

現地災害調査報告

平成28年9月20日に三重県鈴鹿市で発生した突風
について

目次

- 1 突風の原因
- 2 現地調査結果
- 3 気象の状況
- 4 特別警報・警報・注意報及び気象情報の発表状況
- 5 参考資料

平成28年10月24日

注) この資料は、最新の情報により内容の一部訂正や追加をすることがあります。

津 地 方 気 象 台
東 京 管 区 気 象 台

1 突風の原因

9月20日16時00分頃、三重県鈴鹿市岸岡町（きしおかちょう）から北玉垣町（きたたまがきちょう）で突風が発生し、住家の屋根瓦のめくれなどの被害がありました。また、同日16時00分頃、鈴鹿市長太栄町（なごさかえまち）から長太旭町（なごあさひまち）でも突風が発生し、住家の屋根瓦のめくれなどの被害がありました。

このため9月21日、津地方気象台は、突風をもたらした現象を明らかにするため職員を気象庁機動調査班（JMA-MOT）として派遣し、現地調査を実施しました。

また、9月20日16時00分頃、鈴鹿市寺家（じけ）でも突風が発生し、住家の屋根瓦のめくれなどの被害があったことを10月13日に確認したため、電話等による聞き取り調査を実施しました。

調査結果は以下のとおりです。

1-1 鈴鹿市岸岡町から北玉垣町で発生した突風

（1）突風をもたらした現象の種類

この突風をもたらした現象は、竜巻の可能性が高いと判断した。

（根拠）

- ・突風発生時に活発な積乱雲が付近を通過中であった。
- ・被害や痕跡は帯状に分布していた。
- ・突風はごく短時間（1分程度）であったという証言が複数得られた。
- ・ゴーという音が移動したという証言が複数得られた。

（2）突風の強さの評定

この突風の強さは、風速約35m/sと推定され、日本版改良藤田スケールでJEF0に該当する。

（根拠）

- ・住家の屋根瓦のめくれ

《根拠に用いた被害指標 (DI) 及び被害度 (DOD)》

- ・ DI：木造の住宅又は店舗
- ・ DOD：比較的狭い範囲での屋根ふき材の浮き上がり又ははく離（代表値）

（3）被害の範囲

被害範囲の長さは約1.0km、幅は約110mであった。

1-2 鈴鹿市長太栄町から長太旭町にかけて発生した突風

(1) 突風をもたらした現象の種類

この突風をもたらした現象は、特定に至らなかった。

(根拠)

- ・突風発生時に活発な積乱雲が付近を通過中であった。
- (特定に至らなかった理由)
- ・被害や痕跡、聞き取り調査から、被害をもたらした現象を推定できる情報が得られなかった。

(2) 突風の強さの評定

この突風の強さは、風速約35m/sと推定され、日本版改良藤田スケールでJEF0に該当する。

(根拠)

- ・住家の屋根瓦のめくれ

《根拠に用いた被害指標 (DI) 及び被害度 (DOD)》

- ・DI: 木造の住宅又は店舗
- DOD: 比較的狭い範囲での屋根ふき材の浮き上がり又ははく離 (代表値)

(3) 被害の範囲

被害範囲の長さは約0.8km、幅は約120mであった。

1-3 鈴鹿市寺家で発生した突風

(1) 突風をもたらした現象の種類

この突風をもたらした現象は、竜巻の可能性があるものの特定には至らなかった。

(根拠)

- ・突風発生時に活発な積乱雲が付近を通過中であった。
- ・被害または痕跡は帯状に分布していた。
- ・突風はごく短時間(1分程度)であったという証言が複数得られた。
- (特定に至らなかった理由)
- ・聞き取り調査から、被害をもたらした現象を推定できる情報が得られなかった。

(2) 突風の強さの評定

この突風の強さは、風速約35m/sと推定され、日本版改良藤田スケールでJEF0に該当する。

(根拠)

- ・住家の屋根瓦のめくれ

《根拠に用いた被害指標 (DI) 及び被害度 (DOD)》


- ・DI: 木造の住宅又は店舗
- DOD: 比較的狭い範囲での屋根ふき材の浮き上がり又ははく離 (代表値)

(3) 被害の範囲

被害範囲の長さは約0.9km、幅は約60mであった。

1-4 突風被害発生地域

● : 突風被害発生地域

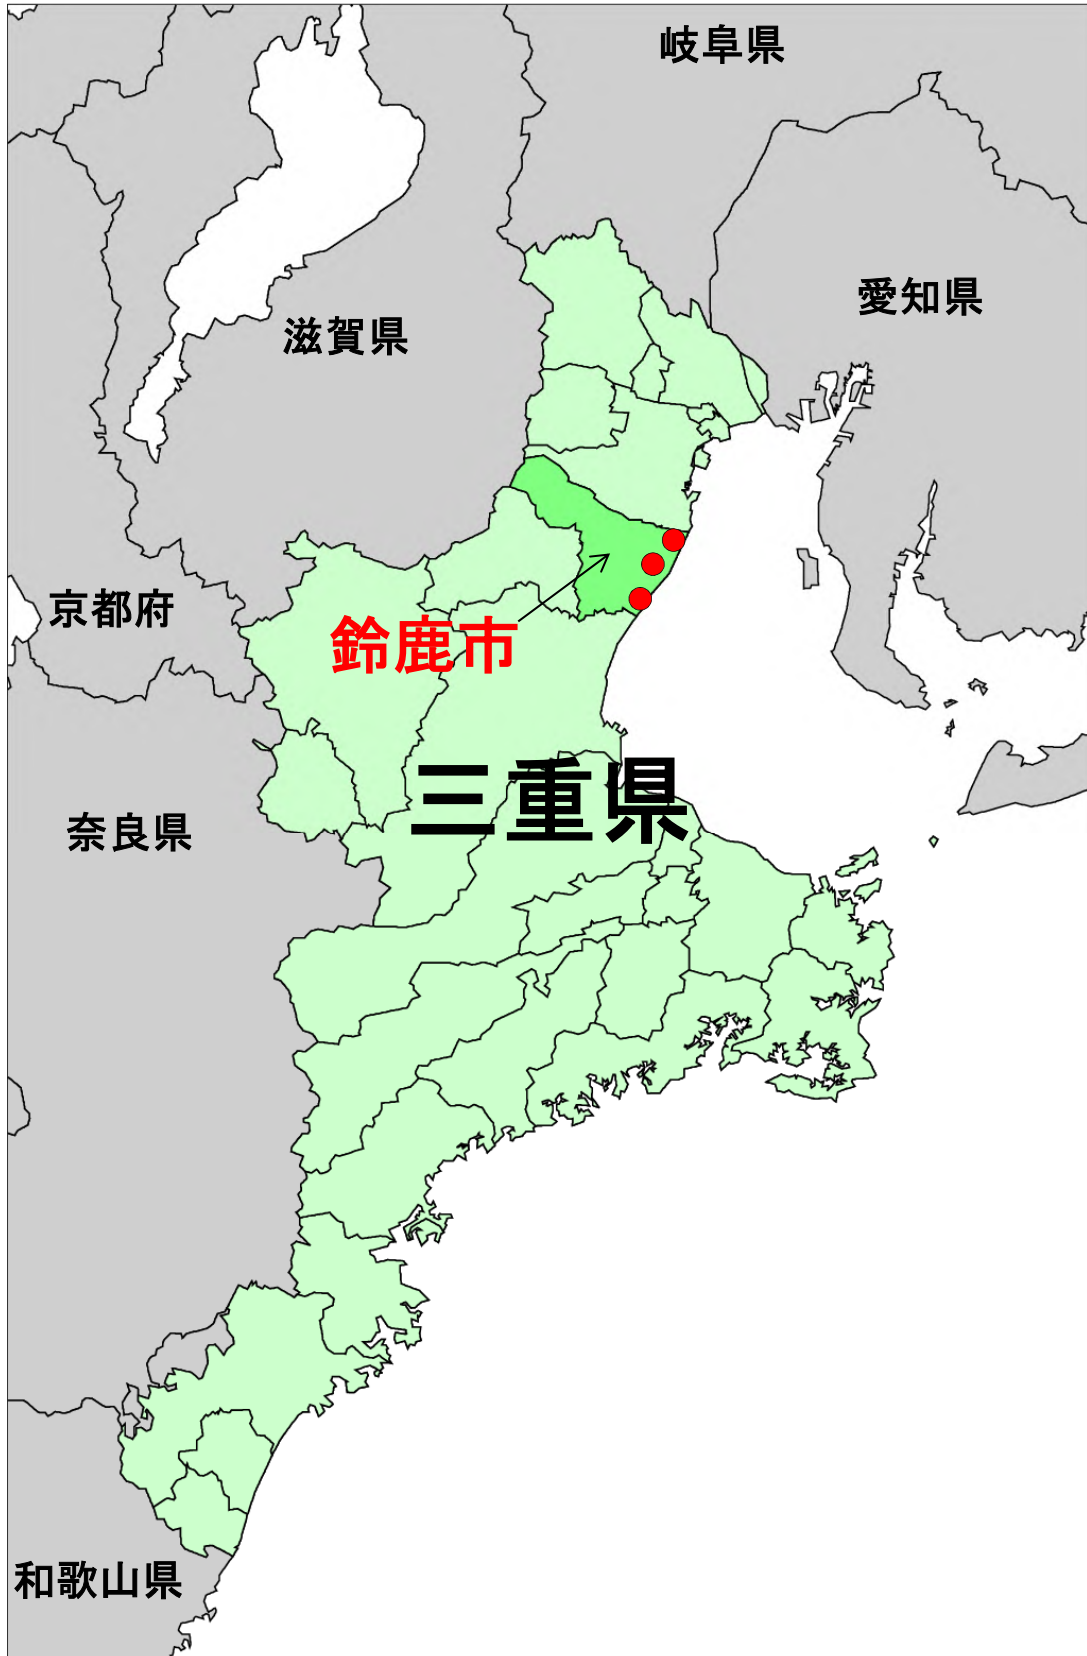

2 現地調査結果

2-1 鈴鹿市岸岡町から北玉垣町で発生した突風

実施官署：津地方気象台

実施場所：三重県鈴鹿市岸岡町から北玉垣町

日時：平成28年9月21日 11時00分～13時00分頃

聞き取り状況（鈴鹿市岸岡町から北玉垣町で実施）

①A氏

- ・16時00分頃、ゴーという音の移動があった。

②B氏

- ・16時00分頃、飛散物を巻き上げながら移動する渦を見た。
激しい風の継続時間は短かった。ゴーという音の移動があった。

③C氏

- ・16時10分頃、北から強い風が吹き、逆方向（南）からも強い風が吹いた。

④D氏

- ・夕方（時刻は不明）、激しい風は北から吹いてきたが数秒程度であった。ゴーという音の移動があった。

2-2 鈴鹿市長太栄町から長太旭町で発生した突風

実施官署：津地方気象台

実施場所：三重県鈴鹿市長太栄町から長太旭町

日時：平成28年9月21日 14時00分～15時30分頃

聞き取り状況（鈴鹿市長太栄町から長太旭町で実施）

①E氏

- ・16時00分頃、強い風は、海側（東側）から吹いてきた。
3秒くらいで弱まった。

②F氏

- ・16時00分頃、ゴーという音の移動があった。

③G氏

- ・16時10分頃、激しい風は一瞬だった。

2-3 鈴鹿市寺家で発生した突風

実施官署：津地方気象台

実施場所：鈴鹿市寺家（電話による聞き取り）

日時：平成28年10月13日 09時30分～16時00分頃

聞き取り状況（鈴鹿市寺家周辺で実施）

①H氏

・北から南を撮影している防犯カメラの映像に、15時58分20秒頃から約20秒間、風が強まる様子が映っていた。

②I氏

・夕方、短時間（1分未満）であったが、強い風が吹き周囲の樹木が大きくしなり、園庭では小さなものが巻き上がるような状況であった。

③J氏

・夕方、一瞬であったが、例えようのない異様な音がした。

④K氏

・夕方、風によると思われる地震のような揺れが2回あった。


⑤L氏

・夕方、一瞬であったがゴーという音がして、東側の窓が風圧で大きくしなった。

⑥M氏

・16時前に展示場の物置が風で転倒するのを目撃した。

2-4 被害発生地域図（三重県鈴鹿市）

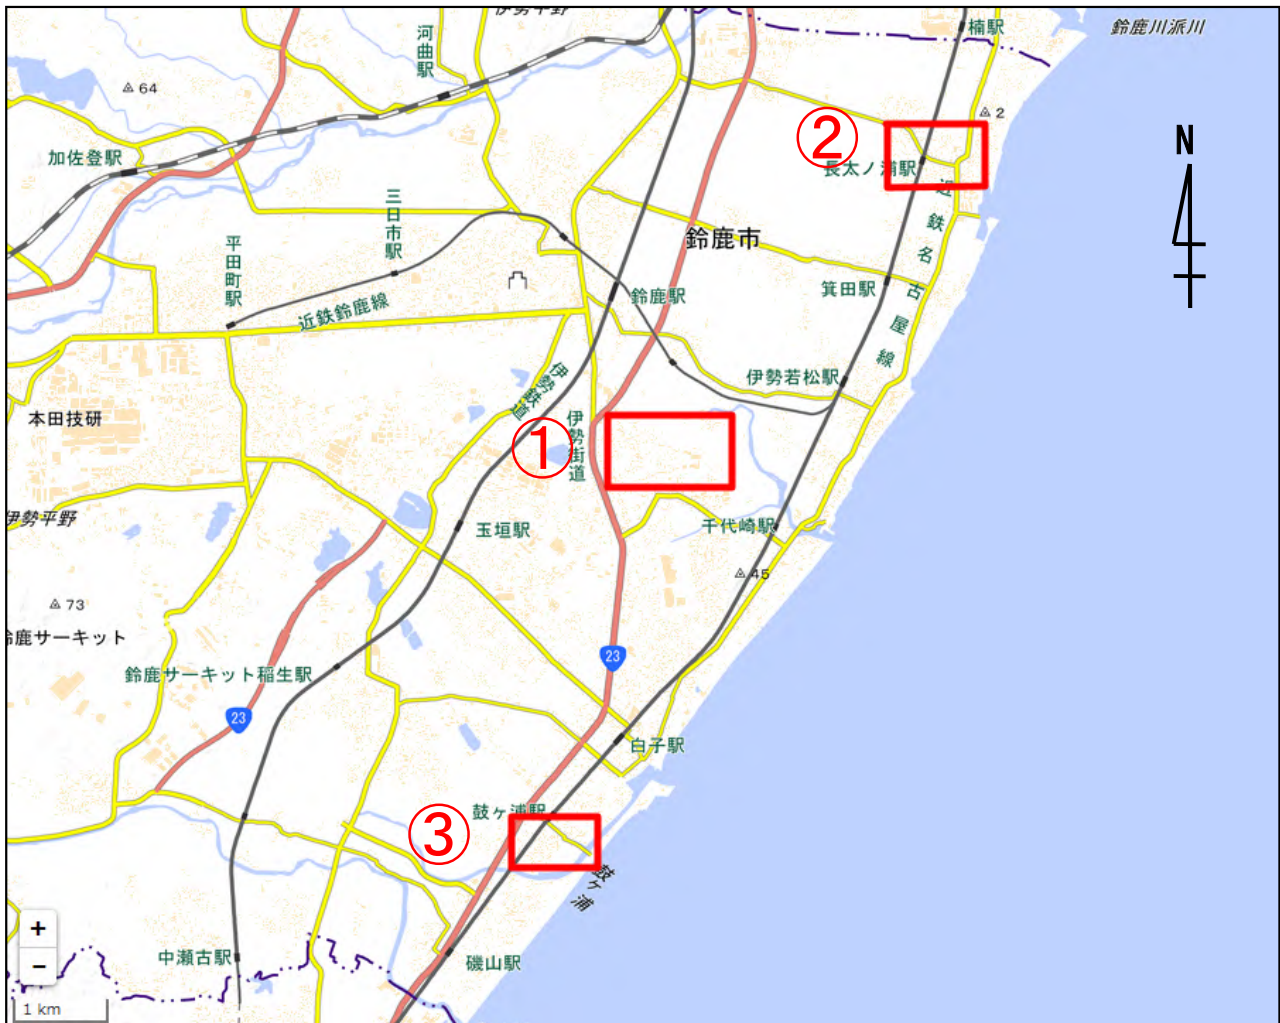


出典：地理院地図

- 拡大図①（鈴鹿市岸岡町～北玉垣町） P7
- 拡大図②（鈴鹿市長太栄町～長太旭町） P8
- 拡大図③（鈴鹿市寺家） P9

2-4-1 被害発生地域拡大図①（鈴鹿市岸岡町～北玉垣町）

- 被害の発生した地点
- ➡ 木や物が倒れたり移動した方向
- ➡ 屋根瓦や物が飛んだ方向

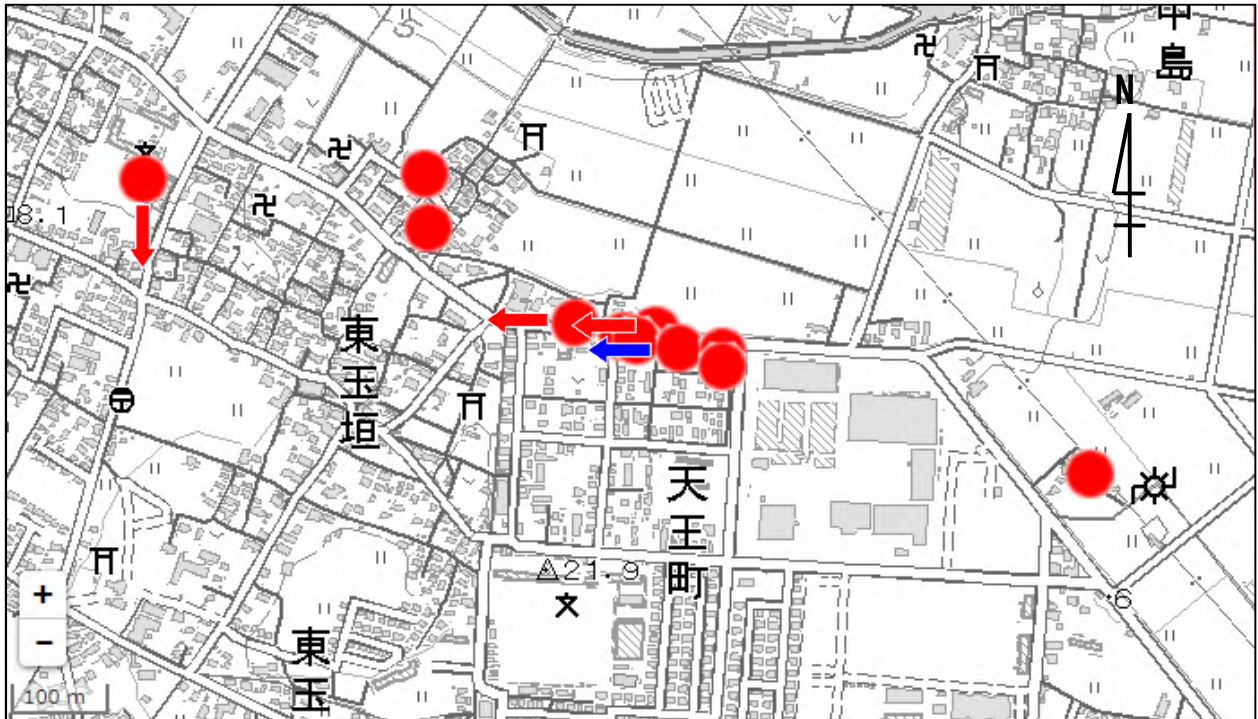

出典：地理院地図

○被害状況写真




屋根瓦がめくれた住家
(北から撮影)



枝折れした樹木
(西から撮影)

2-4-2 被害発生地域拡大図②（鈴鹿市長太栄町～長太旭町）

- 被害の発生した地点
- ➔ 木や物が倒れたり移動した方向
- ➔ 屋根瓦や物が飛んだ方向

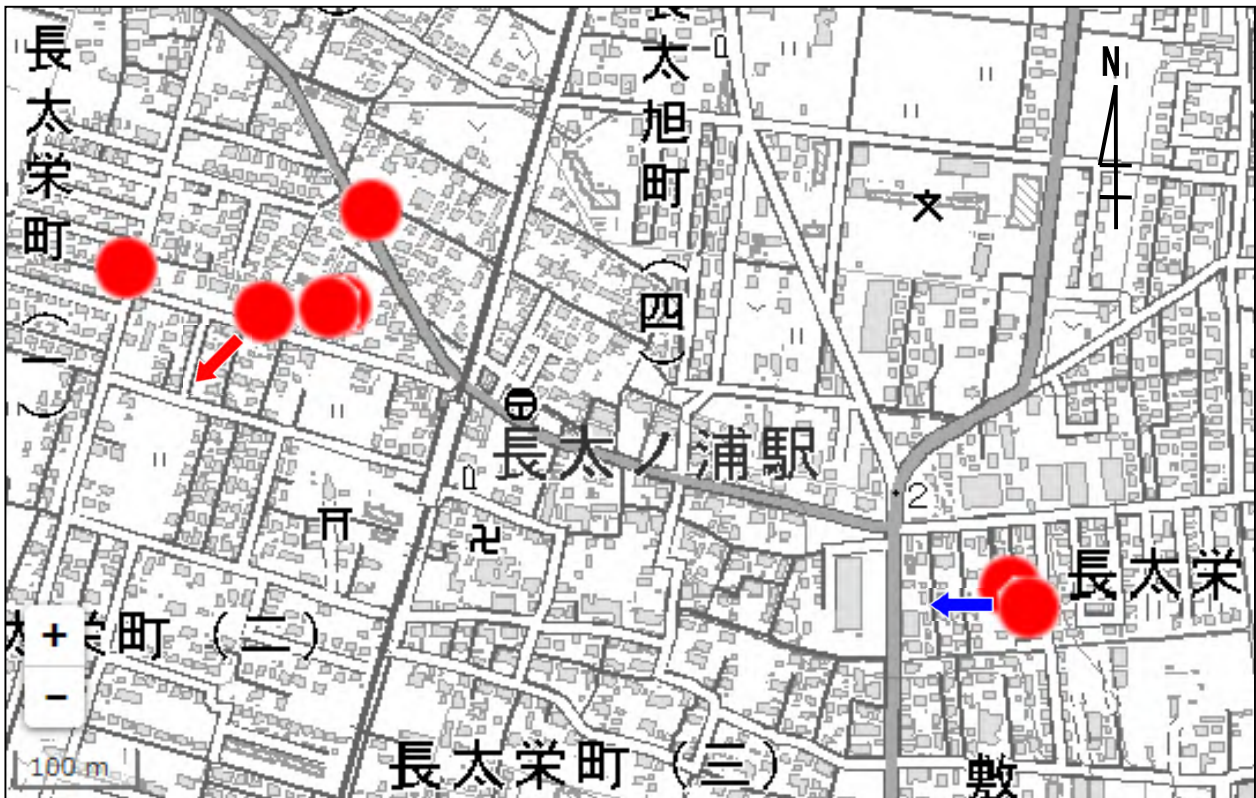

出典：地理院地図

○被害状況写真





屋根瓦がめくれた住家
（南から撮影）



屋根瓦がめくれた住家
（北から撮影）

2-4-3 被害発生地域拡大図③（鈴鹿市寺家）

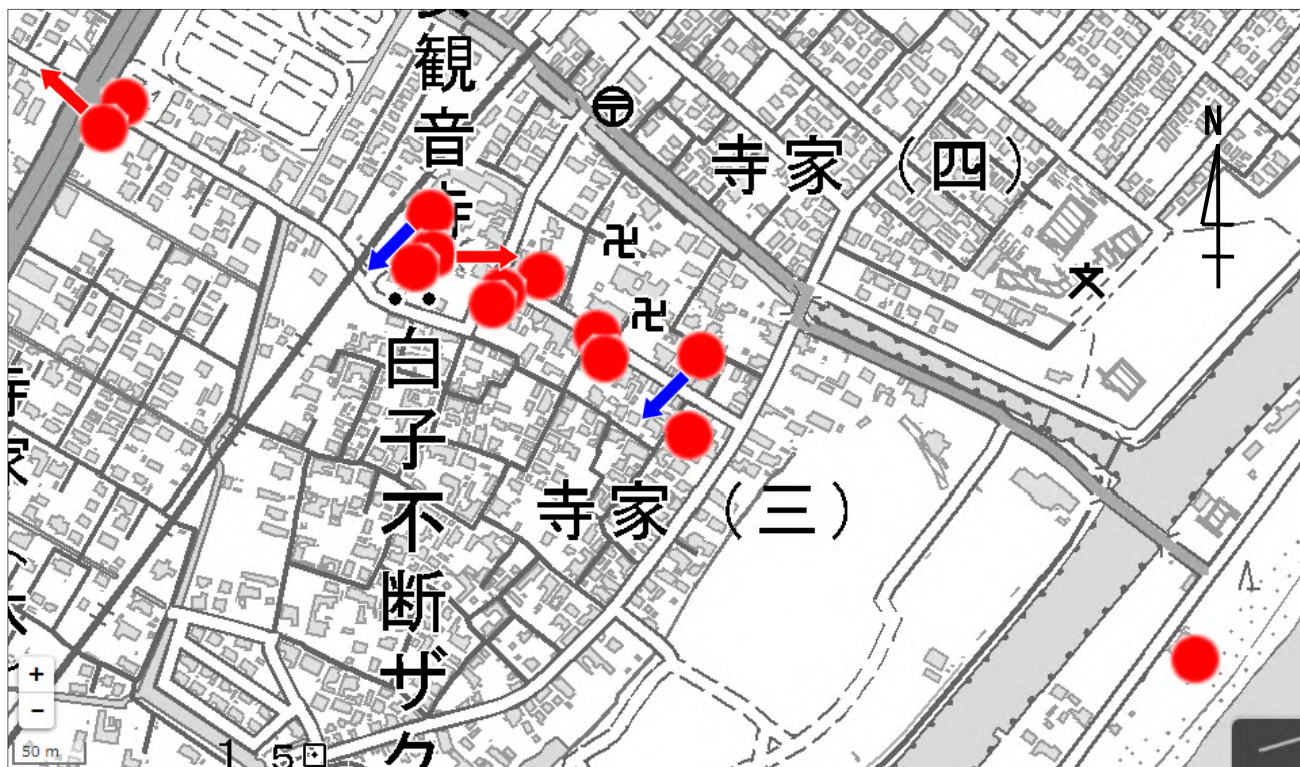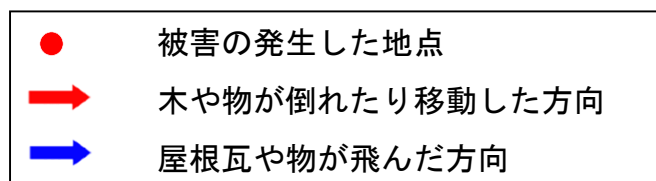

出典：地理院地図

○被害状況写真



① 屋根瓦がめくれた寺院



② 屋根瓦がめくれた寺院



③ 枝折れした樹木



④ 屋根のトタンがめくれた倉庫



⑤ 瓦がめくれた塀





⑥ 枝折れした樹木

写真①～③ 子安観音寺 提供
写真④～⑤ 下野幸助氏 提供
写真⑥ 鈴鹿市役所 提供

3 気象の状況


9月20日夕方、台風第16号が三重県付近を東北東へ進んでいた。

このため、鈴鹿市で突風が発生した時間帯には、活発な積乱雲が被害地付近を通過中であった。

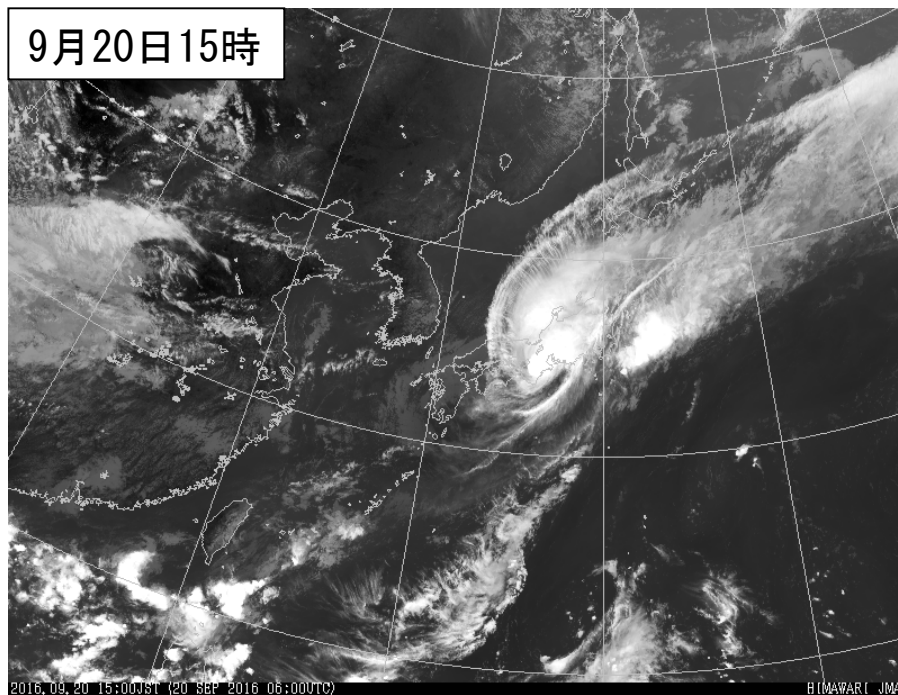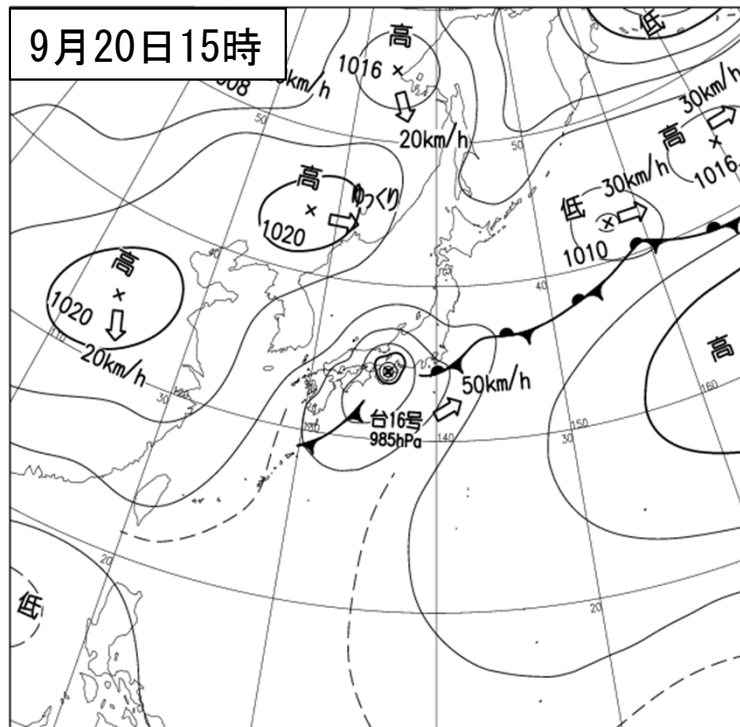


地上天気図および気象衛星「ひまわり8号」赤外画像

三重県鈴鹿市で突風の発生した時間帯の気象レーダーで観測された雨雲の様子

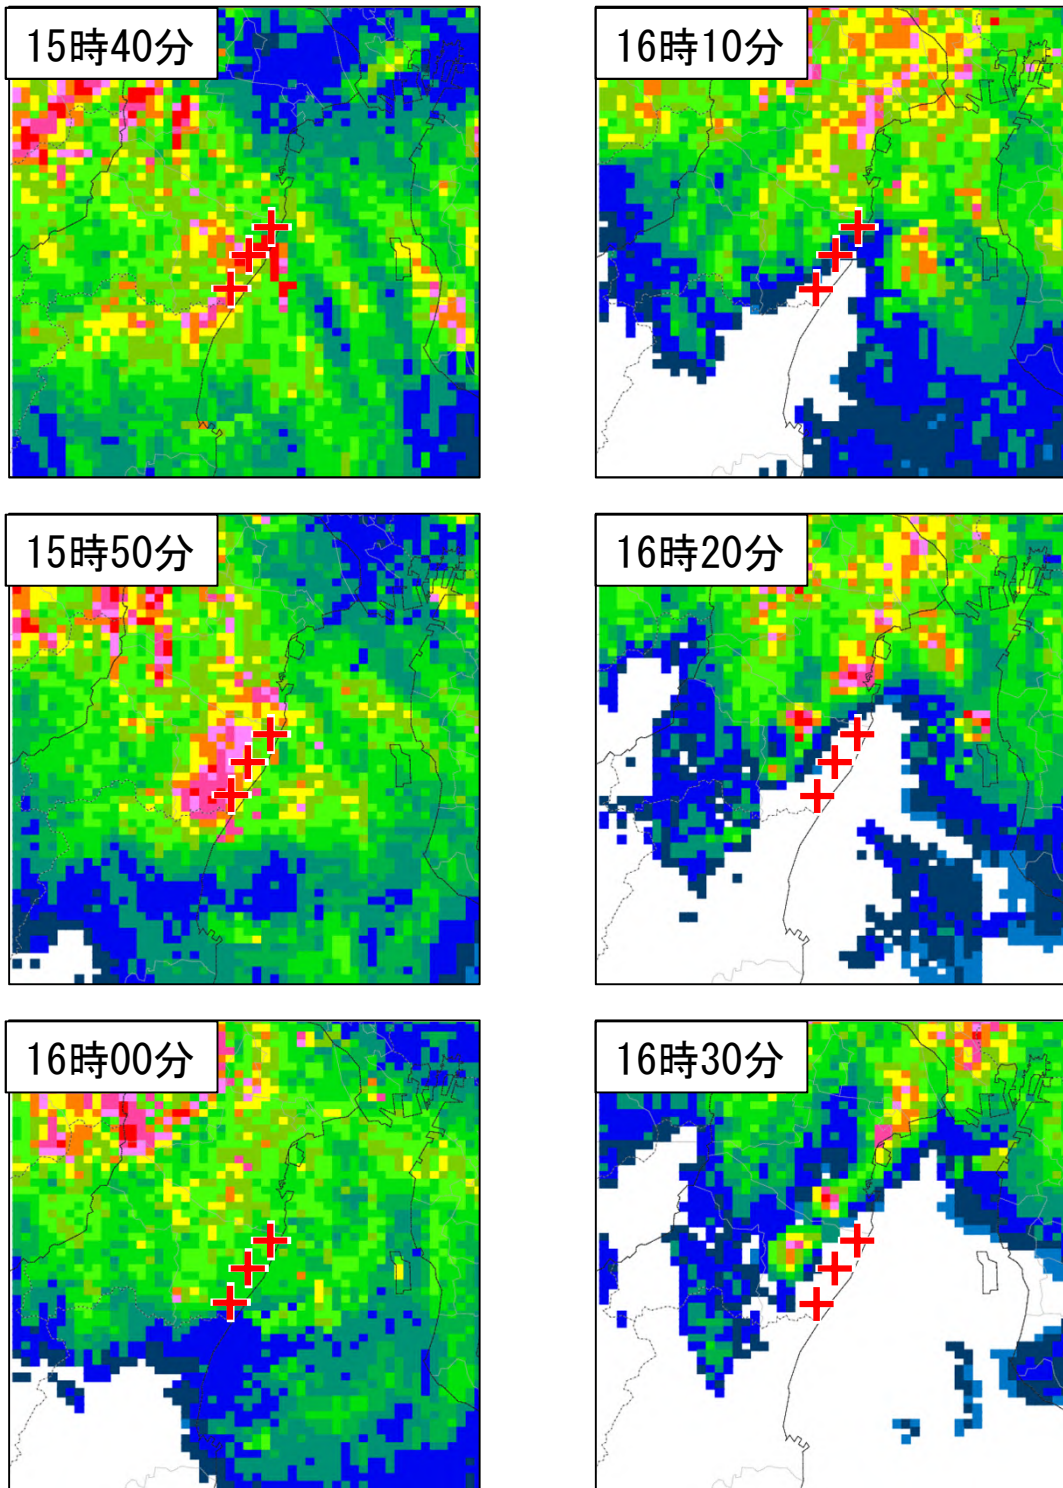

レーダーエコー強度 (mm/h)



レーダーエコー強度図 (合成レーダー)

平成28年9月20日15時40分～16時30分
図中+印は被害発生地域を示す。

4 特別警報・警報・注意報及び気象情報の発表状況

平成28年9月20日

三重県（津地方気象台発表）

○特別警報・警報・注意報の発表状況

・鈴鹿市

●:発表 ◇:特別警報から警報 ▼:特別警報から注意報 ▽:警報から注意報 ○:継続 解:解除
 浸:浸水害 土:土砂災害 土浸:土砂災害、浸水害 斜体字:発表 下線:特別警報から警報

発表時刻	特別警報・警報・注意報	暴風雪特別警報	大雨特別警報	暴風特別警報	大雪特別警報	波浪特別警報	高潮特別警報	暴風雪警報	大雨警報	洪水警報	暴風警報	大雪警報	波浪警報	高潮警報	大雨注意報	大雪注意報	風雪注意報	雷注意報	強風注意報	波浪注意報	融雪注意報	洪水注意報	高潮注意報	濃霧注意報	乾燥注意報	なだれ注意報	低温注意報	霜注意報	着水注意報	着雪注意報
2016/9/20 00:06									土																					
2016/9/20 01:31															▼															
2016/9/20 05:13															○							●	●							
2016/9/20 06:55															○							○								
2016/9/20 10:11									土													○	●							
2016/9/20 12:57								土														○	○							
2016/9/20 13:46								土浸	●													○	○							
2016/9/20 17:35								土浸	○													○	○							
2016/9/20 18:59								土	○										解	○	○			解						
2016/9/20 20:13															▼															
2016/9/20 21:24															○					解	解		解							
2016/9/20 22:24															○															
2016/9/20 23:17															○															

※ 本表では、期間内における特別警報・警報・注意報の発表、切替、解除の全てを時刻順で掲載しています。

○三重県竜巻注意情報の発表状況

発表時刻	標題	情報番号
2016/9/20 13:16	三重県竜巻注意情報	第1号
2016/9/20 14:16	三重県竜巻注意情報	第2号
2016/9/20 16:58	三重県竜巻注意情報	第3号

○三重県気象情報の発表状況


発表時刻	標題	情報番号
2016/9/20 05:59	平成28年 台風第16号に関する三重県気象情報	第4号
2016/9/20 11:40	平成28年 台風第16号に関する三重県気象情報	第5号
2016/9/20 13:45	平成28年 台風第16号に関する三重県気象情報	第6号
2016/9/20 17:32	平成28年 台風第16号に関する三重県気象情報	第7号
2016/9/20 23:40	平成28年 台風第16号に関する三重県気象情報	第8号

5 参考資料

突風に関する現地災害調査報告では、被害状況や聞き取り調査から突風が、「竜巻」、「ダウンバースト」、「ガストフロント」など、どの現象によってもたらされたかを推定しています。また、現象の強さ（風速）については、日本版改良藤田スケール（JEFスケール）により推定しています。ここでは、それぞれの現象とその被害の特徴、及び日本版改良藤田スケールについて紹介します。

竜巻とは

竜巻とは、積乱雲または積雲に伴って発生する鉛直軸をもつ激しい渦巻きで、しばしば漏斗状または柱状の雲（「漏斗雲」といいます。）を伴っています。また、竜巻の中心では周囲より気圧が低いため、地表面の近くでは空気は渦の中心に向かうように吹き込み（収束）、回転しながら急速に上昇します。

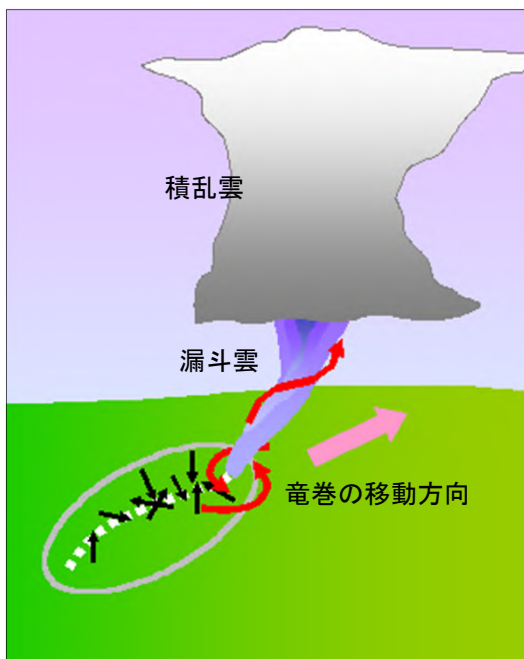

竜巻とその被害の様子

赤矢印は空気の流れ、黒矢印は樹木等の倒壊方向、白点線は竜巻の経路を表しています。竜巻の発生時にはしばしば積乱雲から漏斗状の雲がのびています。竜巻は周囲の空気を吸い上げながら移動しますので、倒壊物等は竜巻の経路に集まる形で残ります。



竜巻の移動経路と風向分布の例（新野他、1991）


平成2（1990）年12月11日千葉県茂原市で日本では戦後最大級の竜巻が発生しました。この図は、地面近くの構造物や畑の作物の倒れ方の調査から推定した竜巻の移動経路（点線）と風向分布（矢印）です。このように、現地調査を行うことで竜巻の移動経路や風向を知ることができます。また被害の程度から竜巻の強さを知ることができます。

竜巻の現象・被害等の特徴をまとめると次のようになります。

- 竜巻の移動とともに風向が回転する。
- 発生場所付近に対応するレーダーエコーがある。ただし、積雲に伴う場合には、ないこともある。
- 気圧が下降する。急激な気圧低下に伴って、耳に異常を訴える場合がある。
- 被害地域は細い帯状となることが多い。
- 残された飛散物や倒壊物はある点や線に集まる形で残ることがある。
- 重量物（屋根・扉など）が舞い上げられたように移動する。
- 漏斗雲が目撃されたり、飛散物が筒状に舞い上がっているのが目撃されることが多い。飛散物が降ってくる。
- ゴーというジェット機のような轟音がすることが多い。

ダウンバーストとは

ダウンバーストとは、積乱雲または積雲から爆発的に吹き下ろす気流とこれが地表に衝突して周囲に吹き出す破壊的な気流のことをいいます。水平的な広がり大きさにより2つに分類することがあり、広がり4 km以上をマクロバースト、4 km以下をマイクロバーストといいます。

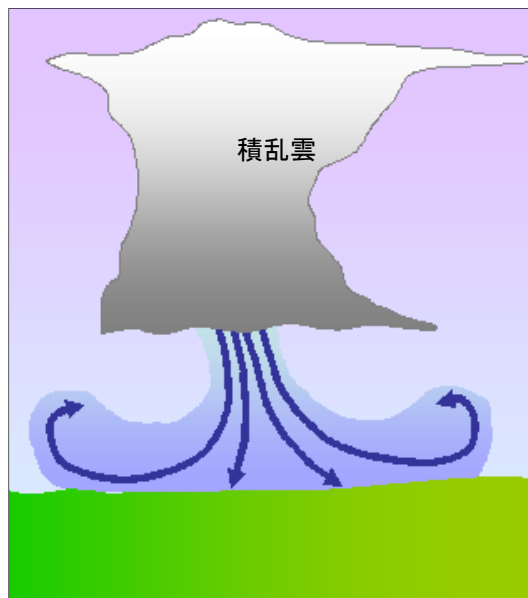


ダウンバーストのイメージ図

薄青の領域は周囲より冷たくて重いダウンバーストの空気を、また、青矢印はダウンバーストの空気の流れを表しています。

ダウンバーストの現象・被害等の特徴をまとめると次のようになります。

- 地上では発散的あるいはほぼ一方向の風が吹く。
- 発生場所付近に対応するレーダーエコーがある。
- 気温や気圧は上昇することも下降することもある。
- 短時間の露点温度下降を伴うことがある。
- 強雨やひょうを伴うことが多い。
- 被害地域が竜巻のように「帯状」ではなく、「面的」に広がる。
- 物の飛散方向や倒壊方向は同じか、ある点から広がる形となる。

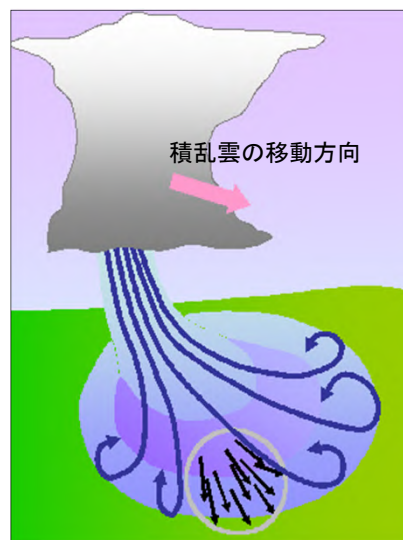


ダウンバーストの被害の様子

青矢印はダウンバーストの空気の流れ、黒矢印は樹木等の倒壊方向です。積乱雲が移動している場合には、このように移動方向の吹き出しのみが強くなる場合がほとんどです。吹き出しの強さに対応して倒壊物の方向も一方向や扇状になることが少なくありません。

ガストフロントとは

ガストフロントとは、積乱雲または積雲の下に溜まった冷気が周囲に流れ出し（冷気外出流といいます。）、周囲の空気との間に作る境界のことをいいます。突風（ガスト）を伴うことがあることから、突風前線と呼ばれます。

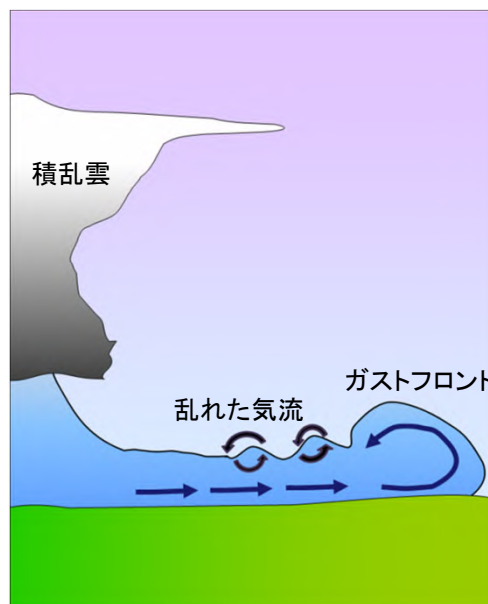

ガストフロントのイメージ図

薄青の領域は周囲より冷たくて重い空気を、また、青矢印は冷気外出流を表しています。黒矢印は乱れた気流を表しています。

ガストフロントの現象等の特徴をまとめると次のようになります。

- 降水域から前線状に広がるが多い。
- 風向の急変や突風を伴い、しばらく同じ風向が続くことが多い。
- 気温の急下降や気圧の急上昇を伴うことが多い。
- 降水域付近のみでなく、数10kmあるいはそれ以上離れた地点まで進行する場合がある。

じん旋風

晴れた日の昼間に地上付近で発生する鉛直軸を持つ強い渦巻きで、突風により巻き上げられた砂じんを伴う。竜巻と違い積雲や積乱雲に伴わず、地上付近の熱せられた空気の上昇によって発生する。

その他の突風

自然風は絶えず強くなったり弱くなったり変化しており、その中で一時的に強く吹く風をいう。また、これ以外にガストフロントに伴う旋風などもある。

日本版改良藤田スケール（JEFスケール）

米国シカゴ大学の藤田哲也により1971年に考案された藤田スケールを、日本国内で発生する竜巻等突風の強さをよりの確に把握できるようにするため、米国の改良スケールを参考にしつつ、日本の建築物等の特徴を加味し、最新の風工学の知見を取り入れて策定した風速のスケールです。

階級	風速 (m/s) の範囲 (3秒値)	主な被害の状況 (参考)
JEF0	25-38	<ul style="list-style-type: none"> ・木造の住宅において、目視でわかる程度の被害、飛散物による窓ガラスの損壊が発生する。比較的狭い範囲の屋根ふき材が浮き上がったり、はく離する。 ・園芸施設において、被覆材（ビニルなど）がはく離する。パイプハウスの鋼管が変形したり、倒壊する。 ・物置が移動したり、横転する。 ・自動販売機が横転する。 ・コンクリートブロック塀（鉄筋なし）の一部が損壊したり、大部分が倒壊する。 ・樹木の枝（直径2cm～8cm）が折れたり、広葉樹（腐朽有り）の幹が折損する。
JEF1	39-52	<ul style="list-style-type: none"> ・木造の住宅において、比較的広い範囲の屋根ふき材が浮き上がったり、はく離する。屋根の軒先又は野地板が破損したり、飛散する。 ・園芸施設において、多くの地域でプラスチックハウスの構造部材が変形したり、倒壊する。 ・軽自動車や普通自動車（コンパクトカー）が横転する。 ・通常走行中の鉄道車両が転覆する。 ・地上広告板の柱が傾斜したり、変形する。 ・道路交通標識の支柱が傾倒したり、倒壊する。 ・コンクリートブロック塀（鉄筋あり）が損壊したり、倒壊する。 ・樹木が根返りしたり、針葉樹の幹が折損する。
JEF2	53-66	<ul style="list-style-type: none"> ・木造の住宅において、上部構造の変形に伴い壁が損傷（ゆがみ、ひび割れ等）する。また、小屋組の構成部材が損壊したり、飛散する。 ・鉄骨造倉庫において、屋根ふき材が浮き上がったり、飛散する。 ・普通自動車（ワンボックス）や大型自動車が横転する。 ・鉄筋コンクリート製の電柱が折損する。 ・カーポートの骨組が傾斜したり、倒壊する。 ・コンクリートブロック塀（控壁のあるもの）の大部分が倒壊する。 ・広葉樹の幹が折損する。 ・墓石の棹石が転倒したり、ずれたりする。
JEF3	67-80	<ul style="list-style-type: none"> ・木造の住宅において、上部構造が著しく変形したり、倒壊する。 ・鉄骨系プレハブ住宅において、屋根の軒先又は野地板が破損したり飛散する、もしくは外壁材が変形したり、浮き上がる。 ・鉄筋コンクリート造の集合住宅において、風圧によってベランダ等の手すりが比較的広い範囲で変形する。 ・工場や倉庫の大規模な庇において、比較的狭い範囲で屋根ふき材がはく離したり、脱落する。 ・鉄骨造倉庫において、外壁材が浮き上がったり、飛散する。 ・アスファルトがはく離・飛散する。
JEF4	81-94	<ul style="list-style-type: none"> ・工場や倉庫の大規模な庇において、比較的広い範囲で屋根ふき材がはく離したり、脱落する。
JEF5	95-	<ul style="list-style-type: none"> ・鉄骨系プレハブ住宅や鉄骨造の倉庫において、上部構造が著しく変形したり、倒壊する。 ・鉄筋コンクリート造の集合住宅において、風圧によってベランダ等の手すりが著しく変形したり、脱落する。

【参考文献】

大野久雄著(2001):雷雨とメソ気象. 東京堂出版, 309pp.
 新野宏・藤谷徳之助・室田達郎・山口修由・岡田恒(1991):1990年12月11日に千葉県茂原市を襲った竜巻の実態と

その被害について. 日本風工学会誌, 第48号, 15-25.
 日本気象学会編(1998):気象科学辞典. 東京書籍, 637pp.
 Fujita,T.T.(1992):Mystery of Severe Storms. The University of Chicago,298pp.

現地災害調査報告の作成主旨について

気象台では、突風災害等が発生した場合、災害発生の原因となった現象と災害との関係等を迅速に把握するため、可能な限り速やかに災害が発生した地域に職員を派遣し調査を実施することとしている。さらに、現地調査終了後、その調査結果に加えて気象現象の発生状況、実況資料、気象台の執った措置等を速やかに取りまとめ「現地災害調査報告」を作成し、地方公共団体や報道機関等に対して説明を行うこととしている。

気象台として、この報告が地域の防災機関・報道機関とのさらなる連携強化及び地域防災力の向上に役立つことを願っている。

東京管区気象台 気象防災部 防災調査課

謝意

この調査資料を作成するにあたり、関係機関の方々、三重県鈴鹿市の住民の方々にご協力いただきました。ここに謝意を表します。

本報告の地図は、国土地理院長の承認を得て、「電子地形図(タイル)」を複製したものである。
(承認番号：平26情複第658号)

問い合わせ先

津地方気象台 電話 059-228-6818

東京管区気象台 気象防災部 防災調査課

電話 03-3212-3853

※ 報告の内容について、私的使用又は引用等著作権法上認められた行為を除き、東京管区気象台に無断で転載等を行うことはできません。また、引用を行う際は適宜の方法により、必ず出所（東京管区気象台）を明示してください。報告の内容の全部または一部について、東京管区気象台に無断で改変を行うことはできません。