

現地災害調査報告

平成30年8月27日に群馬県前橋市で発生した突風について

目次

- 1 突風の原因
- 2 現地調査結果
- 3 気象の状況
- 4 特別警報・警報・注意報及び気象情報の発表状況
- 5 参考資料

平成30年10月11日

前橋地方気象台

1 突風の原因

8月27日17時40分頃、群馬県前橋市荒口町(あらくちまち)から東大室町(ひがしおおむろまち)で突風が発生し、住家の屋根瓦のめくれ、プレハブ小屋の転倒、農業用ハウスの鋼管の変形などの被害があった。

このため8月28日に、前橋地方気象台は突風をもたらした現象を明らかにするため職員を気象庁機動調査班(JMA-MOT)として派遣し、現地調査を実施した。

調査結果は以下のとおりである。

1-1 突風の原因の推定

(1) 突風をもたらした現象の種類

この突風をもたらした現象は、ダウンバーストと推定した。

(根拠)

- ・突風発生時に活発な積乱雲が付近を通過中であった。
- ・漏斗雲または移動する渦の目撃など、竜巻の発生を示唆する情報は得られなかった。
- ・被害や痕跡は面的に分布していた。
- ・被害や痕跡から推定した風向に発散性がみられた。
- ・突風は強雨またはひょうを伴っていたという証言が複数得られた。

(2) 強さ(日本版改良藤田スケール)

この突風の強さは、風速約35m/sと推定され、日本版改良藤田スケールでJEF0に該当する。

(根拠)

- ・住家の屋根瓦のめくれ
- ・プレハブ小屋の転倒
- ・農業用ハウスの鋼管の変形


《根拠に用いた被害指標(DI)及び被害度(DOD)》

- ・DI:木造住宅または店舗
DOD:比較的狭い範囲での屋根ふき材(粘土瓦ぶき)の浮き上がりまたははく離(代表値)
- ・DI:仮設建築物
DOD:平屋仮設建物の転倒(下限値)
- ・DI:園芸施設
DOD:パイプハウスの鋼管の変形(代表値)

(3) 被害の範囲

被害範囲の長さは約4.6km、幅は約2200mであった。

1 - 2 突風被害発生地域

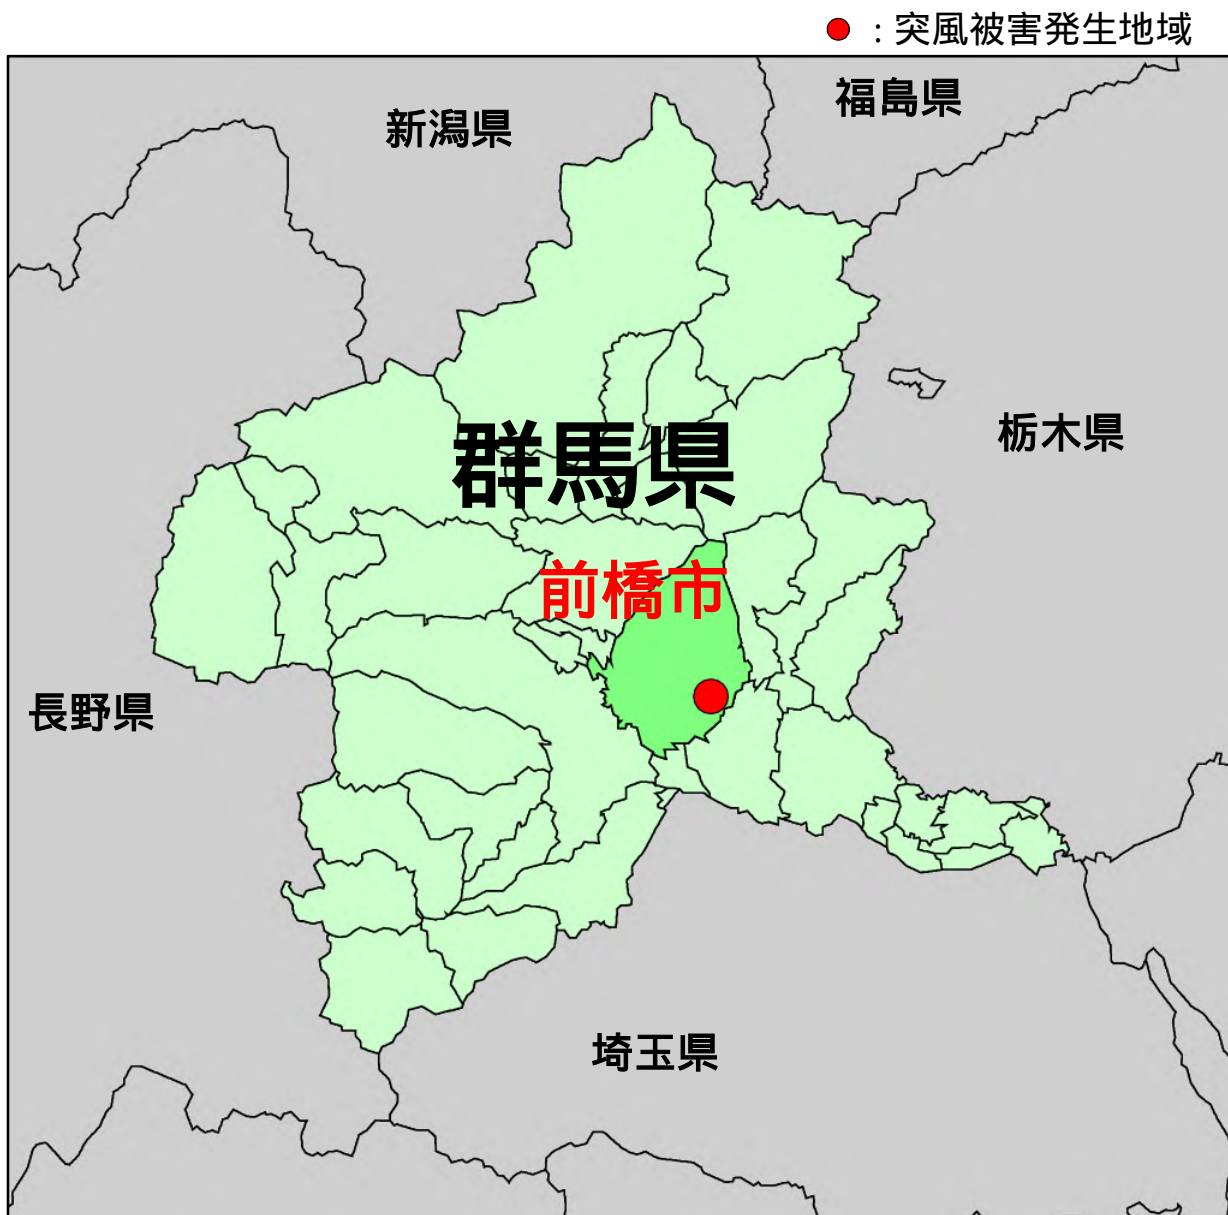

2 現地調査結果

実施官署：前橋地方気象台

実施場所：群馬県前橋市

実施日時：平成30年8月28日10時15分～16時40分頃

2 - 1 被害状況

- ・住家一部損壊 7件
- ・非住家被害 26件

群馬県前橋市総務部危機管理室調べ（平成30年8月28日17時現在）

2 - 2 聞き取り状況

A氏（前橋市下大屋町）

- ・17時30分時点では何もなかったが、17時40分過ぎには非住家被害を確認。
- ・渦は見えていない。「ゴー」という音の移動はなかった。
- ・激しい風とひょうは同時であった。

B氏（前橋市西大室町）

- ・渦は見えていない。「ゴー」という音の移動はなかった。
- ・強雨やひょうを伴っていた。

C氏（前橋市荒子町）

- ・激しい風は17時半頃。
- ・渦は見えていない。
- ・強雨やひょうを同時に伴っていた。

D氏（前橋市荒子町）

- ・18時頃までの30分の間にトタン屋根がめくれた。

2 - 3 被害発生地域図（群馬県前橋市）



出典：地理院地図

拡大図（群馬県前橋市荒口町から東大室町）・・・・・・・・P5

被害発生地域拡大図（群馬県前橋市荒口町から東大室町）

- 被害の発生した地点
- ➡ 屋根瓦や物が飛んだ方向
- ➡ 木や物が倒れたり移動した方向



出典：地理院地図

2 - 4 写真撮影位置方向図（群馬県前橋市荒口町から東大室町）

→ 写真を撮影した方向
~ は写真を撮影した位置（各被害状況写真の番号に対応）



出典：地理院地図

被害状況・痕跡写真



倒壊した非住家
(北西方向から撮影)



屋根瓦のめくれ及び一部瓦が飛散した
住家 (南方向から撮影)



鋼管が変形したパイプハウス
(北西方向から撮影)



幹折れした針葉樹
(北東方向から撮影)



トタン屋根がめくれ一部が飛散した住家
(東方向から撮影)





転倒したプレハブ小屋
(東方向から撮影)

3 気象の状況


8月27日、群馬県では、高気圧に覆われ晴れて気温が上昇し、さらに湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定となっていた。

このため、前橋市で突風が発生した時間帯には、活発な積乱雲が被害地付近を通過中であつた。

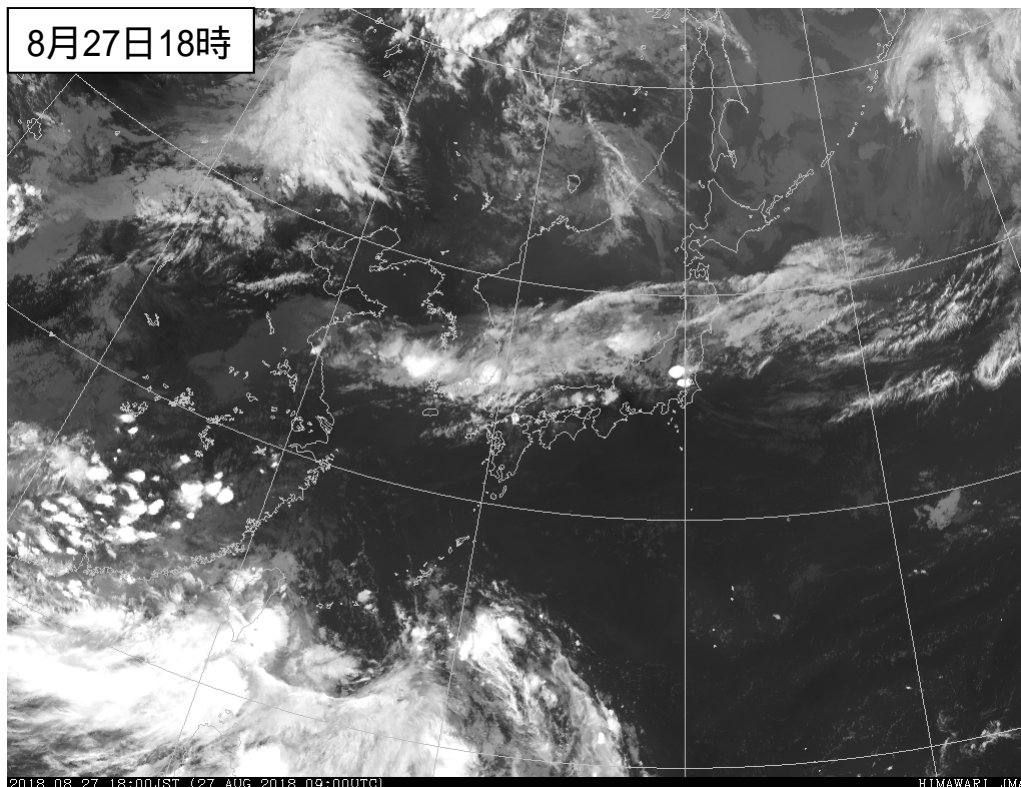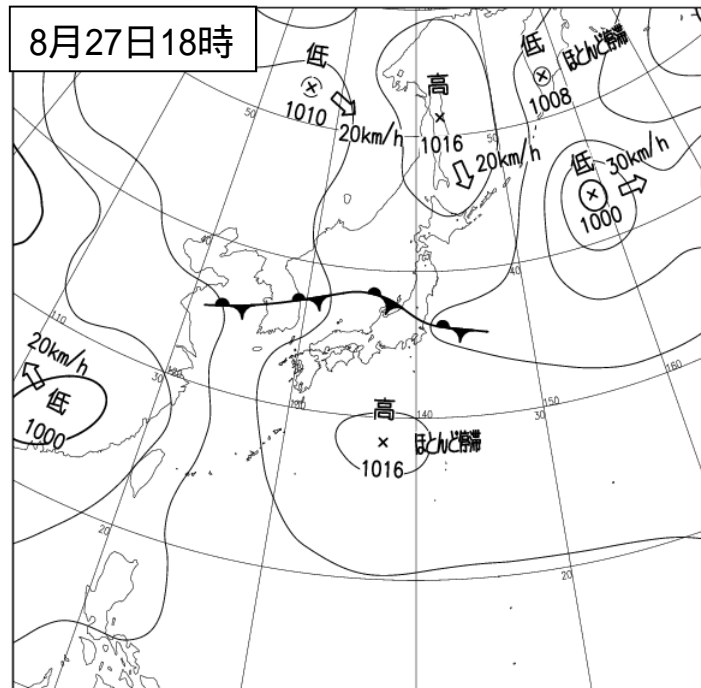


地上天気図及び気象衛星「ひまわり8号」赤外画像

群馬県前橋市で突風の発生した時間帯の気象レーダーで観測された雨雲の様子

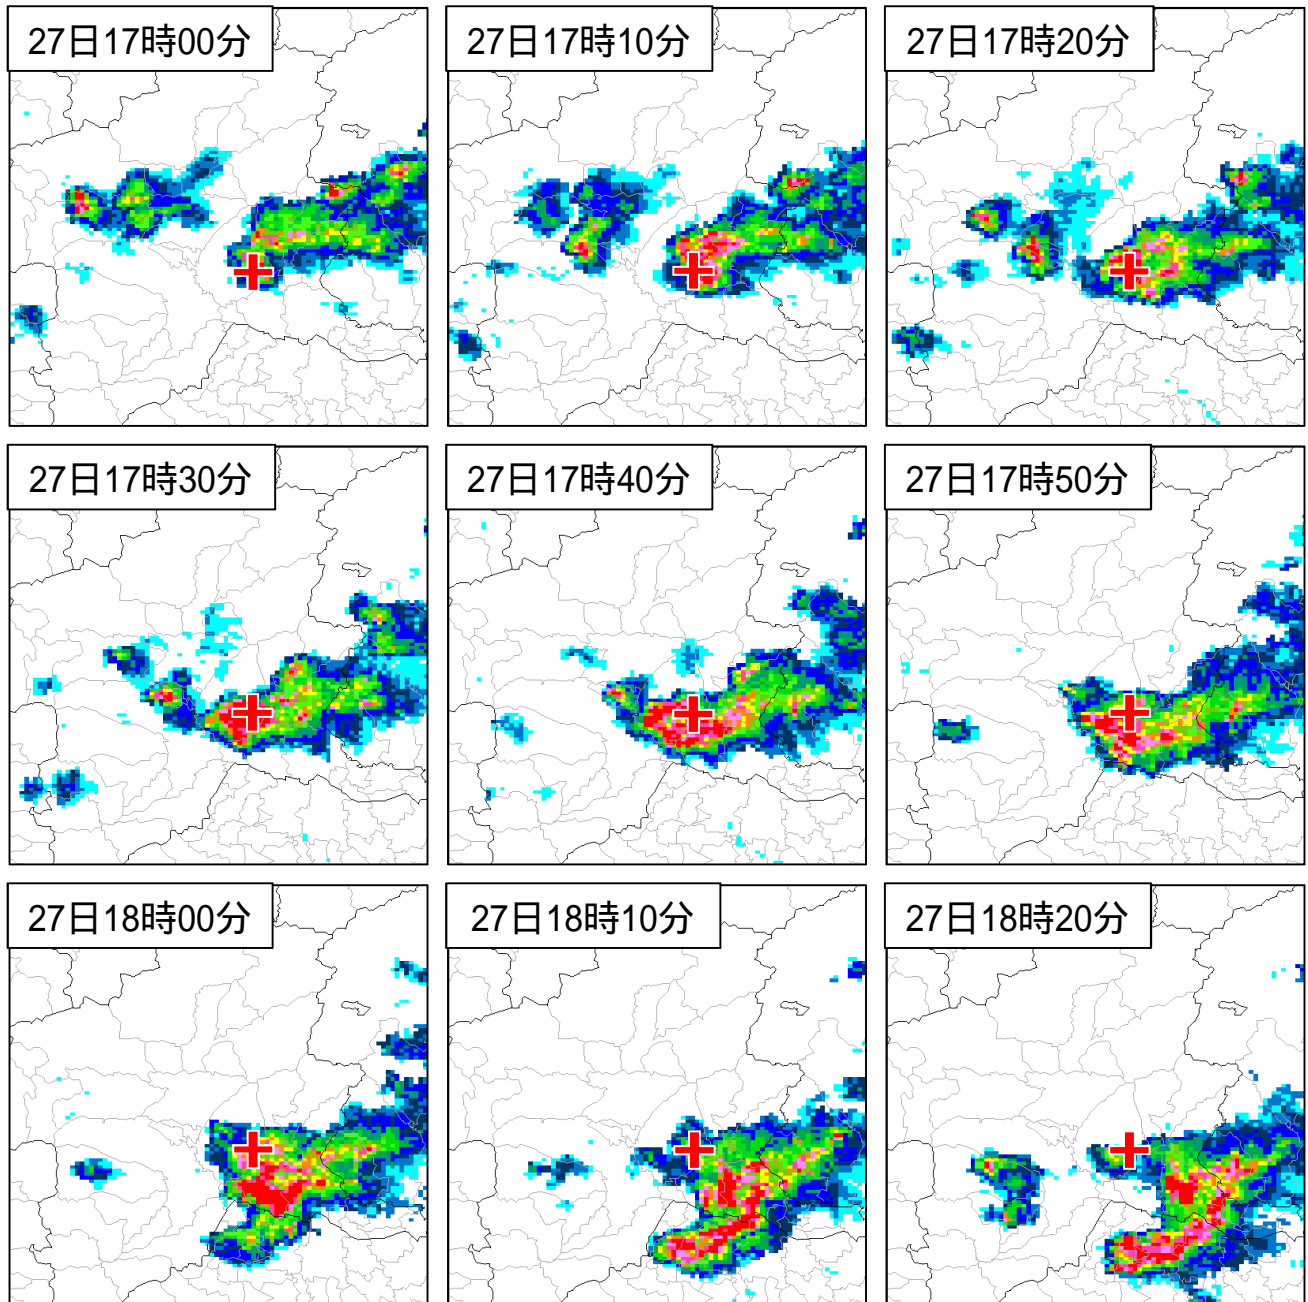

レーダーエコー強度 (mm / h)



気象レーダー画像

平成30年8月27日17時00分～18時20分
図中+印は被害発生地域を示す。

4 特別警報・警報・注意報及び気象情報の発表状況

平成30年8月27日

群馬県（前橋地方気象台発表）

特別警報・警報・注意報の発表状況

・前橋市

：発表 ：特別警報から警報 ：特別警報から注意報 ：警報から注意報 ：継続 解：解除
 浸：浸水害 土：土砂災害 土浸：土砂災害、浸水害 斜体字：発表 下線：特別警報から警報

発表時刻	特別警報 警報 注意報	暴風 特別警報	大雨 特別警報	暴風 特別警報	大雪 特別警報	波浪 特別警報	高潮 特別警報	暴風 警報	大雨 警報	洪水 警報	暴風 警報	大雪 警報	波浪 警報	高潮 警報	大雨 注意報	大雪 注意報	風雪 注意報	雷 注意報	強風 注意報	波浪 注意報	融雪 注意報	洪水 注意報	高潮 注意報	濃霧 注意報	乾燥 注意報	なだれ 注意報	低温 注意報	霜 注意報	着水 注意報	着雪 注意報
8月27日 04時52分																														
8月27日 16時38分																														
8月27日 17時04分									土																					
8月27日 17時47分								土																						
8月27日 18時09分								土浸																						
8月27日 18時35分								土浸																						
8月27日 18時54分								土浸																						
8月27日 19時15分								土浸																						
8月27日 20時04分																														
8月27日 21時18分																						解								
8月27日 23時38分																		解												

本表では、期間内における特別警報・警報・注意報の発表、切替、解除の全てを時刻順で掲載しています。

群馬県竜巻注意情報の発表状況

発表時刻	発表情報	対象地域
平成30年8月27日 16時36分	群馬県竜巻注意情報 第1号	南部
平成30年8月27日 17時37分	群馬県竜巻注意情報 第2号	南部
平成30年8月27日 18時36分	群馬県竜巻注意情報 第3号	南部

群馬県気象情報の発表状況


発表時刻	発表情報
平成30年8月27日 17時28分	大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第1号
平成30年8月27日 18時26分	大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第2号
平成30年8月27日 21時45分	大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第3号

5 参考資料

突風に関する現地災害調査報告では、被害状況や聞き取り調査から突風が、「竜巻」、「ダウンバースト」、「ガストフロント」など、どの現象によってもたらされたかを推定しています。また、現象の強さ（風速）については、日本版改良藤田スケール（JEFスケール）により推定しています。ここでは、それぞれの現象とその被害の特徴、及び日本版改良藤田スケールについて紹介します。

竜巻とは

竜巻とは、積乱雲または積雲に伴って発生する鉛直軸をもつ激しい渦巻きで、しばしば漏斗状または柱状の雲（「漏斗雲」といいます。）を伴っています。また、竜巻の中心では周囲より気圧が低いため、地表面の近くでは空気は渦の中心に向かうように吹き込み（収束）、回転しながら急速に上昇します。

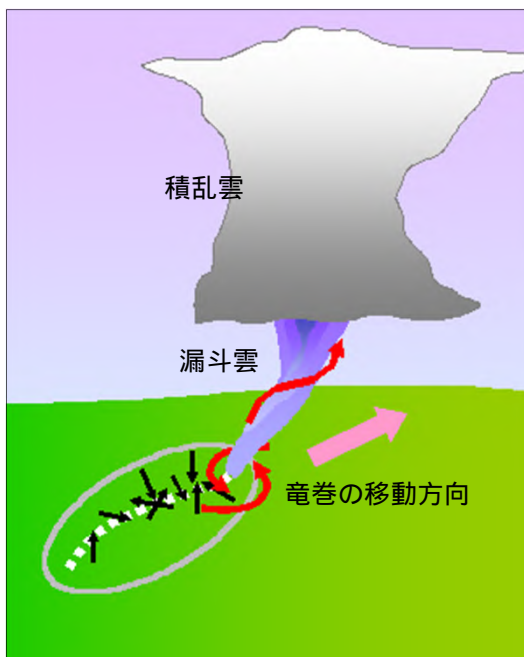

竜巻とその被害の様子

赤矢印は空気の流れ、黒矢印は樹木等の倒壊方向、白点線は竜巻の経路を表しています。竜巻の発生時にはしばしば積乱雲から漏斗状の雲がのびています。竜巻は周囲の空気を吸い上げながら移動しますので、倒壊物等は竜巻の経路に集まる形で残ります。



竜巻の移動経路と風向分布の例（新野他、1991）
平成2（1990）年12月11日千葉県茂原市で日本では戦後最大級の竜巻が発生しました。この図は、地面近くの構造物や畑の作物の倒れ方の調査から推定した竜巻の移動経路（点線）と風向分布（矢印）です。このように、現地調査を行うことで竜巻の移動経路や風向を知ることができます。また被害の程度から竜巻の強さを知ることができます。

竜巻の現象・被害等の特徴をまとめると次のようになります。

竜巻の移動とともに風向が回転する。

発生場所付近に対応するレーダーエコーがある。ただし、積雲に伴う場合には、ないこともある。

気圧が下降する。急激な気圧低下に伴って、耳に異常を訴える場合がある。

被害地域は細い帯状となることが多い。

残された飛散物や倒壊物はある点や線に集まる形で残ることがある。


重量物（屋根・扉など）が舞い上げられたように移動する。

漏斗雲が目撃されたり、飛散物が筒状に舞い上がっているのが目撃されることが多い。飛散物が降ってくる。

ゴーというジェット機のような轟音がすることが多い。

ダウンバーストとは

ダウンバーストとは、積乱雲または積雲から爆発的に吹き下ろす気流とこれが地表に衝突して周囲に吹き出す破壊的な気流のことをいいます。水平的な広がり的大小により2つに分類することがあり、広がり4 km以上をマクロバースト、4 km以下をマイクロバーストといいます。

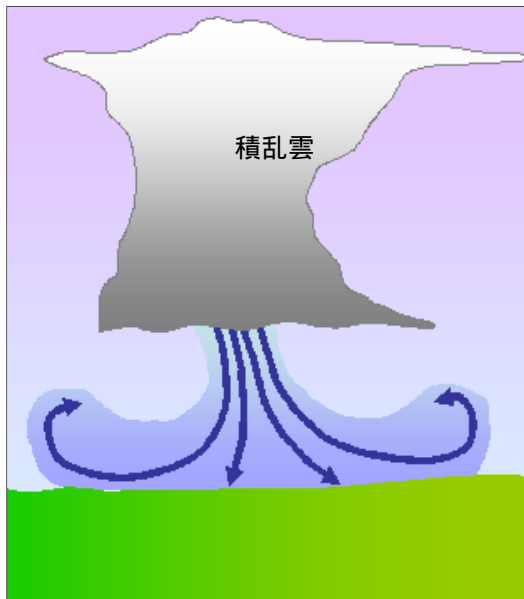

ダウンバーストのイメージ図

薄青の領域は周囲より冷たくて重いダウンバーストの空気を、また、青矢印はダウンバーストの空気の流れを表しています。

ダウンバーストの現象・被害等の特徴をまとめると次のようになります。

地上では発散的あるいはほぼ一方方向の風が吹く。

発生場所付近に対応するレーダーエコーがある。

気温や気圧は上昇することも下降することもある。

短時間の露点温度下降を伴うことがある。

強雨やひょうを伴うことが多い。

被害地域が竜巻のように「帯状」ではなく、「面的」に広がる。

物の飛散方向や倒壊方向は同じか、ある点から広がる形となる。




ダウンバーストの被害の様子

青矢印はダウンバーストの空気の流れ、黒矢印は樹木等の倒壊方向です。積乱雲が移動している場合には、このように移動方向の吹き出しのみが強くなる場合がほとんどです。吹き出しの強さに対応して倒壊物の方向も一方向や扇状になることが少なくありません。

ガストフロントとは

ガストフロントとは、積乱雲または積雲の下に溜まった冷気が周囲に流れ出し（冷気外出流といいます。）、周囲の空気との間に作る境界のことをいいます。突風（ガスト）を伴うことがあることから、突風前線と呼ばれます。

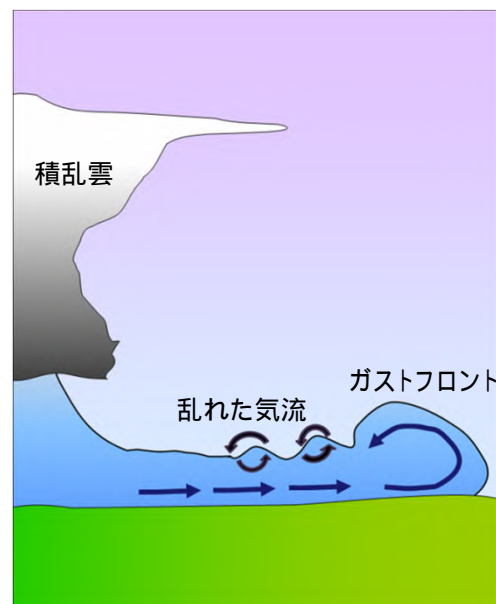

ガストフロントのイメージ図

薄青の領域は周囲より冷たくて重い空気を、また、青矢印は冷気外出流を表しています。黒矢印は乱れた気流を表しています。

ガストフロントの現象等の特徴をまとめると次のようになります。

降水域から前線状に広がることが多い。

風向の急変や突風を伴い、しばらく同じ風向が続くことが多い。

気温の急下降や気圧の急上昇を伴うことが多い。

降水域付近のみでなく、数10kmあるいはそれ以上離れた地点まで進行する場合がある。

じん旋風

晴れた日の昼間に地上付近で発生する鉛直軸を持つ強い渦巻きで、突風により巻き上げられた砂じんを伴う。竜巻と違い積雲や積乱雲に伴わず、地上付近の熱せられた空気の上昇によって発生する。

その他の突風

自然風は絶えず強くなったり弱くなったり変化しており、その中で一時的に強く吹く風をいう。また、これ以外にガストフロントに伴う旋風などもある。

日本版改良藤田スケール (JEFスケール)

米国シカゴ大学の藤田哲也により1971年に考案された藤田スケールを、日本国内で発生する竜巻等突風の強さをよりの確に把握できるようにするため、米国の改良スケールを参考にしつつ、日本の建築物等の特徴を加味し、最新の風工学の知見を取り入れて策定した風速のスケールです。

階級	風速 (m/s) の範囲 (3秒値)	主な被害の状況 (参考)
JEF0	25-38	<ul style="list-style-type: none"> ・木造の住宅において、目視でわかる程度の被害、飛散物による窓ガラスの損壊が発生する。比較的狭い範囲の屋根ふき材が浮き上がったたり、はく離する。 ・園芸施設において、被覆材 (ビニルなど) がはく離する。パイプハウスの鋼管が変形したり、倒壊する。 ・物置が移動したり、横転する。 ・自動販売機が横転する。 ・コンクリートブロック塀 (鉄筋なし) の一部が損壊したり、大部分が倒壊する。 ・樹木の枝 (直径2cm~8cm) が折れたり、広葉樹 (腐朽有り) の幹が折損する。
JEF1	39-52	<ul style="list-style-type: none"> ・木造の住宅において、比較的広い範囲の屋根ふき材が浮き上がったたり、はく離する。屋根の軒先又は野地板が破損したり、飛散する。 ・園芸施設において、多くの地域でプラスチックハウスの構造部材が変形したり、倒壊する。 ・軽自動車や普通自動車 (コンパクトカー) が横転する。 ・通常走行中の鉄道車両が転覆する。 ・地上広告板の柱が傾斜したり、変形する。 ・道路交通標識の支柱が傾倒したり、倒壊する。 ・コンクリートブロック塀 (鉄筋あり) が損壊したり、倒壊する。 ・樹木が根返りしたり、針葉樹の幹が折損する。
JEF2	53-66	<ul style="list-style-type: none"> ・木造の住宅において、上部構造の変形に伴い壁が損傷 (ゆがみ、ひび割れ等) する。また、小屋組の構成部材が損壊したり、飛散する。 ・鉄骨造倉庫において、屋根ふき材が浮き上がったたり、飛散する。 ・普通自動車 (ワンボックス) や大型自動車が横転する。 ・鉄筋コンクリート製の電柱が折損する。 ・カーポートの骨組が傾斜したり、倒壊する。 ・コンクリートブロック塀 (控壁のあるもの) の大部分が倒壊する。 ・広葉樹の幹が折損する。 ・墓石の棹石が転倒したり、ずれたりする。
JEF3	67-80	<ul style="list-style-type: none"> ・木造の住宅において、上部構造が著しく変形したり、倒壊する。 ・鉄骨系プレハブ住宅において、屋根の軒先又は野地板が破損したり飛散する、もしくは外壁材が変形したり、浮き上がる。 ・鉄筋コンクリート造の集合住宅において、風圧によってベランダ等の手すりが比較的広い範囲で変形する。 ・工場や倉庫の大規模な庇において、比較的狭い範囲で屋根ふき材がはく離したり、脱落する。 ・鉄骨造倉庫において、外壁材が浮き上がったたり、飛散する。 ・アスファルトがはく離・飛散する。
JEF4	81-94	<ul style="list-style-type: none"> ・工場や倉庫の大規模な庇において、比較的広い範囲で屋根ふき材がはく離したり、脱落する。
JEF5	95-	<ul style="list-style-type: none"> ・鉄骨系プレハブ住宅や鉄骨造の倉庫において、上部構造が著しく変形したり、倒壊する。 ・鉄筋コンクリート造の集合住宅において、風圧によってベランダ等の手すりが著しく変形したり、脱落する。

【参考文献】

大野久雄著 (2001) : 雷雨とメロ気象 . 東京堂出版 , 309pp.
 新野宏・藤谷徳之助・室田達郎・山口修由・岡田恒 (1991)
 : 1990年12月11日に千葉県茂原市を襲った竜巻の実態と

その被害について . 日本風工学会誌 , 第48号 , 15-25.
 日本気象学会編 (1998) : 気象科学辞典 . 東京書籍 , 637pp.
 Fujita, T.T. (1992) : Mystery of Severe Storms . The University
 of Chicago, 298pp.

現地災害調査報告の作成主旨について

気象台では、突風災害等が発生した場合、災害発生の原因となった現象と災害との関係等を迅速に把握するため、可能な限り速やかに災害が発生した地域に職員を派遣し調査を実施することとしている。さらに、現地調査終了後、その調査結果に加えて気象現象の発生状況、実況資料、気象台の執った措置等を速やかに取りまとめ「現地災害調査報告」を作成し公表している。

謝意

この調査資料を作成するにあたり、関係機関の方々、前橋市の住民の方々にご協力いただきました。ここに謝意を表します。

本報告の地図は、国土地理院長の承認を得て、「電子地形図（タイル）」を複製したものである。（承認番号：平29情複、第958号）

問い合わせ先

前橋地方気象台 電話 027-896-1220

本資料は、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。利用を行う際は適宜の方法により、必ず出所（前橋地方気象台）を明示してください。

その他、利用にあたっての詳細は、前橋地方気象台ホームページの利用規約（<https://www.jma-net.go.jp/maebashi/contents/banner/cyuui.html>）をご確認ください。