

2 適切な利用のために端末利用者に推奨する事項

本項では、端末利用者が、緊急地震速報(業)を適切に利用するために、端末や制御される機械に対して施す措置の推奨事項と、実施すべき試験・訓練について示す。


端末利用者においては、本項で示すもののほか、「3 適切な利用のための端末機能及び配信能力」(P.27～)を踏まえて配信・許可事業者が公開する緊急地震速報の特性や技術的な限界の説明及び端末機能及び配信能力をもとに、端末や配信を選択したり、措置を決定していただきたい。

なお、「(2)端末利用者が施す措置」に示した各項目の詳細は、「4 措置・機能・能力についての詳細 4 - 1 適切な利用のために端末利用者に推奨する事項の詳細」(P.29～)に記載する。

端末を使った緊急地震速報(業)の利用方法は、機械・放送設備等の制御と、端末の報知を見聞きした人の危険回避に大別される。また、機械・放送設備等の制御については、端末からの接点出力等の外部出力を用いた自動制御と、オペレーターが端末の報知を見聞きして制御を行う場合とでは、端末の出力方法に差がある。

そのため、本項では、利用方法を、A 機械・館内放送設備等の自動制御、B オペレーターを介した機械・館内放送設備等の制御、C 端末の報知による人の危険回避 の3つに分類し、次ページより、分類毎に端末利用者に推奨する項目等を記す。端末利用者においては、意図する利用方法が下記のいずれにあたるかを確認し、当該箇所を活用されたい。

A 機械・館内放送設備等の自動制御(P.9)

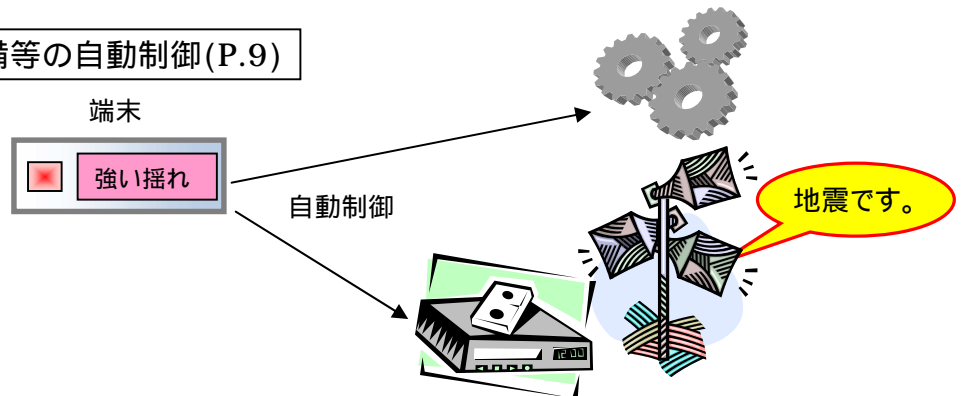

利用例

- ・列車、エレベーターの緊急停止
- ・工場等における生産ラインの停止
- ・工場等における危険物流出防止装置の起動
- ・マンションにおけるガス供給停止やドア開放等設備の制御
- ・企業等における重要データ保護のための緊急バックアップまたはハードディスクへのアクセス停止
- ・百貨店・劇場等の不特定多数の人々が集まる集客施設における施設管理者や防災担当者の防災対応や施設管理、館内放送


B オペレーターを介した機械・館内放送設備等の制御(P.16)



利用例

- ・列車の緊急停止
- ・工場等における生産ラインの停止
- ・工場等における危険物流出防止装置の起動
- ・工事現場での重機の制御
- ・医療機関における手術の一時中断や医療機器の操作中断
- ・百貨店・劇場等の不特定多数の人々が集まる集客施設における施設管理者や防災担当者の防災対応や施設管理、館内放送

C 端末の報知による人の危険回避 (P.23)

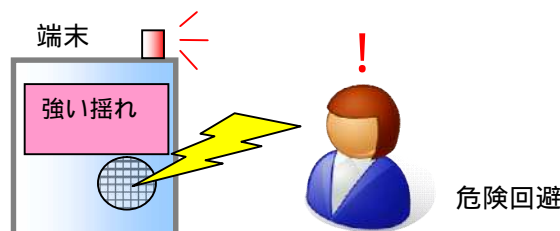

利用例

- ・家庭や小規模な事業所等での危険回避を促す報知

A 機械・館内放送設備等の自動制御に用いる場合の推奨事項

(1) 利用方法

緊急地震速報(業)を用い、端末で自動的に機械や放送設備を制御する利用方法である。端末には、地震発生直後から短時間のうちに数回送られてくる緊急地震速報(予報/業)等に基づき、生命、財産の保全に係る高度な判断を短時間に自動で行うことが求められる。そのため、様々な緊急地震速報(予報/業)等に対して十分な対応ができない低機能の端末や配信障害による受信の失敗は誤制御に直結し、深刻な事態に繋がりがねない。

この利用方法の具体的な例としては、

- ・列車、エレベーターの緊急停止
- ・工場等における生産ラインの停止
- ・工場等における危険物流出防止装置の起動
- ・マンションにおけるガス供給停止やドア開放等設備の制御
- ・企業等における重要データ保護のための緊急バックアップまたはハードディスクへのアクセス停止
- ・百貨店・劇場等の不特定多数の人々が集まる集客施設における施設管理者や防災担当者の防災対応や施設管理、館内放送

が考えられる。

なお、百貨店・劇場等の不特定多数の人々が集まる集客施設における館内放送は、緊急地震速報(業)のうち一般向け予報にあたることに留意すること。

(2) 端末利用者が施す措置

緊急地震速報(業)を端末利用者の意図どおりに利用するためには、端末や端末によって制御される機械に対して適切な措置を施す必要がある。以下に、

機械等の制御に用いる場合

不特定多数向けの館内放送に用いる場合

以外の館内放送に用いる場合

において推奨する措置を示す。なお、各項目の詳細は、「4 措置・機能・能力についての詳細 4-1 適切な利用のために端末利用者に推奨する事項の詳細」(P.29~)に記載する。

実際には、ここで示すもののほか、「3 適切な利用のための端末機能及び配信能力」(P.27~)を踏まえて配信・許可事業者が公開する端末機能及び配信能力を参考に、端末利用者自らが利用目的等に合わせて、端末や配信を選択したり、措置を決定することになる。

その際、地震による強い揺れにより発生する被害とは別に、緊急地震速報(業)で制御・放送することによって発生する可能性のある損失についても併せて十分考慮することが必要である。

機械等の制御に用いる場合(各項目の詳細はP.29~)

この場合は、緊急地震速報(業)の一般向け予報、特定向け予報のいずれも利用できる。

端末や配信の選択

端末や配信を選択するにあたっては、配信・許可事業者が公開・説明する端末の機能及び配信能力を参考にすることを推奨する。中でも、緊急地震速報(業)を迅速かつ確実に使用するために、以下の項目については、特に考慮することを推奨する。

- ・気象庁が緊急地震速報(予報)等を発表してから端末が制御を開始するまでに要する時間がトータルで1秒以内のもの。
- ・気象庁から端末まで配信を途切れさせないような十分な対策をとっているもの。
- ・時刻の誤差が常に±1秒以内となるよう時刻合わせしているもの。
- ・配信・許可事業者によるサポートが充実しているもの。

以上に加えて、震度の予想の方法として従来法とPLUM法の両方の機能を有することを推奨する。

端末や回線等に対して施す措置

- ・耐震固定等地震の揺れへの対策、無停電化を推奨。
- ・サーバーから端末までの回線は常時接続できる回線を使用することは必須とし、さらに、専用線等信頼性の高い回線を使用することを推奨。
- ・端末の冗長化やサーバー端末間の物理回線の冗長化を推奨。

予想した猶予時間による制御

猶予時間がない場合でも制御することを推奨。

予想した震度による制御

制御する機械の耐震性能等に応じた設定震度を超えたときに制御することを推奨。

精度情報等による制御

複数観測点のデータに基づく緊急地震速報(業)で制御することを推奨。

ただし、特定向け予報にあっては、迅速な制御や制御の準備に、100ガル超え緊急地震速報や、1観測点に基づく緊急地震速報(業)等を利用する選択もある。

深発地震についての緊急地震速報(業)での制御

震度の予想の方法がPLUM法に基づく場合は制御することを推奨。

震度の予想の方法が従来法に基づく場合は、深発地震では正確な震度の予想は困難なことから制御しないことを推奨。

ただし、従来法に基づく場合でも経験的に大きな揺れが観測される東日本の太平洋側のような地域では、制御する選択もある。

緊急地震速報(業)で制御を行った後に同一地震または別の地震について提供される緊急地震速報(業)による制御

予想した震度によって異なる制御内容があり、制御開始後であっても制御内容の変更が許される制御対象の場合で、かつ、制御開始後の緊急地震速報(業)で予想した震度が大きくなる場合には、震度に応じて制御内容を変更することを推奨。一方、予想した震度が小さくなる場合の変更には、直後に再度予想した震度が上がる場合に生じるリスクへの十分な留意が必要。

それ以外の、震度の違いによって制御の内容を変えていない場合や、制御開始後は制

御内容の変更が許されない制御対象の場合では、短時間内の制御の繰り返しや変更が制御対象の機械に悪影響を与えるリスクがあるため、制御開始後の緊急地震速報(業)は用いないことを推奨。

キャンセル報の扱い

制御に利用した緊急地震速報(業)に対してのキャンセル報が提供された場合は、制御の解除や端末利用者による解除の判断に利用することを推奨。

制御の準備に利用した緊急地震速報(業)に対してのキャンセル報が提供された場合は、準備を解除することを推奨。

制御または制御の準備に使用しなかった緊急地震速報(業)に対してのキャンセル報は、利用しないこと。

試験

テスト報を受けて行う端末及び端末によって制御される機械の試験の実施を推奨。普段はテスト報を受けても端末が動作しないように設定しておくことを推奨。

配信・許可事業者への連絡

配信・許可事業者の利用方法等について連絡することを推奨。

不特定多数向けの館内放送に用いる場合(各項目の詳細はP.29～)

この場合は、緊急地震速報(業)の一般向け予報のみ利用できる。

端末や配信の選択

端末や配信を選択するにあたっては、配信・許可事業者が公開・説明する端末の機能及び配信能力を参考にすることを推奨する。中でも、緊急地震速報(業)を迅速かつ確実に使用するために、以下の項目については、特に考慮することを推奨する。

- ・ 気象庁が緊急地震速報(予報)等を発表してから端末が制御を開始するまでに要する時間がトータルで1秒以内のもの。
- ・ 気象庁から端末まで配信を途切れさせないような十分な対策をとっているもの。
- ・ 時刻の誤差が常に±1秒以内となるよう時刻合わせしているもの。
- ・ 配信・許可事業者によるサポートが充実しているもの。

以上に加えて、震度の予想の方法として従来法とPLUM法の両方の機能を有することを推奨する。

端末や回線等に対して施す措置

- ・ 耐震固定等地震の揺れへの対策、無停電化を推奨。
- ・ サーバーから端末までの回線は常時接続できる回線を使用することを必須とし、さらに、専用線等信頼性の高い回線を使用することを推奨。
- ・ 端末の冗長化やサーバー-端末間の物理回線の冗長化を推奨。

予想した猶予時間による放送

猶予時間がない場合でも放送することを推奨。

猶予時間+10秒程度は安全確保を促す放送を継続することを推奨。

予想した震度による放送

緊急地震速報(警報)に整合する放送を行うことを推奨。

精度情報による放送

緊急地震速報(警報)に整合する放送を行うことを推奨。

100ガル超え緊急地震速報や、1観測点に基づく緊急地震速報(業)等は放送設備の起動等の準備に利用することを推奨。

深発地震についての緊急地震速報(業)による放送

緊急地震速報(警報)に整合する放送を行うことを推奨。

放送の内容

NHKチャイム音の後に「地震です。落ち着いて身を守ってください。」を2回以上繰り返し放送することを推奨。

放送した後は、実際の震度等を放送することを推奨。

緊急地震速報(業)で放送を行った後に同一地震または別の地震について提供される緊急地震速報(業)での放送

放送内容は変更しないことを推奨。

キャンセル報の扱い

放送に利用した緊急地震速報(業)に対してのキャンセル報が提供された場合は、キャンセルされた旨を放送することを推奨。

放送の準備に利用した緊急地震速報(業)に対してのキャンセル報が提供された場合は、準備を解除することを推奨。

放送または放送の準備に使用しなかった緊急地震速報(業)に対してのキャンセル報は、利用しないこと。

試験

テスト報を受けて行う端末及び端末によって制御される放送設備の試験の実施を推奨。普段はテスト報を受けても端末が動作しないように設定しておくことを推奨。

訓練

端末が持つ訓練機能または訓練報を端末が受けて行う放送による放送対象者の訓練の実施を推奨。

普段は訓練報を受けても端末が動作しないように設定しておくことを推奨。

配信・許可事業者への連絡

配信・許可事業者の利用方法等について連絡することを推奨。

以外の館内放送に用いる場合(各項目の詳細はP.29～)

この場合は、緊急地震速報(業)の一般向け予報、特定向け予報のいずれも利用できる。

端末や配信の選択

端末や配信を選択するにあたっては、配信・許可事業者が公開・説明する端末の機能及び配信能力を参考にすることを推奨する。中でも、緊急地震速報を迅速かつ確実に使用するために、以下の項目については、特に考慮することを推奨する。

- ・気象庁が緊急地震速報(予報)等を発表してから端末が制御を開始するまでに要する時間がトータルで1秒以内のもの。
- ・気象庁から端末まで配信を途切れさせないような十分な対策をとっているもの。
- ・時刻の誤差が常に±1秒以内となるよう時刻合わせしているもの。
- ・配信・許可事業者によるサポートが充実しているもの。

以上に加えて、震度の予想の方法として従来法とPLUM法の両方の機能を有することを推奨する。

端末や回線等に対して施す措置

- ・耐震固定等地震の揺れへの対策、無停電化を推奨。
- ・サーバーから端末までの回線は常時接続できる回線を使用することを必須とし、さらに、専用線等信頼性の高い回線を使用することを推奨。
- ・端末の冗長化やサーバー-端末間の物理回線の冗長化を推奨。

予想した猶予時間による放送

猶予時間がない場合でも放送することを推奨。

猶予時間+10秒程度は安全確保を促す放送を継続することを推奨。

予想した震度による放送

施設の安全性に応じた設定震度を超えたときに放送することを推奨。

精度情報等による放送

複数観測点のデータに基づく緊急地震速報(業)で放送することを推奨。

ただし、特定向け予報にあっては、100ガル超え緊急地震速報や、1観測点に基づく緊急地震速報(業)等は放送の準備に利用することを推奨。

深発地震についての緊急地震速報(業)による放送

震度の予想の方法がPLUM法に基づく場合は放送することを推奨。

震度の予想の方法が従来法に基づく場合は、深発地震では正確な震度の予想は困難なことから放送しないことを推奨。

ただし、従来法に基づく場合でも経験的に大きな揺れが観測される東日本の太平洋側のような地域では、放送する選択もある。

放送の内容

NHKチャイム音の後に「地震です。落ち着いて身を守ってください。」を2回繰り返

すことを推奨。また、放送した後は、実際の震度等を放送することを推奨。

ただし、工場の騒音等で上記の放送では聞き取りにくい条件下では、放送を聞く従業員等が認識しやすい報知音や文言で放送する選択もある。また、放送対象者が対応可能なら、予想した震度によって報知音や放送文言を変える選択もある。

緊急地震速報(業)で放送を行った後に同一地震または別の地震について提供される緊急地震速報(業)による放送

予想した震度によって放送を変えており、放送対象者が放送の変更に対応が可能な場合で、かつ、放送後の緊急地震速報(業)で予想した震度が大きくなる場合には、震度に応じた内容を放送することを推奨。一方、予想した震度が小さくなる場合の変更には、直後に再度予想した震度が上がる場合に生じるリスクへの十分な留意が必要。

それ以外の、震度の違いによって放送の内容を変えていない場合や、放送対象者が放送の変更に対応できない場合では、短時間内での放送の繰り返しや変更が放送対象者の混乱を生じさせるリスクがあるため、放送後の緊急地震速報(業)は用いないことを推奨。

キャンセル報の扱い

放送に利用した緊急地震速報(業)に対してのキャンセル報が提供された場合は、キャンセルされた旨を放送することを推奨。

放送の準備に利用した緊急地震速報(業)に対してのキャンセル報が提供された場合は、準備を解除することを推奨。

放送または放送の準備に使用しなかった緊急地震速報(業)に対してのキャンセル報は、利用しないこと。

試験

テスト報を受けて行う端末及び端末によって制御される館内放送の試験の実施を推奨。普段はテスト報を受けても端末が動作しないように設定しておくことを推奨。

訓練

端末が持つ訓練機能または訓練報を端末が受けて行う放送による放送対象者の訓練の実施を推奨。

普段は訓練報を受けても端末が動作しないように設定しておくことを推奨。

配信・許可事業者への連絡

配信・許可事業者の利用方法等について連絡することを推奨。

(3)実施すべき試験・訓練

緊急地震速報(業)が提供された時に確実に自動制御が行われるためには、端末利用者の管理の下、端末に接続した機械・放送設備の動作試験が行える環境が必要である。試験には、端末が持つ試験機能を使って行う試験と、テスト報を端末が受けて行う試験がある。

を行うためには、端末単独で動作試験としての制御を行える必要がある。

を行うためには、配信・許可事業者が、端末利用者の求めに応じてテスト報を配信できる能力が必要である。

また、緊急地震速報(業)の館内放送を行っている場合には、放送対象者の参加による訓練を行うことを推奨する。

なお、毎年1回実施する緊急地震速報の全国訓練の際に気象庁から配信する訓練報を用いて、の試験を実施することもできるが、そのためには、配信・許可事業者が気象庁からの訓練報を配信できること、訓練実施の連絡と訓練参加の意思確認が配信・許可事業者から全ての端末利用者に対して直接なされることが必要である。