

阿蘇山の火山活動解説資料（平成 20 年 10 月）

福岡管区气象台
火山監視・情報センター

火山活動に特段の変化はなく、火口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は認められません。

ただし、火口内では噴気や火山ガスの噴出が見られることから、火口内及びその周辺では火山灰の噴出等に警戒が必要です。火口付近では引き続き火山ガスに対する注意が必要です。

平成 19 年 12 月 1 日に噴火予報（噴火警戒レベル 1、平常）を発表しました。その後、予報警報事項に変更はありません。

10 月の活動概況

・噴煙など表面現象の状況（図 2）

噴煙活動に特段の変化はなく、噴煙は白色、極めて少量で高さは概ね 300m で推移しました。

・中岳第一火口の状況（図 2～4、図 9～11）

中岳第一火口の湯だまり²⁾量は 10 割で、湯だまりの色は緑色、表面温度³⁾は 54～57（9 月：54～57）で特段の変化はありませんでした。湯だまり内では従来から見られている噴湯現象⁴⁾を観測しました。30 日に実施した現地観測では南側火口壁の温度³⁾は 255（9 月：254）で、前月と比べ大きな変化はなく、高温の状態が続いています。

8 日に陸上自衛隊第 8 師団第 8 飛行隊の協力により実施した上空からの観測では、中岳第一火口周辺に高温域の拡大等は認められませんでした。

・地震、微動の発生状況（図 1～3）

孤立型微動の発生は、日回数 29～95 回で経過し、月回数は 1,678 回（9 月：1,879 回）で、前月と大きな変化はありませんでした。火山性連続微動の振幅は小さな状態で経過しました。

火山性地震の月回数は 151 回（9 月：99 回）で、前月と比べて増加しています。震源は主に中岳第一火口付近のごく浅い所に分布しました。

・火山ガスの状況（図 4）

火山ガスの観測を 6 日、15 日、17 日、21 日、28 日に実施しました。二酸化硫黄の放出量は一日あたり 200 トンから 800 トンと少ない状態で経過しました。

・地殻変動の状況（図 5、図 6）

GPS 連続観測では、火山活動に起因すると思われる変化は認められませんでした。

・全磁力の状況（図 7、図 8）

2006 年夏頃から少しずつですが、中岳第 1 火口の北西側火口縁にある観測点で全磁力の増加が継続しています。これは、中岳第 1 火口地下の温度上昇による可能性があります

この資料作成に当たっては、気象庁のデータの他、京都大学、独立行政法人防災科学技術研究所、阿蘇火山博物館のデータを使用しています。

地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の『数値地図 50m メッシュ(標高)』及び『数値地図 10m メッシュ(火山標高)』を使用しています(承認番号：平 17 総使、第 503 号)。

この火山活動解説資料は、気象庁ホームページ(<http://www.seisvol.kishou.go.jp/tokyo/volcano.html>)、福岡管区气象台ホームページ(<http://www.fukuoka-jma.go.jp/>)でも閲覧することができます。次回の火山活動解説資料(平成 20 年 11 月分)は平成 20 年 12 月 5 日に発表予定です。

- 1) 阿蘇山特有の微動で、火口直下のごく浅い場所で発生しており、周期0.5~1.0秒、継続時間10秒程度で振幅が5 μ m/s以上のものを孤立型微動としています。
- 2) 活動静穏期中岳第一火口には、地下水などを起源とする約50~60の緑色のお湯がたまっており、これを湯だまりと呼んでいます。火山活動が活発化するにつれ、湯だまり温度が上昇・噴湯して湯量の減少や濁りがみられ、その過程で土砂を噴き上げる土砂噴出現象等が起こり始めることが知られています。
- 3) 赤外放射温度計で観測しています。赤外放射温度計は、物体が放射する赤外線を感じて温度を測定する測器で、熱源から離れた場所から測定できる利点がありますが、測定距離や大気等の影響で実際の熱源の温度よりも低く測定される場合があります。
- 4) 湯だまり内で火山ガス等が噴出し、湯面が盛り上がる現象です。

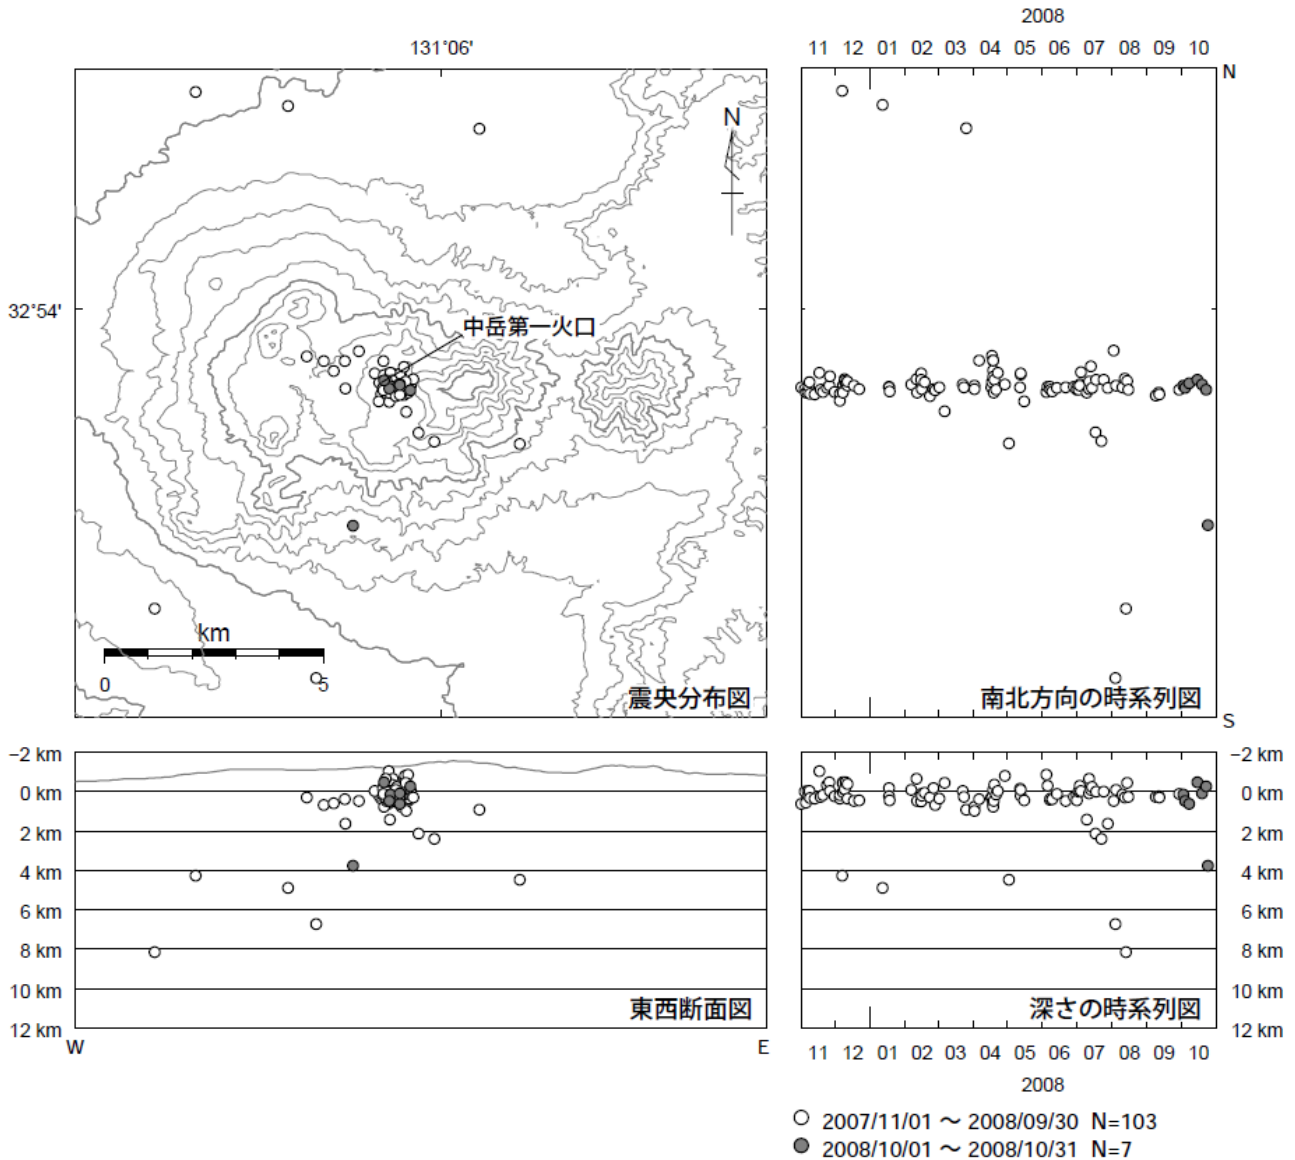


図1 阿蘇山 震源分布図(2007年11月~2008年10月)

火山性地震の震源はこれまでと同様、主に中岳第一火口付近のごく浅い所に分布しました。

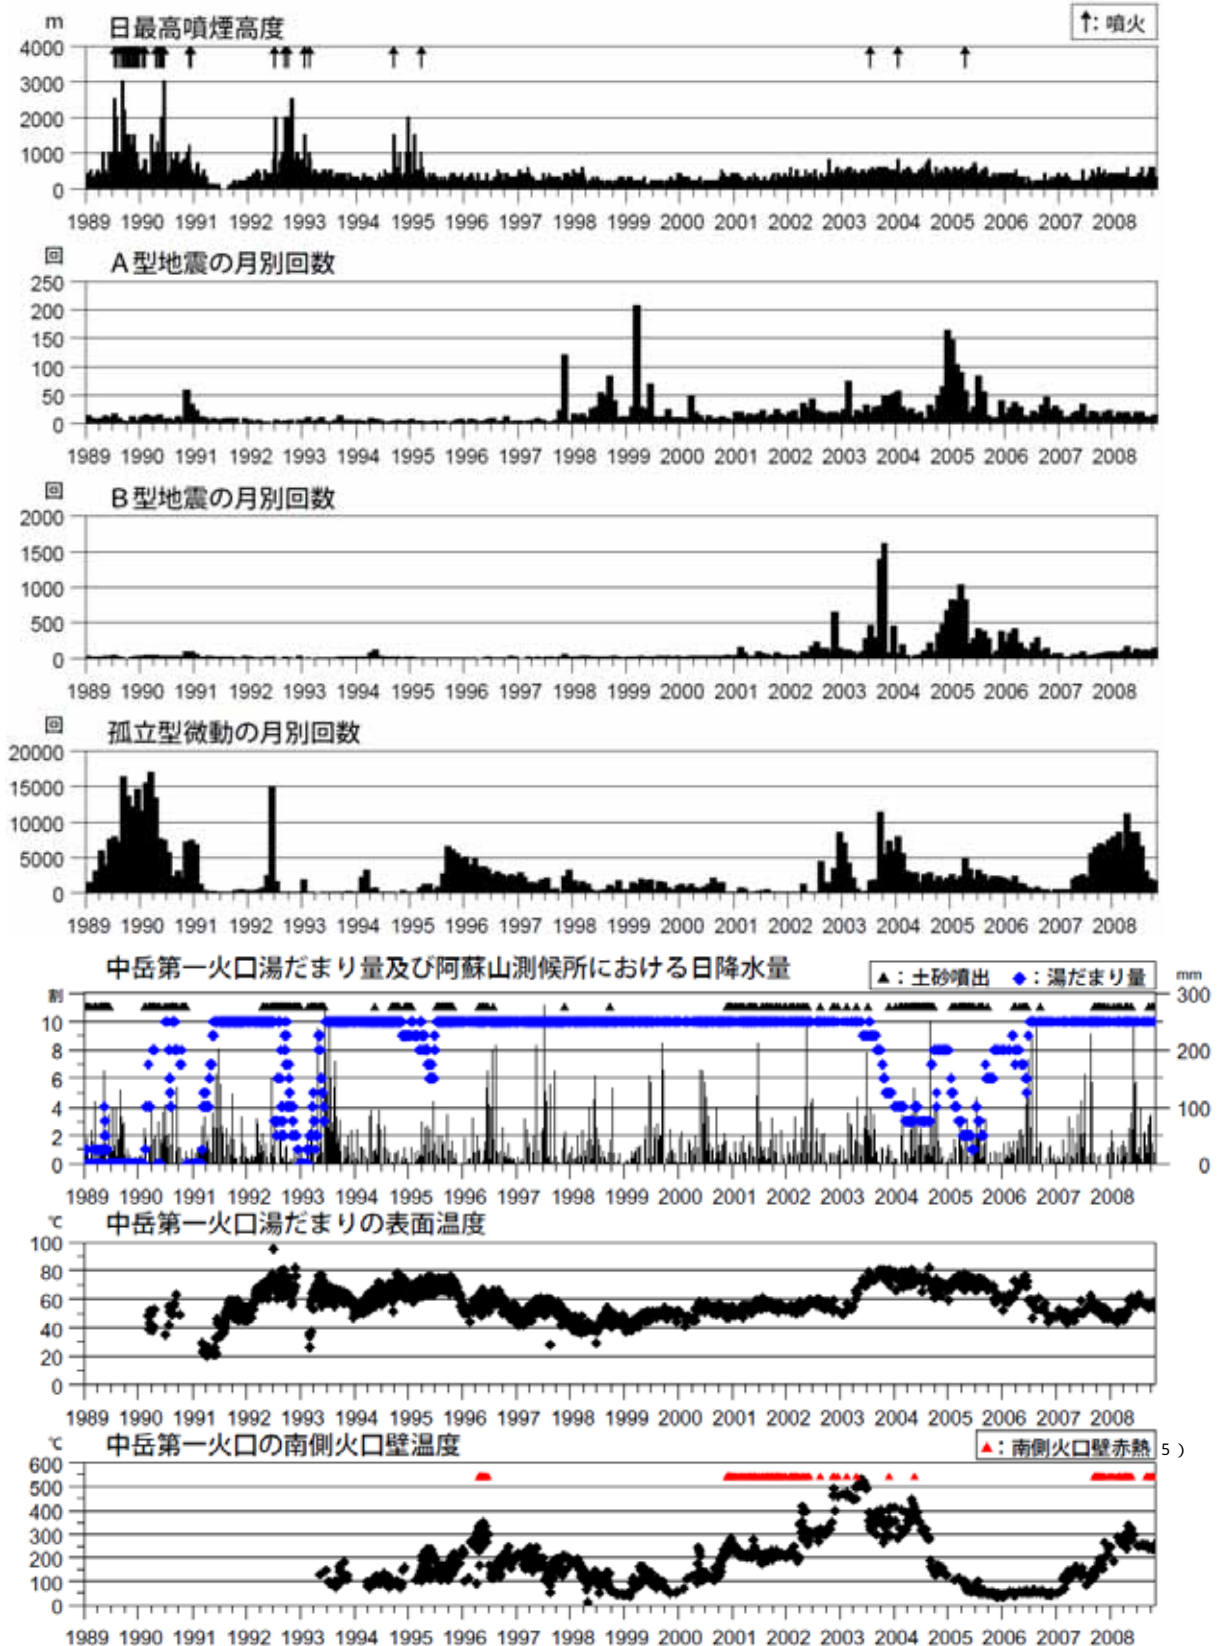


図2 阿蘇山 火山活動経過図(1989年1月～2008年10月)

- ・噴煙の高さは概ね300mで推移しました。
- ・火山性地震は少ない状態で経過しました。
- ・孤立型微動の月回数は1,678回(9月:1,879回)で前月と大きな変化はありませんでした。
- * 2002年3月1日から検測基準を変位波形から速度波形に変更しました。
- 5) 地下から高温の火山ガス等が噴出する際に、周辺の地表面が熱せられて赤く見える現象です。

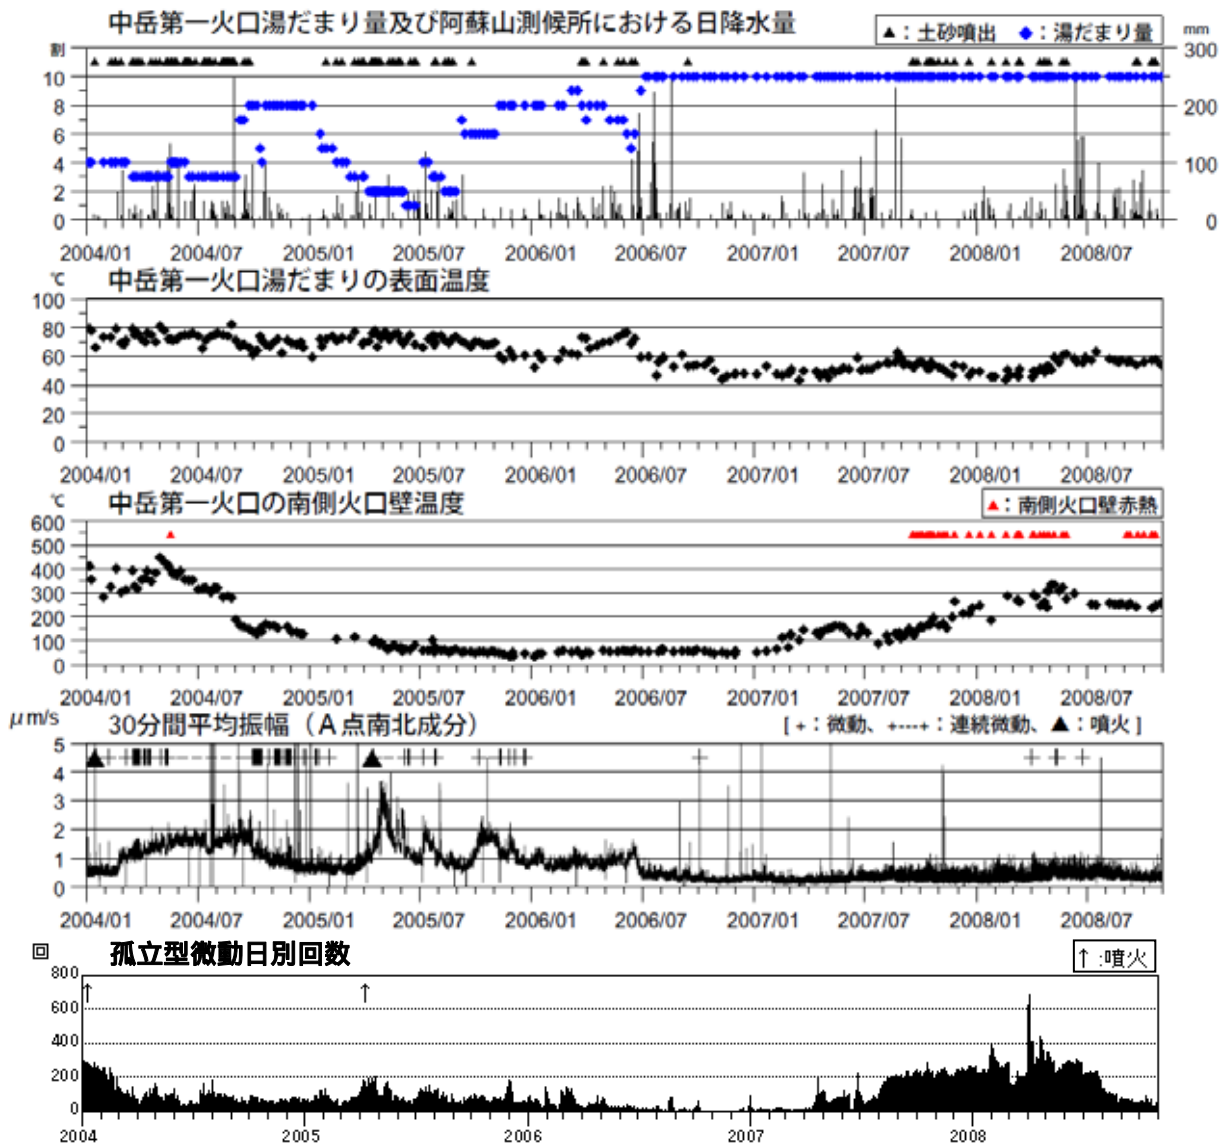


図3 阿蘇山 火山活動経過図(2004年1月~2008年10月)

- ・2008年8月14日以降、湯だまりの色は緑色、湯だまり量は2006年7月から10割で経過しています。
- ・湯だまりの表面温度³⁾は54~57 (9月:54~57)でした。
- ・火山性連続微動の振幅は小さな状態で経過しました。



図4 阿蘇山 火山活動経過図(2007年1月~2008年10月)

火山ガスの観測では二氧化硫黄の放出量が一日あたり200トンから800トンと少ない状態が続いています。

6) 湯だまり面の標高の観測は2007年1月21日から実施しています。

7) 火山ガスの観測は、2007年3月6日から実施しています。

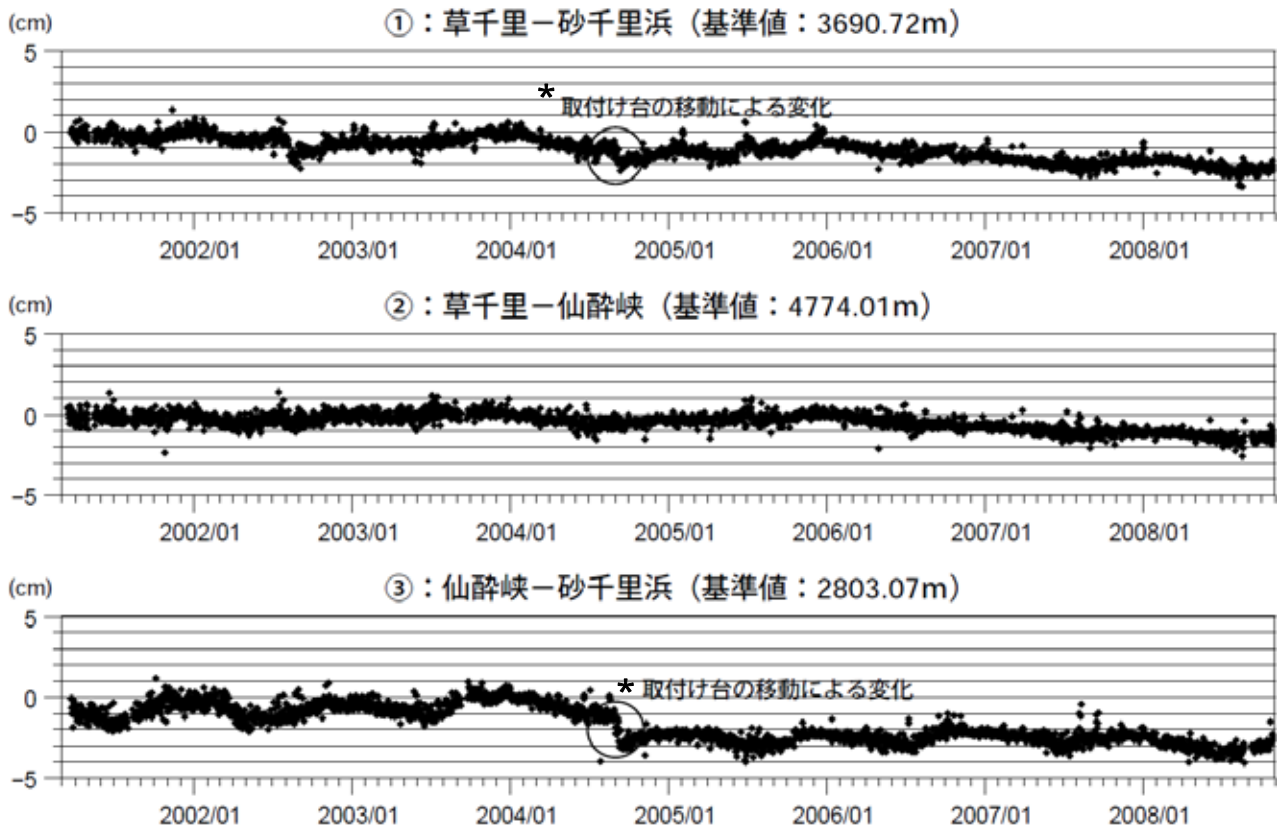


図5 阿蘇山 GPS連続観測による基線長変化(2001年3月15日~2008年10月31日)

- ・GPSによる連続観測では、火山活動に影響を及ぼす変化は認められません。
- ・この基線は図6の から に対応しています。
- *2008年2月1日砂千里浜観測点の取付け台の移動により、草千里-砂千里浜、仙酔峡-砂千里浜の基線表示が約70cmずれたため、補正して表示しています。

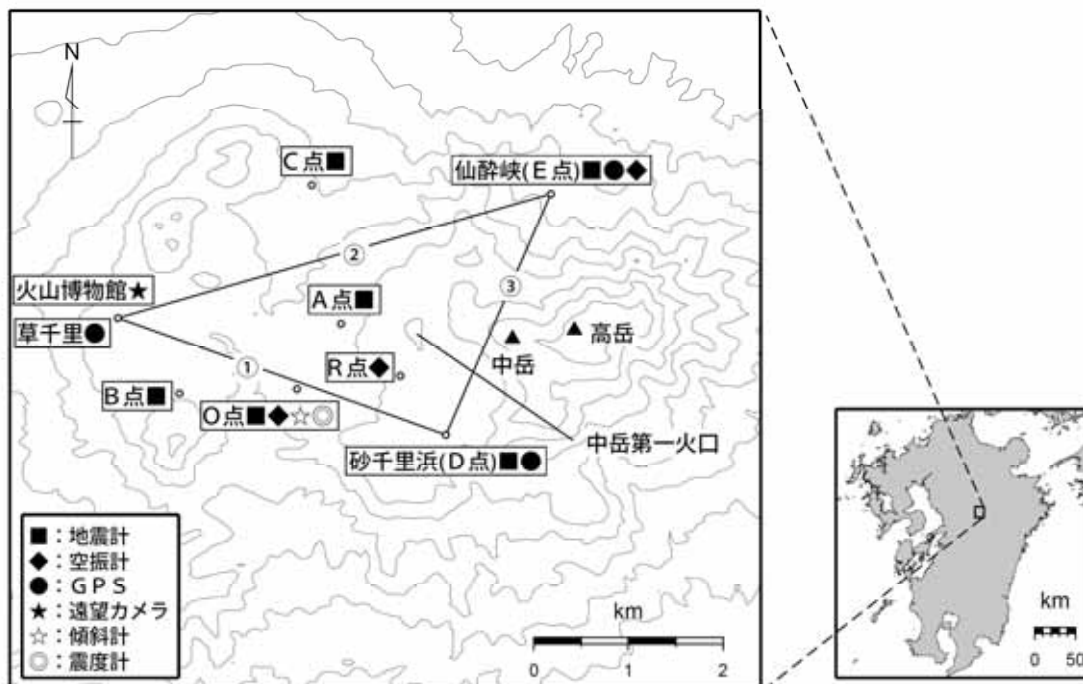


図6 阿蘇山 観測点配置図

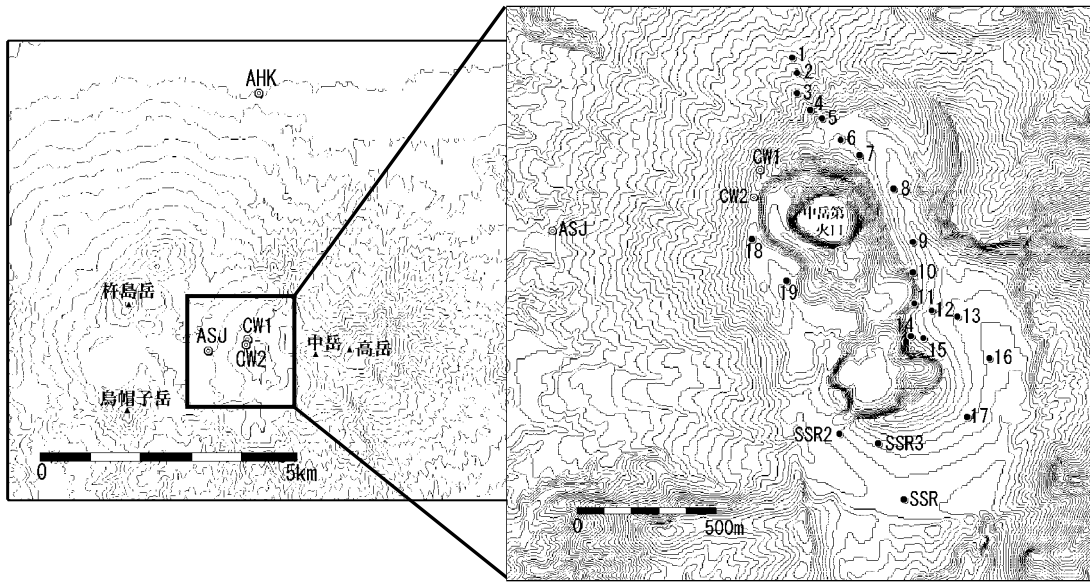


図7 阿蘇山 全磁力観測点配置図(● : 連続観測点 ○ : 繰返し観測点)

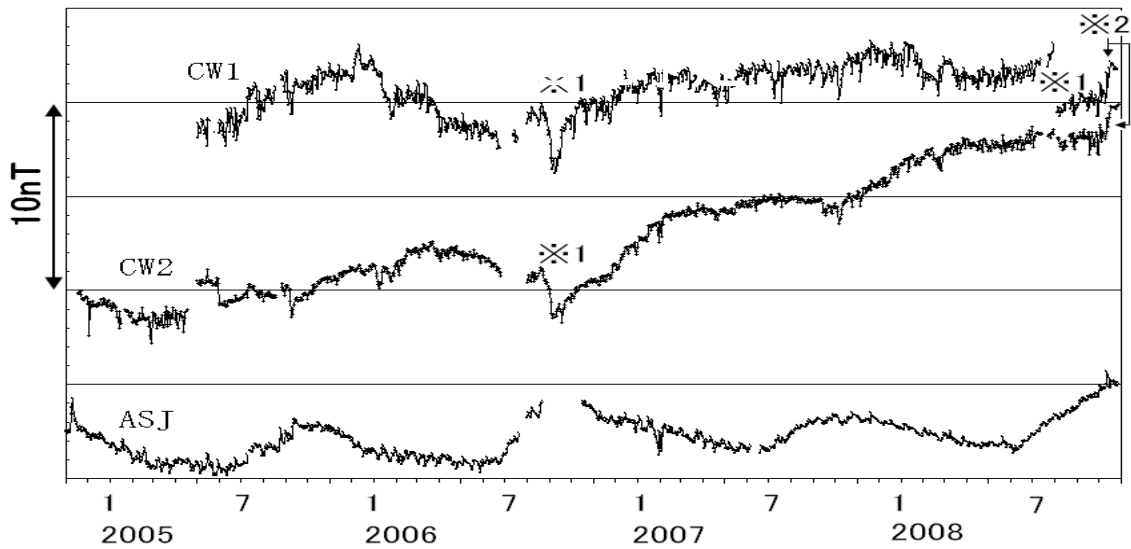


図8 阿蘇山 阿蘇山麓(AHK)を基準とした阿蘇中岳火口周辺の全磁力変化
(2004年11月~2008年10月)

2006年夏頃から少しずつですが、中岳第1火口の北西側火口縁にある観測点で全磁力の増加が見られます。これは、中岳第1火口地下の温度上昇による可能性があります。

*1は火山活動に伴うものではなく、原因は不明です。

*2の急激な変動の前後において、AHKの磁力計調整及びCW1・CW2の磁力計交換を行っていますが、はっきりとした原因は不明です。

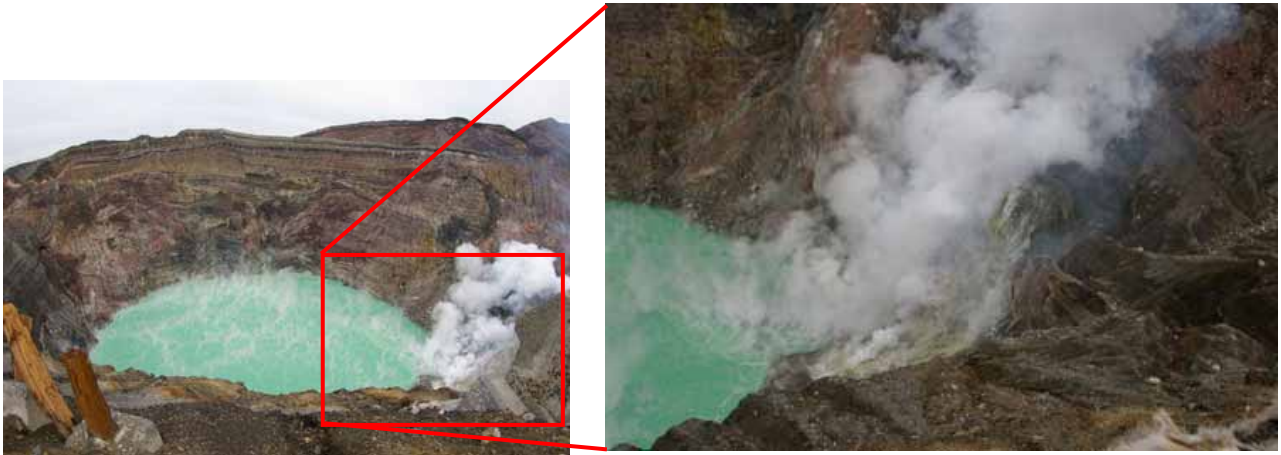


図9 阿蘇山 中岳第一火口の状況 (2008年10月30日、南西側より撮影)
湯だまりの色は緑色で、湯だまりの量は10割でした。

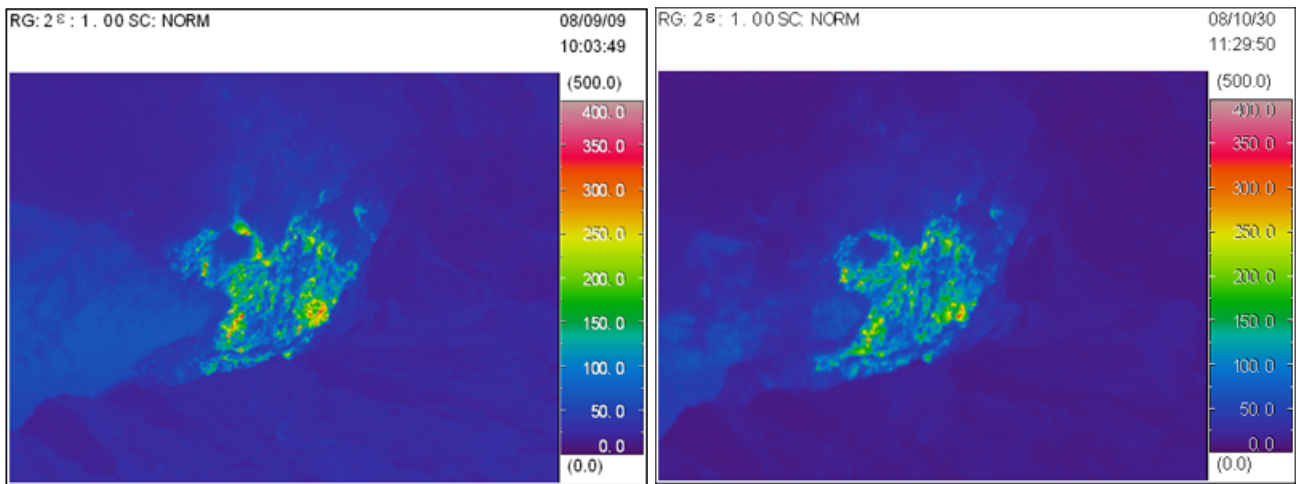


図10 阿蘇山 中岳第一火口南側火口壁の状況(左:2008年9月9日、右:2008年10月30日南西側より撮影)
赤外熱映像装置⁸⁾による観測では高温域の拡がりに大きな変化はありません。

8) 赤外熱映像装置は物体が放射する赤外線を感知して温度分布を測定する測器です。熱源から離れた場所から測定することができる利点がありますが、測定距離や大気等の影響で実際の熱源の温度よりも低く測定される場合があります。

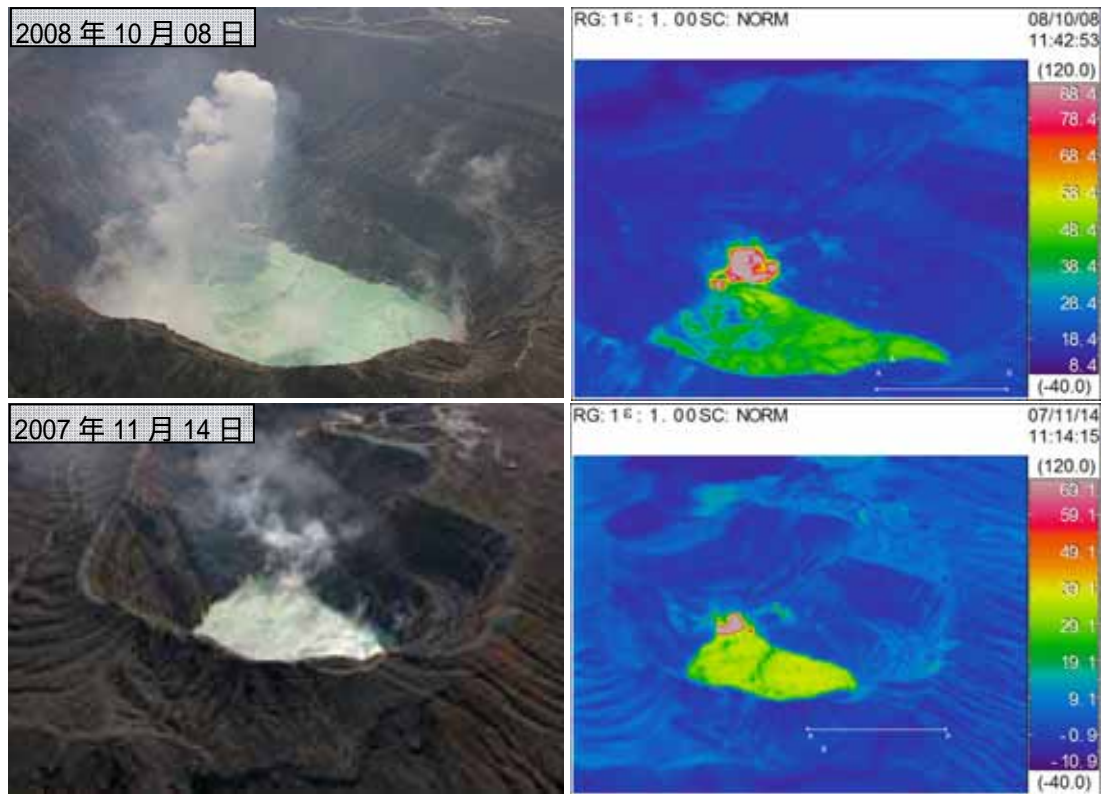


図11 阿蘇山 阿蘇中岳第一火口 陸上自衛隊第8師団の協力により北側から撮影
(左:可視、右:熱画像)

上段:2008年10月8日、下段:2007年11月14日

- ・噴煙が火口縁上300mで北に流れており、青白色ガスが目視で確認できました。火口南壁の壁面から湯だまり縁にかけて高温域を確認しました。
- ・2007年11月14日と比較して高温域の拡大等は認められませんでした。