

## 阿蘇山の火山活動解説資料（平成 24 年 8 月）

福岡管区気象台  
火山監視・情報センター

中岳第一火口の火山活動は、わずかながら高まる傾向がみられています。

火口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は認められませんが、火口内では土砂や火山灰の噴出する可能性があります。また、火口付近では火山ガスに注意してください。

平成 23 年 6 月 20 日に噴火予報（噴火警戒レベル 1、平常）を発表しました。その後、予報警報事項に変更はありません。

## ○ 8 月の活動概況

## ・噴煙など表面現象の状況（図 1、図 3、図 4、図 11、図 12）

噴煙活動に特段の変化はなく、白色の噴煙が概ね火口縁上 200m で経過し、7 日は気象の影響で火口縁上 900m まで上がりました。

湯だまり<sup>1)</sup>量は 9 割（7 月：8～9 割）で変化はありませんでした。湯だまりの表面温度<sup>2)</sup>は 57～61℃（7 月：58～66℃）でやや低下しました。湯だまりの中央付近で噴湯現象<sup>3)</sup>を確認しました。

南側火口壁の温度<sup>2)</sup>は 241～249℃（7 月：213～250℃）で大きな変化はありませんでした。赤外熱映像装置<sup>4)</sup>による南側火口壁の温度分布には特段の変化はありませんでした。



図 1 阿蘇山 噴煙の状況（8 月 7 日、草千里遠望カメラによる） 気象の影響により白色の噴煙が火口縁上 900m まで上がりました。

## ・地震や微動の発生状況（図 3、図 5）

孤立型微動<sup>5)</sup>および火山性地震はともにやや少ない状態で経過していますが、2012 年 2 月頃からわずかながら増加傾向を示しています。孤立型微動の月回数は 1,025 回（7 月：669 回）、火山性地震の月回数は 951 回（7 月：626 回）でした。火山性地震の震源は、中岳第一火口付近のごく浅いところに分布しました。

この火山活動解説資料は福岡管区気象台ホームページ（<http://www.jma-net.go.jp/fukuoka/>）や気象庁ホームページ（<http://www.seisvol.kishou.go.jp/tokyo/volcano.html>）でも閲覧することができます。次回の火山活動解説資料（平成 24 年 9 月分）は平成 24 年 10 月 9 日に発表する予定です。

※この資料は気象庁のほか、国土地理院、京都大学、独立行政法人防災科学技術研究所及び阿蘇火山博物館のデータも利用して作成しています。

資料中の地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の『数値地図 50mメッシュ（標高）』を使用しています（承認番号：平 23 情使、第 467 号）。

継続時間の短い火山性微動が 2 回（7 月：なし）発生しました。火山性微動の継続時間の月合計は 1 分でした。

・地殻変動の状況（図 6、図 7）

GPS 連続観測では、火山活動によると考えられる変化は認められませんでした。

・全磁力の状況（図 8～10）

中岳第一火口の北西側火口縁にある観測点(CW2、CW3)では、2010 年 12 月頃から全磁力が増加しており、2011 年 6 月頃には全磁力の増加は停滞していましたが、再び増加傾向が認められます。

- 1) 活動静穏期の中岳第一火口には、地下水などを起源とする約 50～60℃の緑色の湯がたまっており、これを湯だまりと呼んでいます。火山活動が活発化するにつれ、湯だまり温度が上昇・噴湯して湯量の減少や濁りがみられ、その過程で土砂を噴き上げる土砂噴出現象等が起こり始めることが知られています。
- 2) 赤外放射温度計で観測しています。赤外放射温度計は、物体が放射する赤外線を検知して温度を測定する測器で、熱源から離れた場所から測定できる利点がありますが、測定距離や大気等の影響で実際の熱源の温度よりも低く測定される場合があります。
- 3) 湯だまり内で火山ガス等が噴出し、湯面が盛り上がる現象です。
- 4) 赤外熱映像装置は物体が放射する赤外線を検知して温度分布を測定する測器です。熱源から離れた場所から測定することができる利点がありますが、測定距離や大気等の影響で実際の熱源の温度よりも低く測定される場合があります。
- 5) 阿蘇山特有の微動で、火口直下のごく浅い場所で発生しており、周期 0.5～1.0 秒、継続時間 10 秒程度で振幅が 5 μm/s 以上のものを孤立型微動としています。

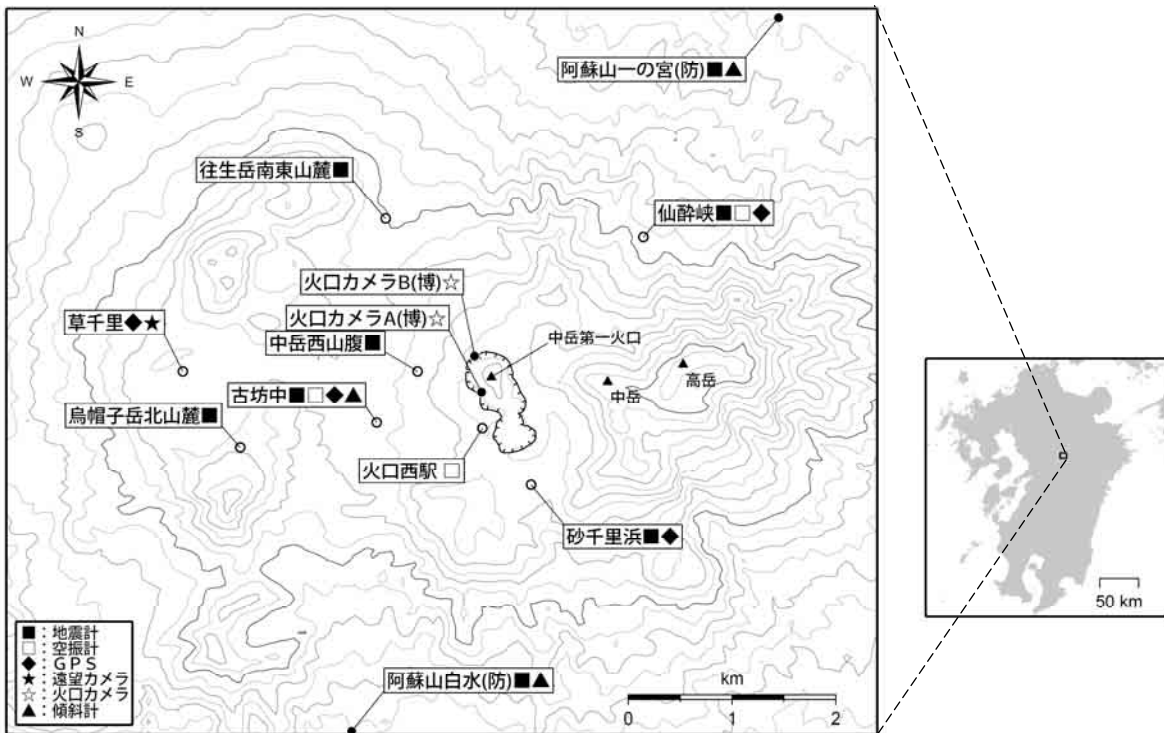


図 2 阿蘇山 観測点配置図

小さな白丸（○）は気象庁、小さな黒丸（●）は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。  
 (博)：阿蘇火山博物館、(防)：防災科学技術研究所

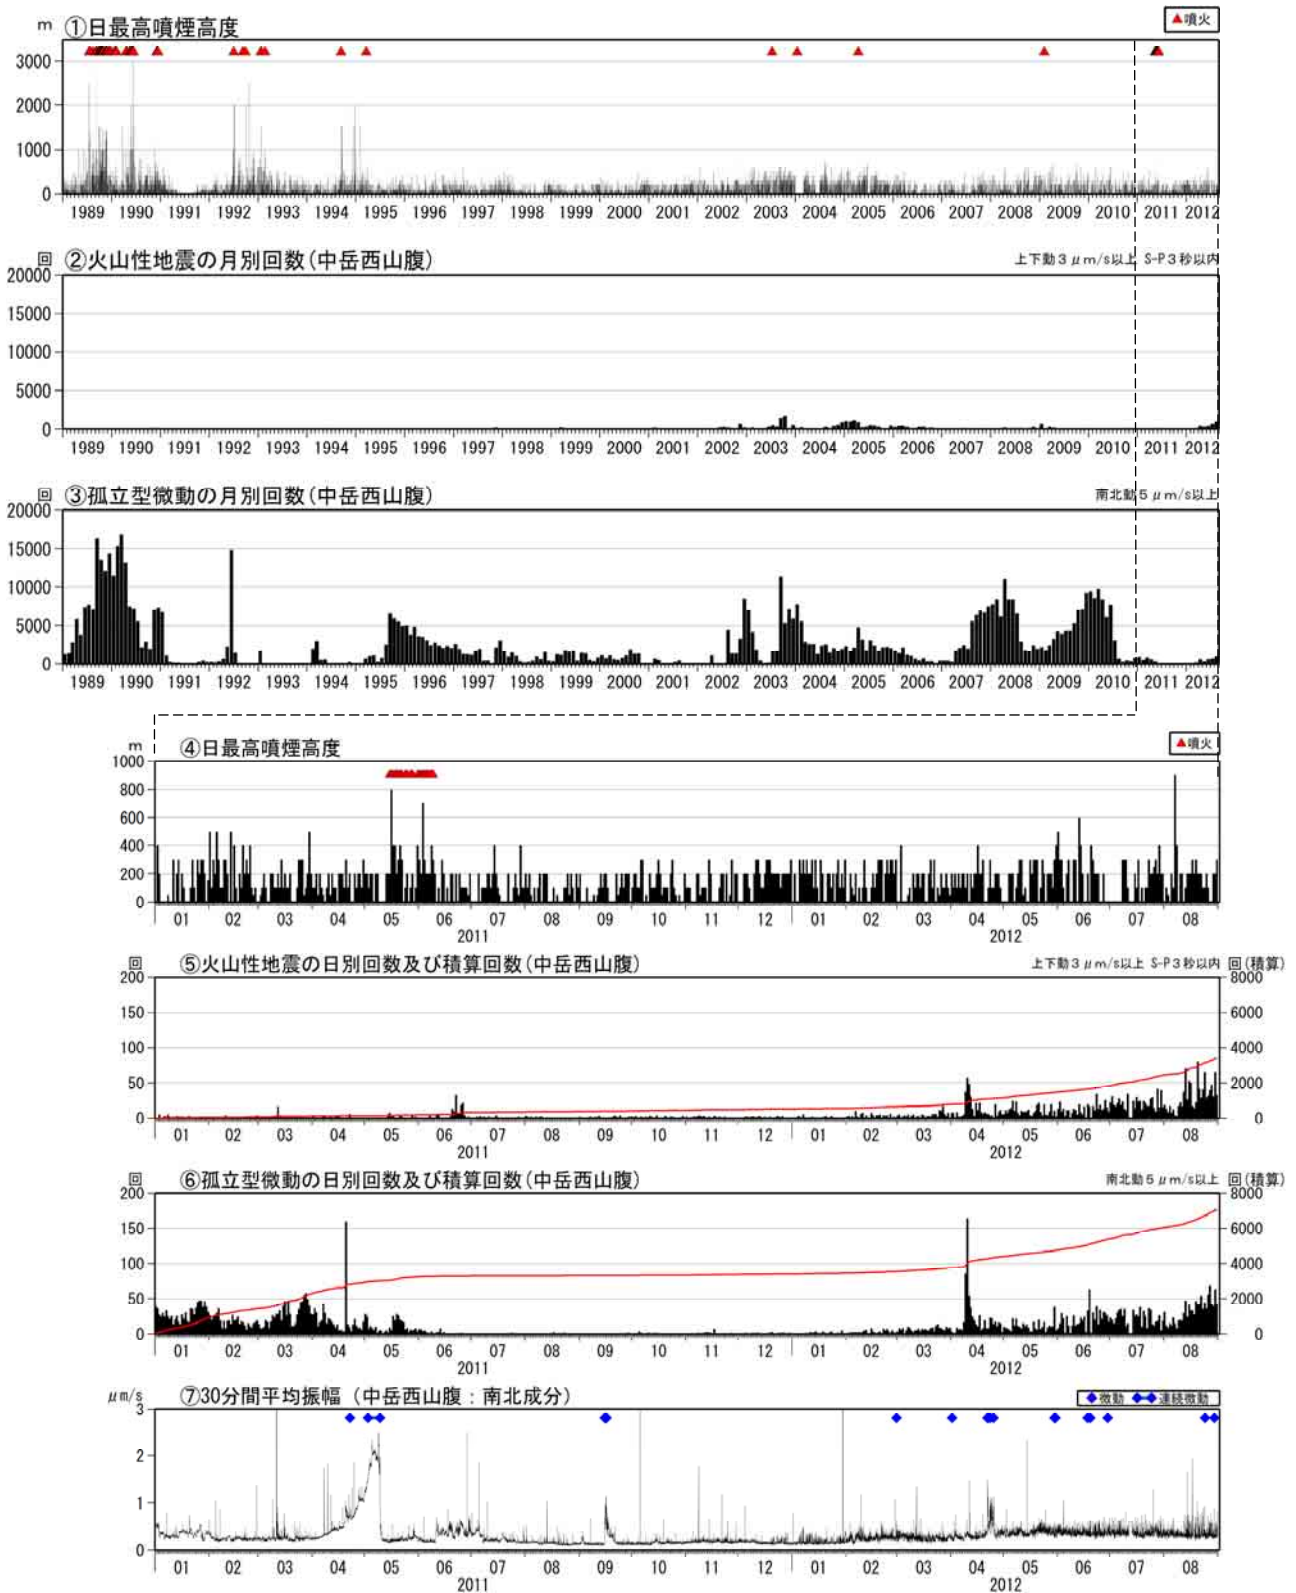


図3 阿蘇山 火山活動経過図（1989年1月～2012年8月）

孤立型微動および火山性地震は2012年2月頃からわずかながら増加傾向を示しています。

<8月の状況>

- ・噴煙活動に特段の変化はなく、白色の噴煙が概ね火口縁上200mで経過し、7日は気象の影響で火口縁上900mまで上がりました。
- ・孤立型微動は、月回数が1,025回（7月：669回）で、やや少ない状態で経過しました。
- ・火山性地震は、月回数が951回（7月：626回）で、やや少ない状態で経過しました。
- ・火山性微動は、2回（7月：なし）発生しました。

2012年7月12日から13日にかけて機器障害により遠望観測以外は欠測しました。

2002年3月1日から検測基準を変位波形から速度波形に変更しました。


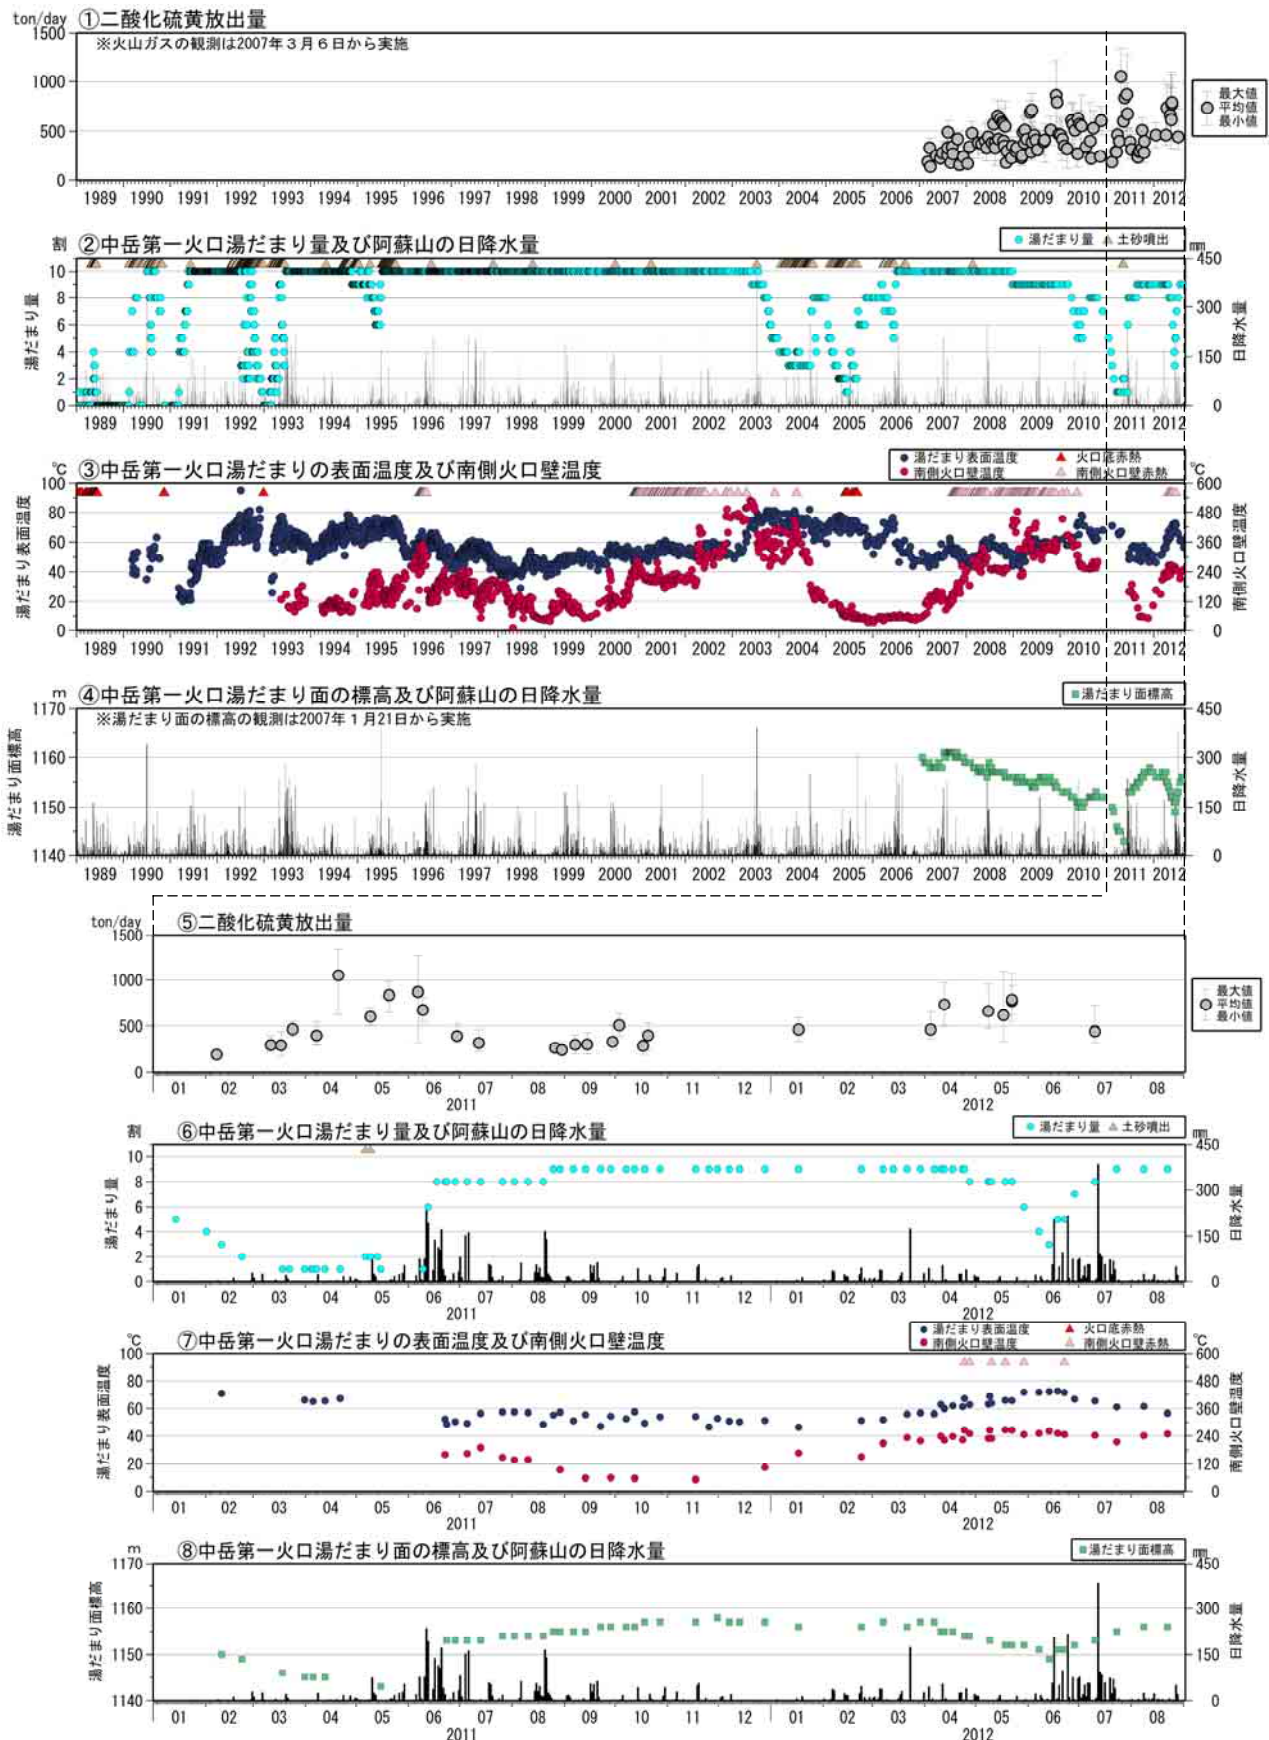


図 4※ 阿蘇山 湯だまり、火口壁、二氧化硫黄放出量の状況（1989 年 1 月～2012 年 8 月）  
 < 8 月の状況 >

- ・湯だまり量は 9 割（7 月：8～9 割）で変化はありませんでした。
- ・湯だまりの表面温度は 57～61℃（7 月：58～66℃）でやや低下しました。
- ・南側火口壁の温度は 241～249℃（7 月：213～250℃）で大きな変化はありませんでした。

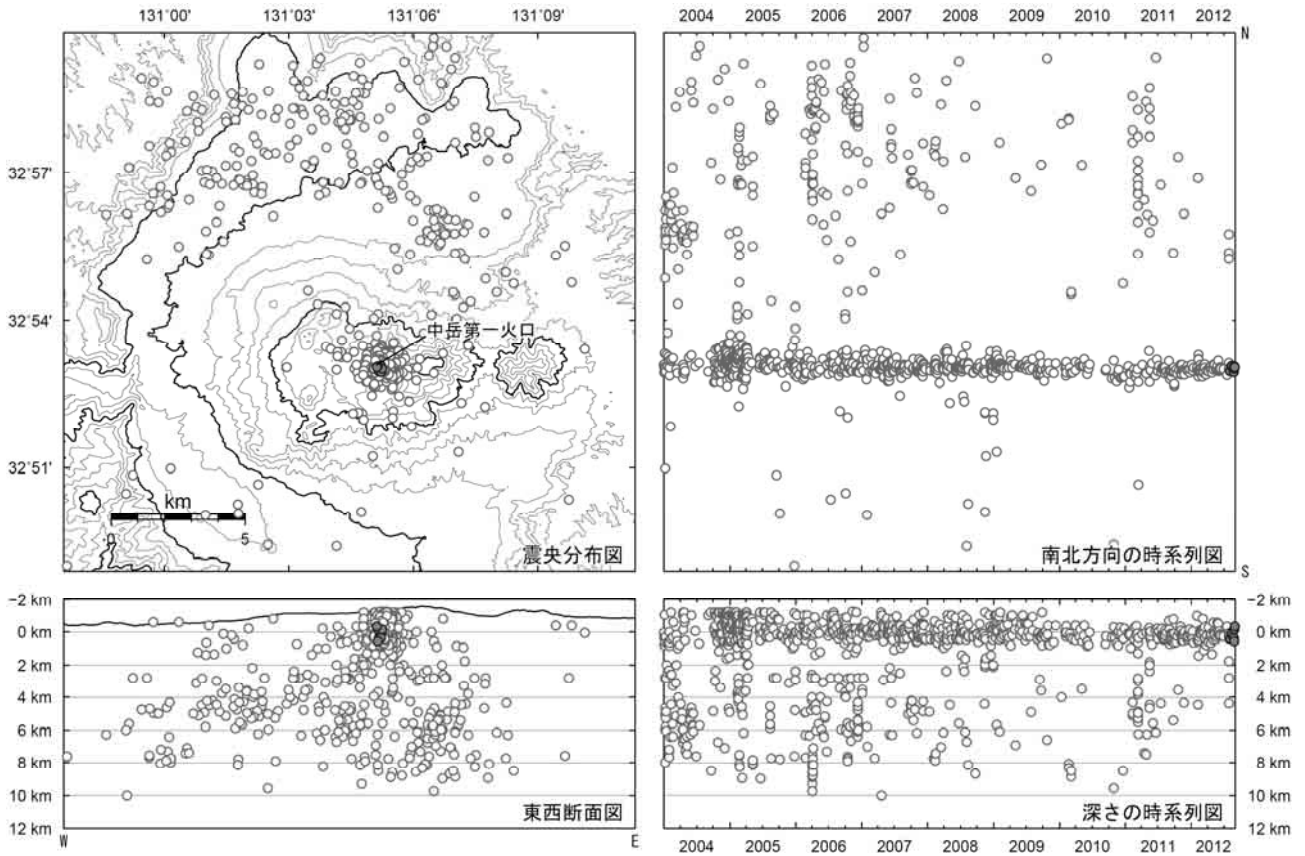

● : 2012 年 8 月の震源  
○ : 2004 年 1 月～2012 年 7 月の震源

図 5※ 阿蘇山 震源分布図（2004 年 1 月～2012 年 8 月）

＜ 8 月の状況 ＞

震源は、中岳第一火口付近のごく浅いところに分布しました。

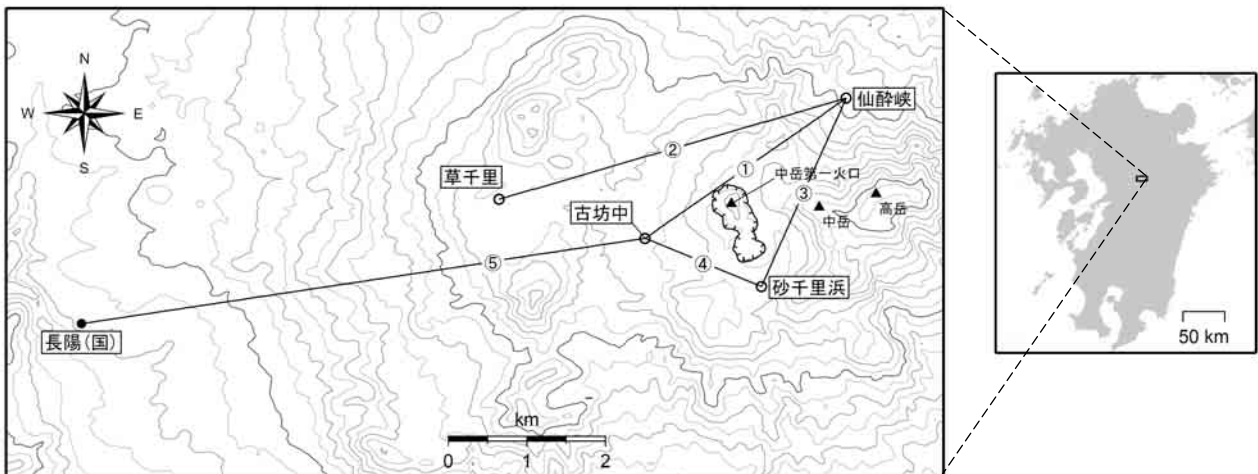


図 6 阿蘇山 GPS 連続観測点と基線番号

小さな白丸 (○) は気象庁、小さな黒丸 (●) は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。

(国) : 国土地理院

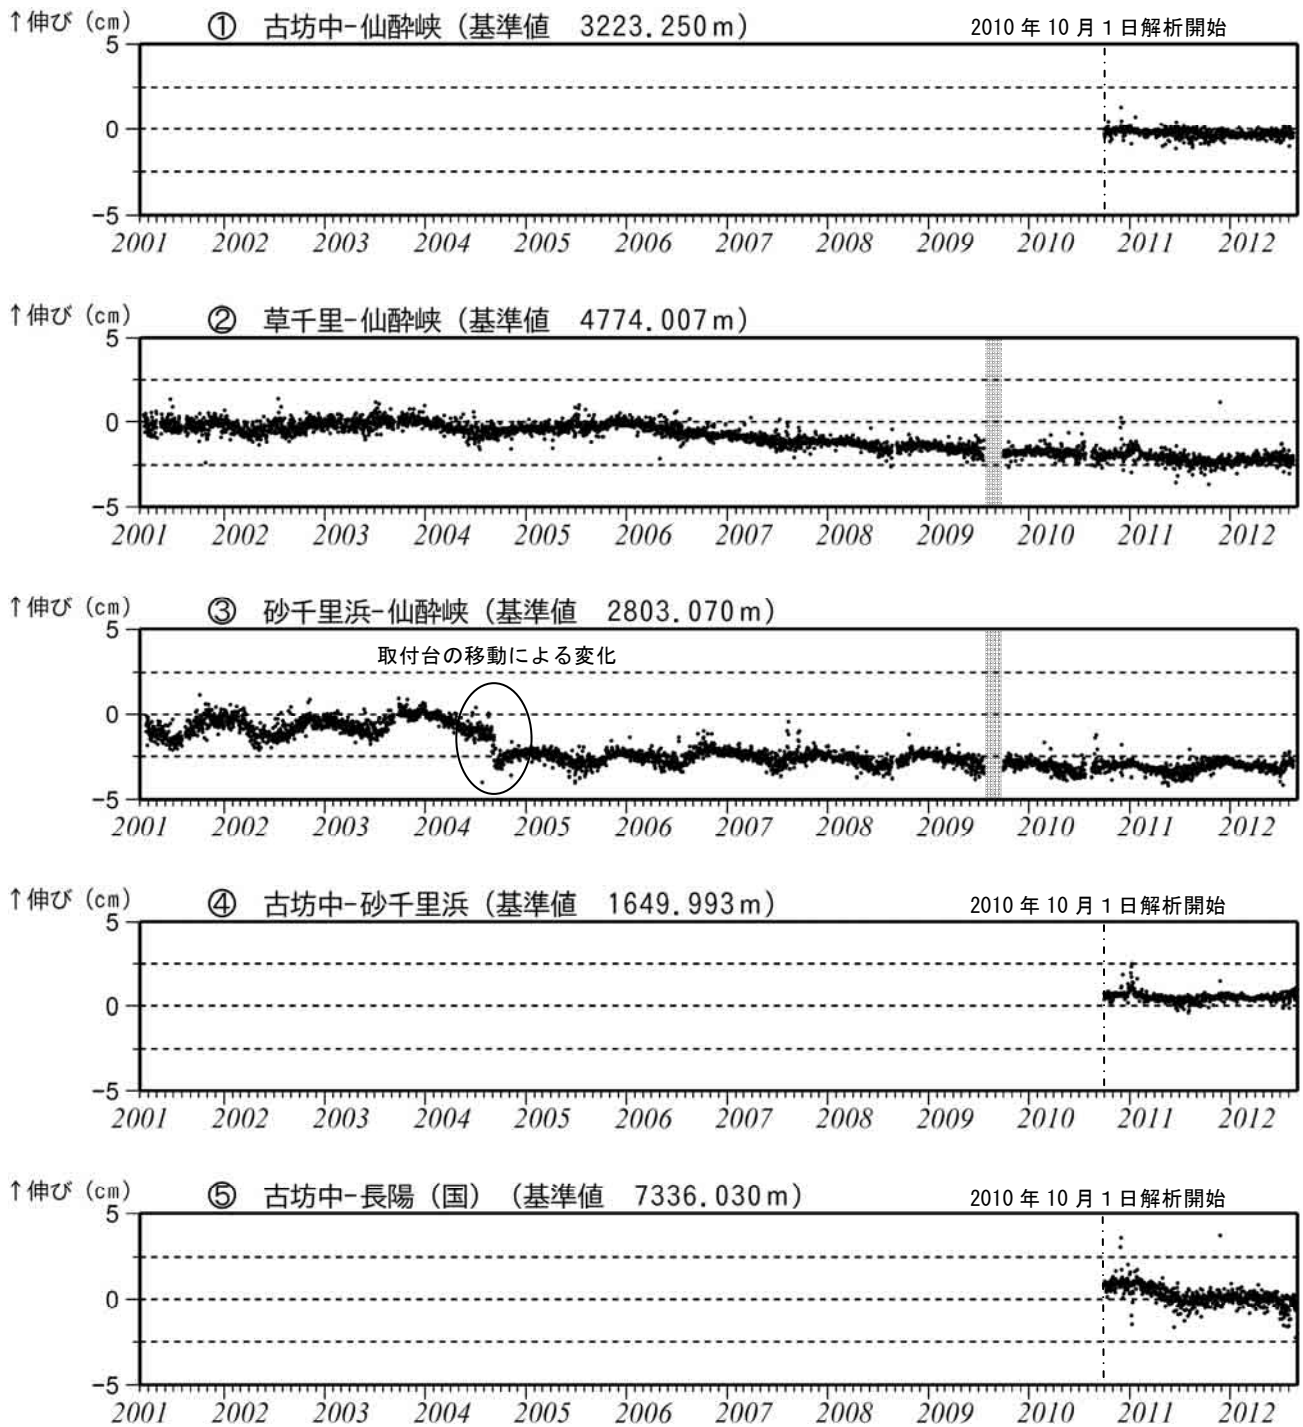


図 7※ 阿蘇山 GPS連続観測による基線長変化 (2001 年 3 月～2012 年 8 月)  
GPS 連続観測では、火山活動によると考えられる変化は認められませんでした。

この基線は図 6 の①～⑤に対応しています。  
2010 年 10 月以降のデータについては、電離層の影響を補正する等、解析方法を改良しています。  
灰色部分は障害のため欠測を示しています。

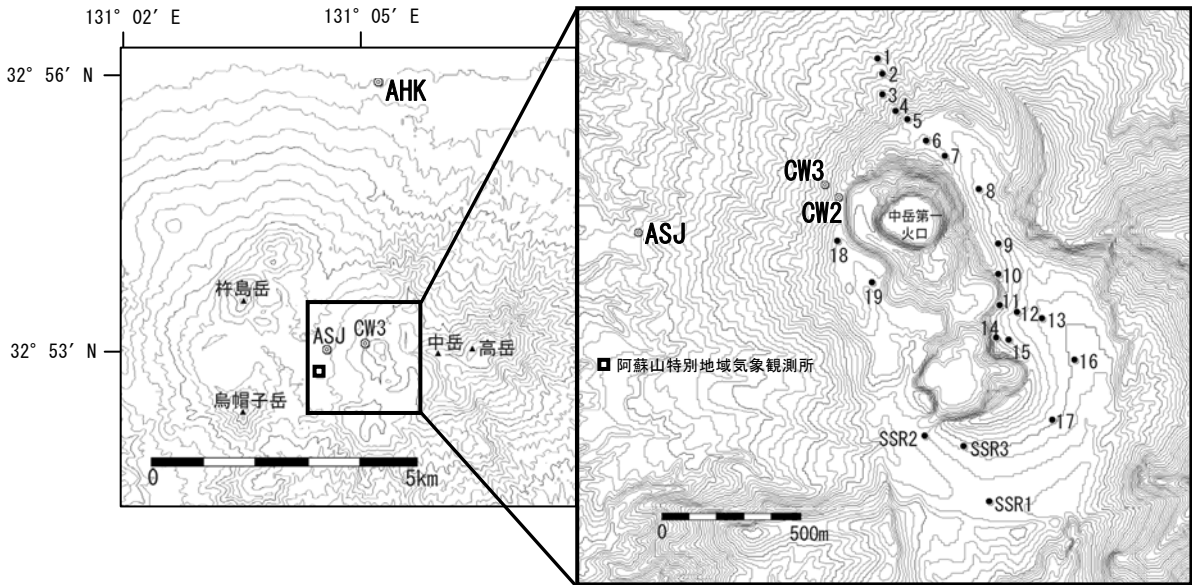


図 8 阿蘇山 全磁力観測点配置図(◎：連続観測点 ●：繰返し観測点)



図 9 阿蘇山 阿蘇山麓(AHK)を基準とした阿蘇山中岳火口周辺の全磁力変化、及び阿蘇山特別地域気象観測所における月平均気温（2007年1月～2012年6月）

中岳第一火口の北西側火口縁にある観測点(CW2, CW3)では、2010年12月頃から全磁力が増加しており、2011年6月頃には全磁力の増加は停滞していましたが、再び増加傾向が認められます。

nT（ナノテスラ）は磁場の強さを表す単位です。

※印の変化は火山活動に伴う変化ではないと思われます。原因は不明ですが、検出器周辺の土砂の移動あるいは観測機器の変調による可能性があります。矢印は機器障害による欠測を示しています。

**〔補足〕 火山体周辺の全磁力変化と火山体内部の温度変化**

北側の観測点で <b>全磁力増加</b>	<b>[消磁]</b>		火山体内部の <b>温度上昇</b> を示唆する変化
南側の観測点で <b>全磁力減少</b>			
北側の観測点で <b>全磁力減少</b>	<b>[帯磁]</b>		火山体内部の <b>温度低下</b> を示唆する変化
南側の観測点で <b>全磁力増加</b>			

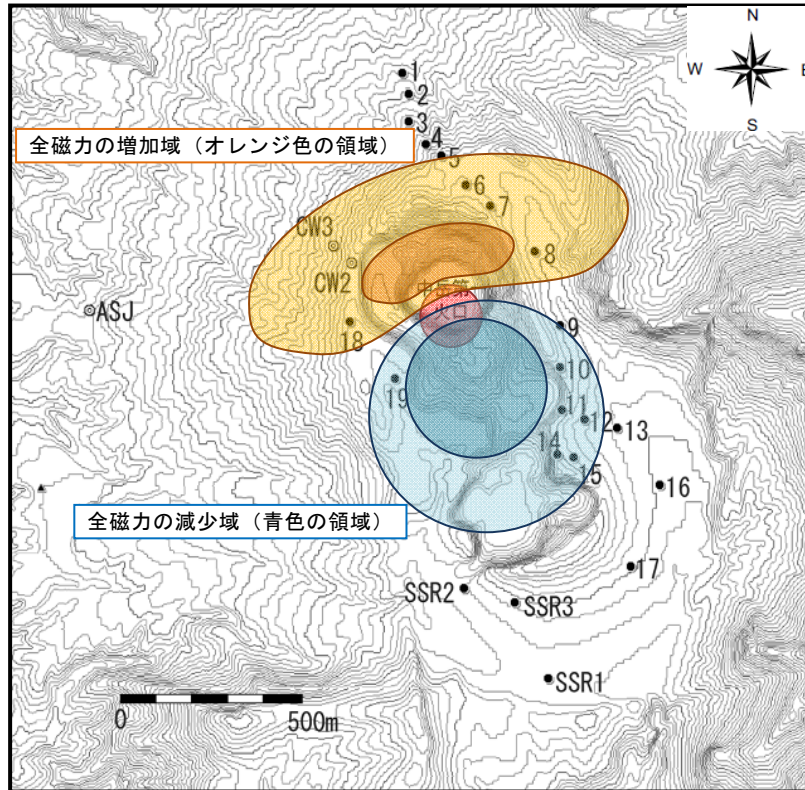


図10 阿蘇山 【参考】中岳第一火口の熱消磁と全磁力変化パターン

中岳第一火口で熱消磁が発生した場合（火口直下の温度が上昇した場合）の全磁力変化のパターンを示しています。





図 11 阿蘇山 中岳第一火口南西側から撮影した第一火口内の状況

（左：8月22日撮影 右：7月31日撮影）

湯だまり量は9割（7月：8～9割）で変化はありませんでした。

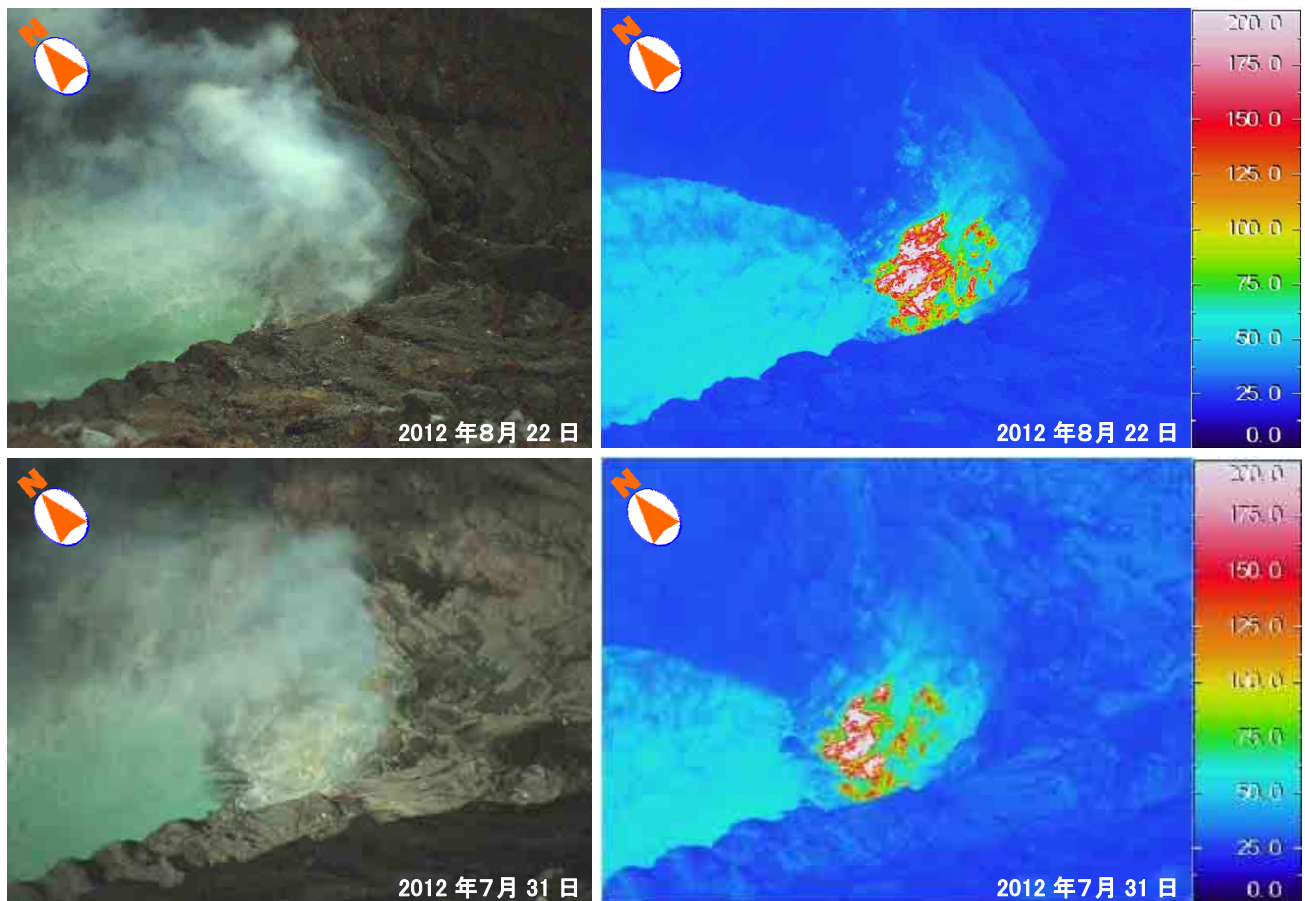


図 12 阿蘇山 赤外熱映像装置による中岳第一火口南側火口壁の地表面温度分布

（左：可視画像 右：赤外画像）

（上段：8月22日撮影 下段：7月31日撮影）

温度分布に、特段の変化はありませんでした。