

仙台航空気象観測所 LAN ケーブル等撤去作業
仕様書

令和 7 年度
仙台管区气象台

I 一般的事項

1 件名

仙台航空気象観測所 LAN ケーブル等撤去作業

2 目的

本仕様書は、仙台管区气象台 仙台航空気象観測所において、不要となった LAN ケーブル等の撤去を目的とする。

3 適用範囲

本仕様書は、仙台管区气象台 仙台航空気象観測所 現業室及び旧事務室の LAN ケーブル及び映像信号ケーブルの撤去及び廃棄について適用する。

4 履行期限

令和 7 年 12 月 12 日（金）

5 作業場所及び書類提出先

（1）作業場所

〒989-2401 宮城県名取市下増田南原 仙台航空気象観測所

（2）書類提出先

〒983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪 1-3-15 仙台第 3 合同庁舎
仙台管区气象台総務部業務課

6 監督

- （1）発注者が任命する監督職員により、本調達が本仕様書等の内容に適合するか否かについて、監督を行う。
- （2）監督職員は、作業の進捗状況及び提出書類の内容に関して、受注者に対し補足説明を求め、かつ、補足資料の提出を要求することができる。受注者は、その説明資料の提出及びその方法について監督職員の指示に従うこと。
- （3）本仕様書の各項及び細目について疑義が生じた場合、監督職員と打合せのうえ、その指示に従うこと。受注者は、本仕様書の内容等において、前記の指示を文書によって行うよう要求することができる。
- （4）受注者は、監督職員の職務の遂行に協力すること。

7 検査

- （1）発注者が任命する検査職員により完成検査を実施する。
- （2）検査は、仕様書に適合するか否かにより合格又は不合格の判定を行うものとする。
- （3）受注者は、検査職員の職務の遂行に協力すること。

8 提出書類

受注者は、以下に示す書類（日本産業規格 A 列 4 番）を電子ファイルにて監督職員に提出すること。ファイルの形式は PDF を基本とするが、Microsoft Office2021 以上のバージョンの Word、Excel、PowerPoint 及び Visio の形式も受け付ける。なお、提出期限日数は土日、祝日を含まないものとする。

(1) 打合せ議事録

仕様書の調整に関わる打合せを行った場合、その内容を記録した議事録を作成し、打合せ後 7 日以内に監督職員へ提出して承認を得ること。

(2) 工程表

工程表を作業日の 7 日前までに監督職員の承認を得て提出すること。

(3) 作業日報

作業内容を記入した作業日報をその都度作成し、監督職員へ提出すること。作業日報の様式は別紙 1 に示す。

(4) 作業従事者名簿

作業現場で作業を行う場合は、作業従事者の会社名、所属作業責任者名、作業者氏名、連絡先等を記入した作業従事者名簿を作業日の 7 日前までに提出すること。駐車場使用の場合は、車両登録番号、車種等を合わせて記入すること。作業従事者名簿の様式は別紙 2 に示す。

(5) 作業写真集

作業工程ごとに撮影した作業写真集を提出すること。各写真には作業内容を付記すること。

(6) 産業廃棄物管理票

本作業の産廃処理においては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写しを提出すること。

9 連絡及び指示事項

(1) 本仕様書の各項及び仕様細目について疑義のある場合は、監督職員と打合せの上、その指示により行うこと。

(2) 本仕様書の工程は、あらかじめ監督職員の承認を得た作業工程表に基づき作業すること。

(3) 本作業の工法は、本仕様書に定めるもののほか、電気通信事業法で定める技術基準、経済産業省制定の電気設備技術基準の工事条件等に適合すること。

(4) 本仕様書の作業は、監督職員と調整した平日の 9 時 00 分～17 時 00 分の間に行う。但し、この時間外に作業を行う場合は監督職員の許可を得ること。

なお、気象状況等による作業の中止、延期等について監督職員の指示により行うこと。

(5) 作業にあたっては、既設設備及び庁舎等に損傷を与えないように十分に注意し、必要な養生を行うこと。また、損傷を与えた場合は、受注者の責任において直ちに修復を行うこと。

(6) 作業上必要な図面等は、作業期間中に申し出があれば貸与する。

(7) 本作業に関わる光熱水料は、発注者の負担とする。

(8) 本仕様書に係わる提出書類、監督、検査等に使用する言語は、日本語とする。

(9) 高所作業が生じる場合は、労働安全衛生法施行令第 13 条第 3 項第 28 号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」（平成 31 年 1 月 25 日厚生労働省告示第 11 号）による墜落制止用器具（フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等）とする。

10 守秘義務

(1) 作業等で知り得た設定情報等は、正当な理由なく他に開示及び複製又は自己の利益のために漏洩及び利用しないこと。

なお、情報が漏洩したと思われた場合には、直ちに仙台管区气象台に連絡すること。

(2) 以下の場合、守秘義務を解除できることとする。

ア 訴訟において作業者が自らの正当性を立証する必要がある場合。

イ 作業責任者が所属する団体の法令又は会則によって、業務内容について質問・調査に応じなければならない場合。ただし、その団体が情報を第三者に提供しない場合に限る。作業等で知

り得た設定情報等を端末及び電子媒体で気象台外へ持ち出す場合は、監督職員の許可を得ること。

II 特記事項

1 概要

仙台航空気象観測所現業室と旧事務室内に敷設してある不要になった LAN ケーブル及び映像信号ケーブルを撤去すること。撤去したケーブルは産業廃棄物として適法に処理すること。

2 工程

本仕様の工程は、あらかじめ監督職員の承認を得た作業工程表に基づき実施すること。

3 作業上の養生

作業にあたっては、庁舎及び既設設備等に損傷を与えないよう十分に注意し、必要に応じて養生を行うこと。

4 作業内容

現在のケーブルの敷設状況及び撤去作業の詳細は以下のとおりとする。

(1) 敷設状況

別図 1 及び別図 2 に仙台航空気象観測所現業室と旧事務室の LAN ケーブル及び映像信号ケーブルの敷設状況を示す。別表 1 に撤去するケーブルの一覧を示す。

なお、A 地点から E 地点で行先不明の LAN ケーブルは、現業室内のフリーアクセス床内に残置されていると推測される。G 地点と H 地点の行先不明の LAN ケーブルは、現業室へ敷設されていると推測される。行先不明の LAN ケーブルについては事前に行先を調査すること。

(2) 撤去作業

別表 1 のケーブルを撤去すること。撤去する際は、気象観測業務に影響が無いように周囲に注意を払って作業を進めること。撤去するケーブルを作業中に止むを得ず切断する場合は、監督職員に確認してから行うこと。

(3) 撤去ケーブルの廃棄

撤去したケーブルは産業廃棄物として適法に処分し、産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写しを提出すること。

作 業 日 報

令和 年 月 日			曜 日		天 候				
契約件名		仙台航空気象観測所 LAN ケーブル等撤去作業			会社名等				
作業時間		時 分～ 時 分			作業責任者				
作業場所				作業人員		技術者 名	工 数	技術者 人時	進捗率 %
						労務者 名		労務者 人時	
会社名・所属等		氏 名		会社名・所属等		氏 名			
作業内容									
打ち合わせ事項									
材料等の搬入状況									
翌日の予定									

注 1 用紙の寸法は日本産業規格A列4 とすること。

 2 この様式は、適宜変更して差し支えない。その場合、できる限り上記内容を記載すること。

 3 監督職員は、契約担当官へ報告を行う場合、この日報の写しを持って報告書に代えることができる。


作 業 従 事 者 名 簿

令和 年 月 日


契約件名	仙台航空気象観測所 LAN ケーブル等撤去作業		
会 社 名 等		住 所	
会社名・所属等	氏 名	資 格 等	備 考

車両情報

車両登録番号	車 種	備 考

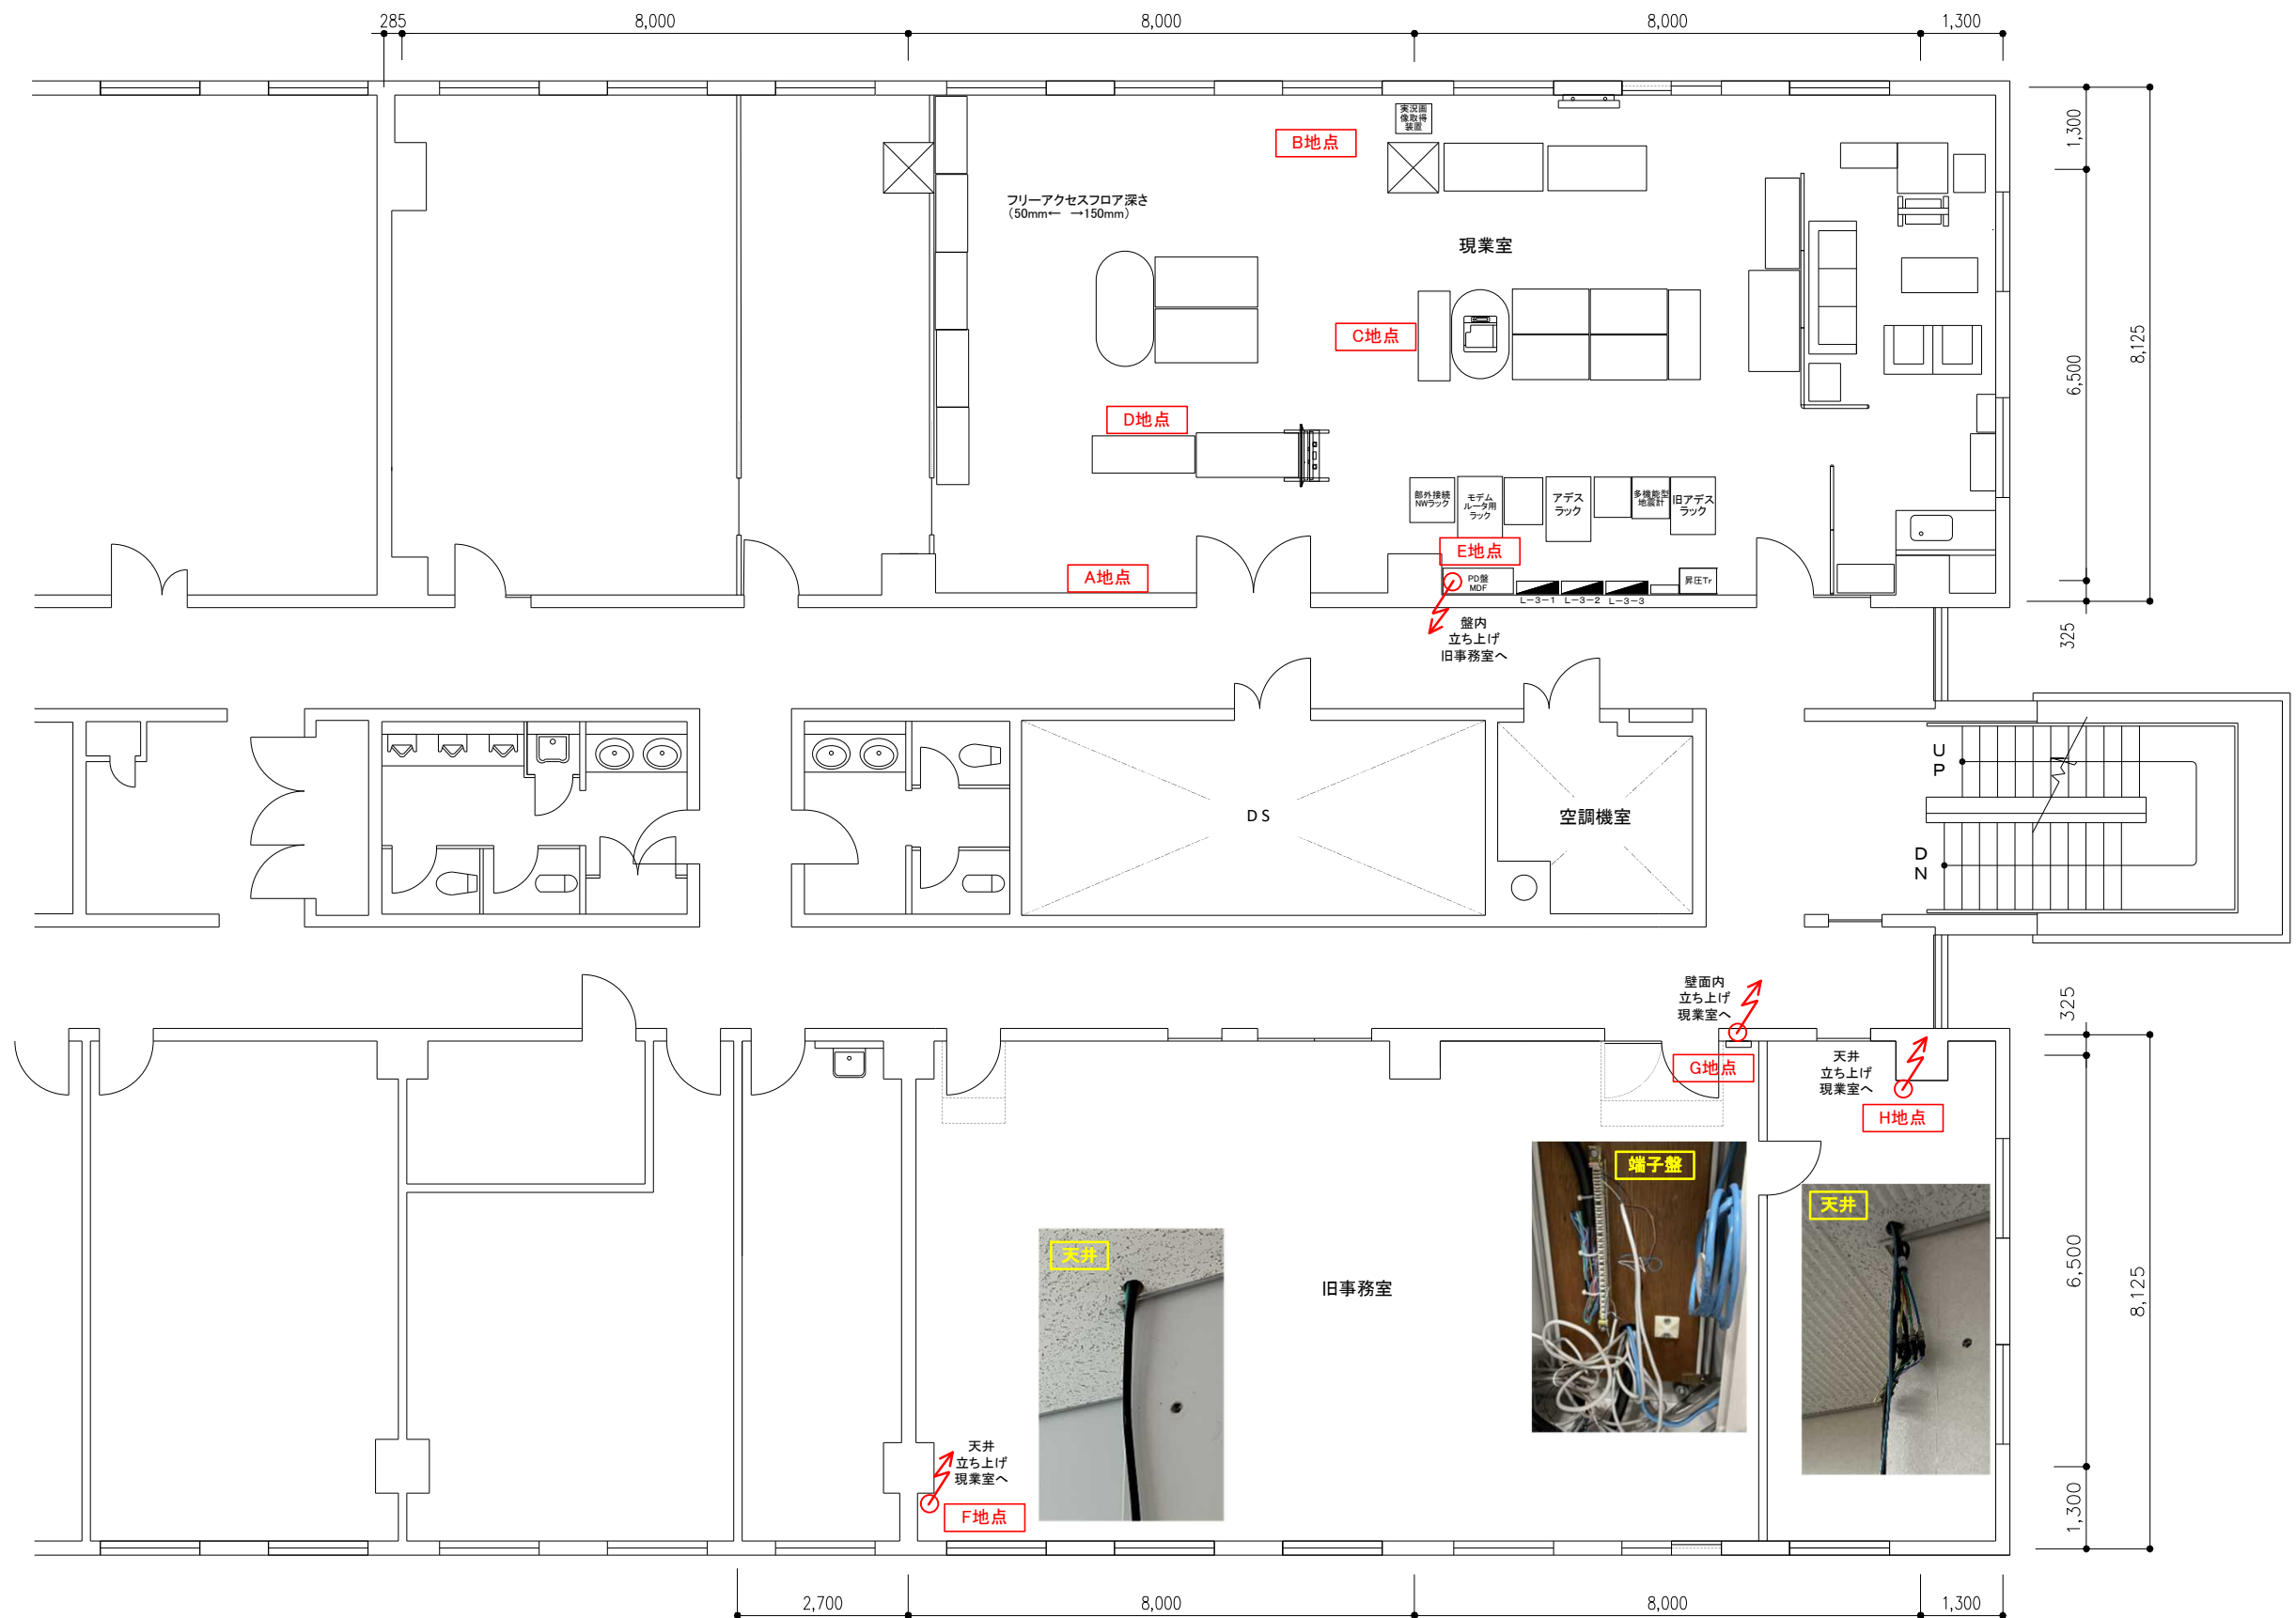

記事	官署名	仙台航空気象観測所	名称	3階 平面図	図番	別図1
	作成日					

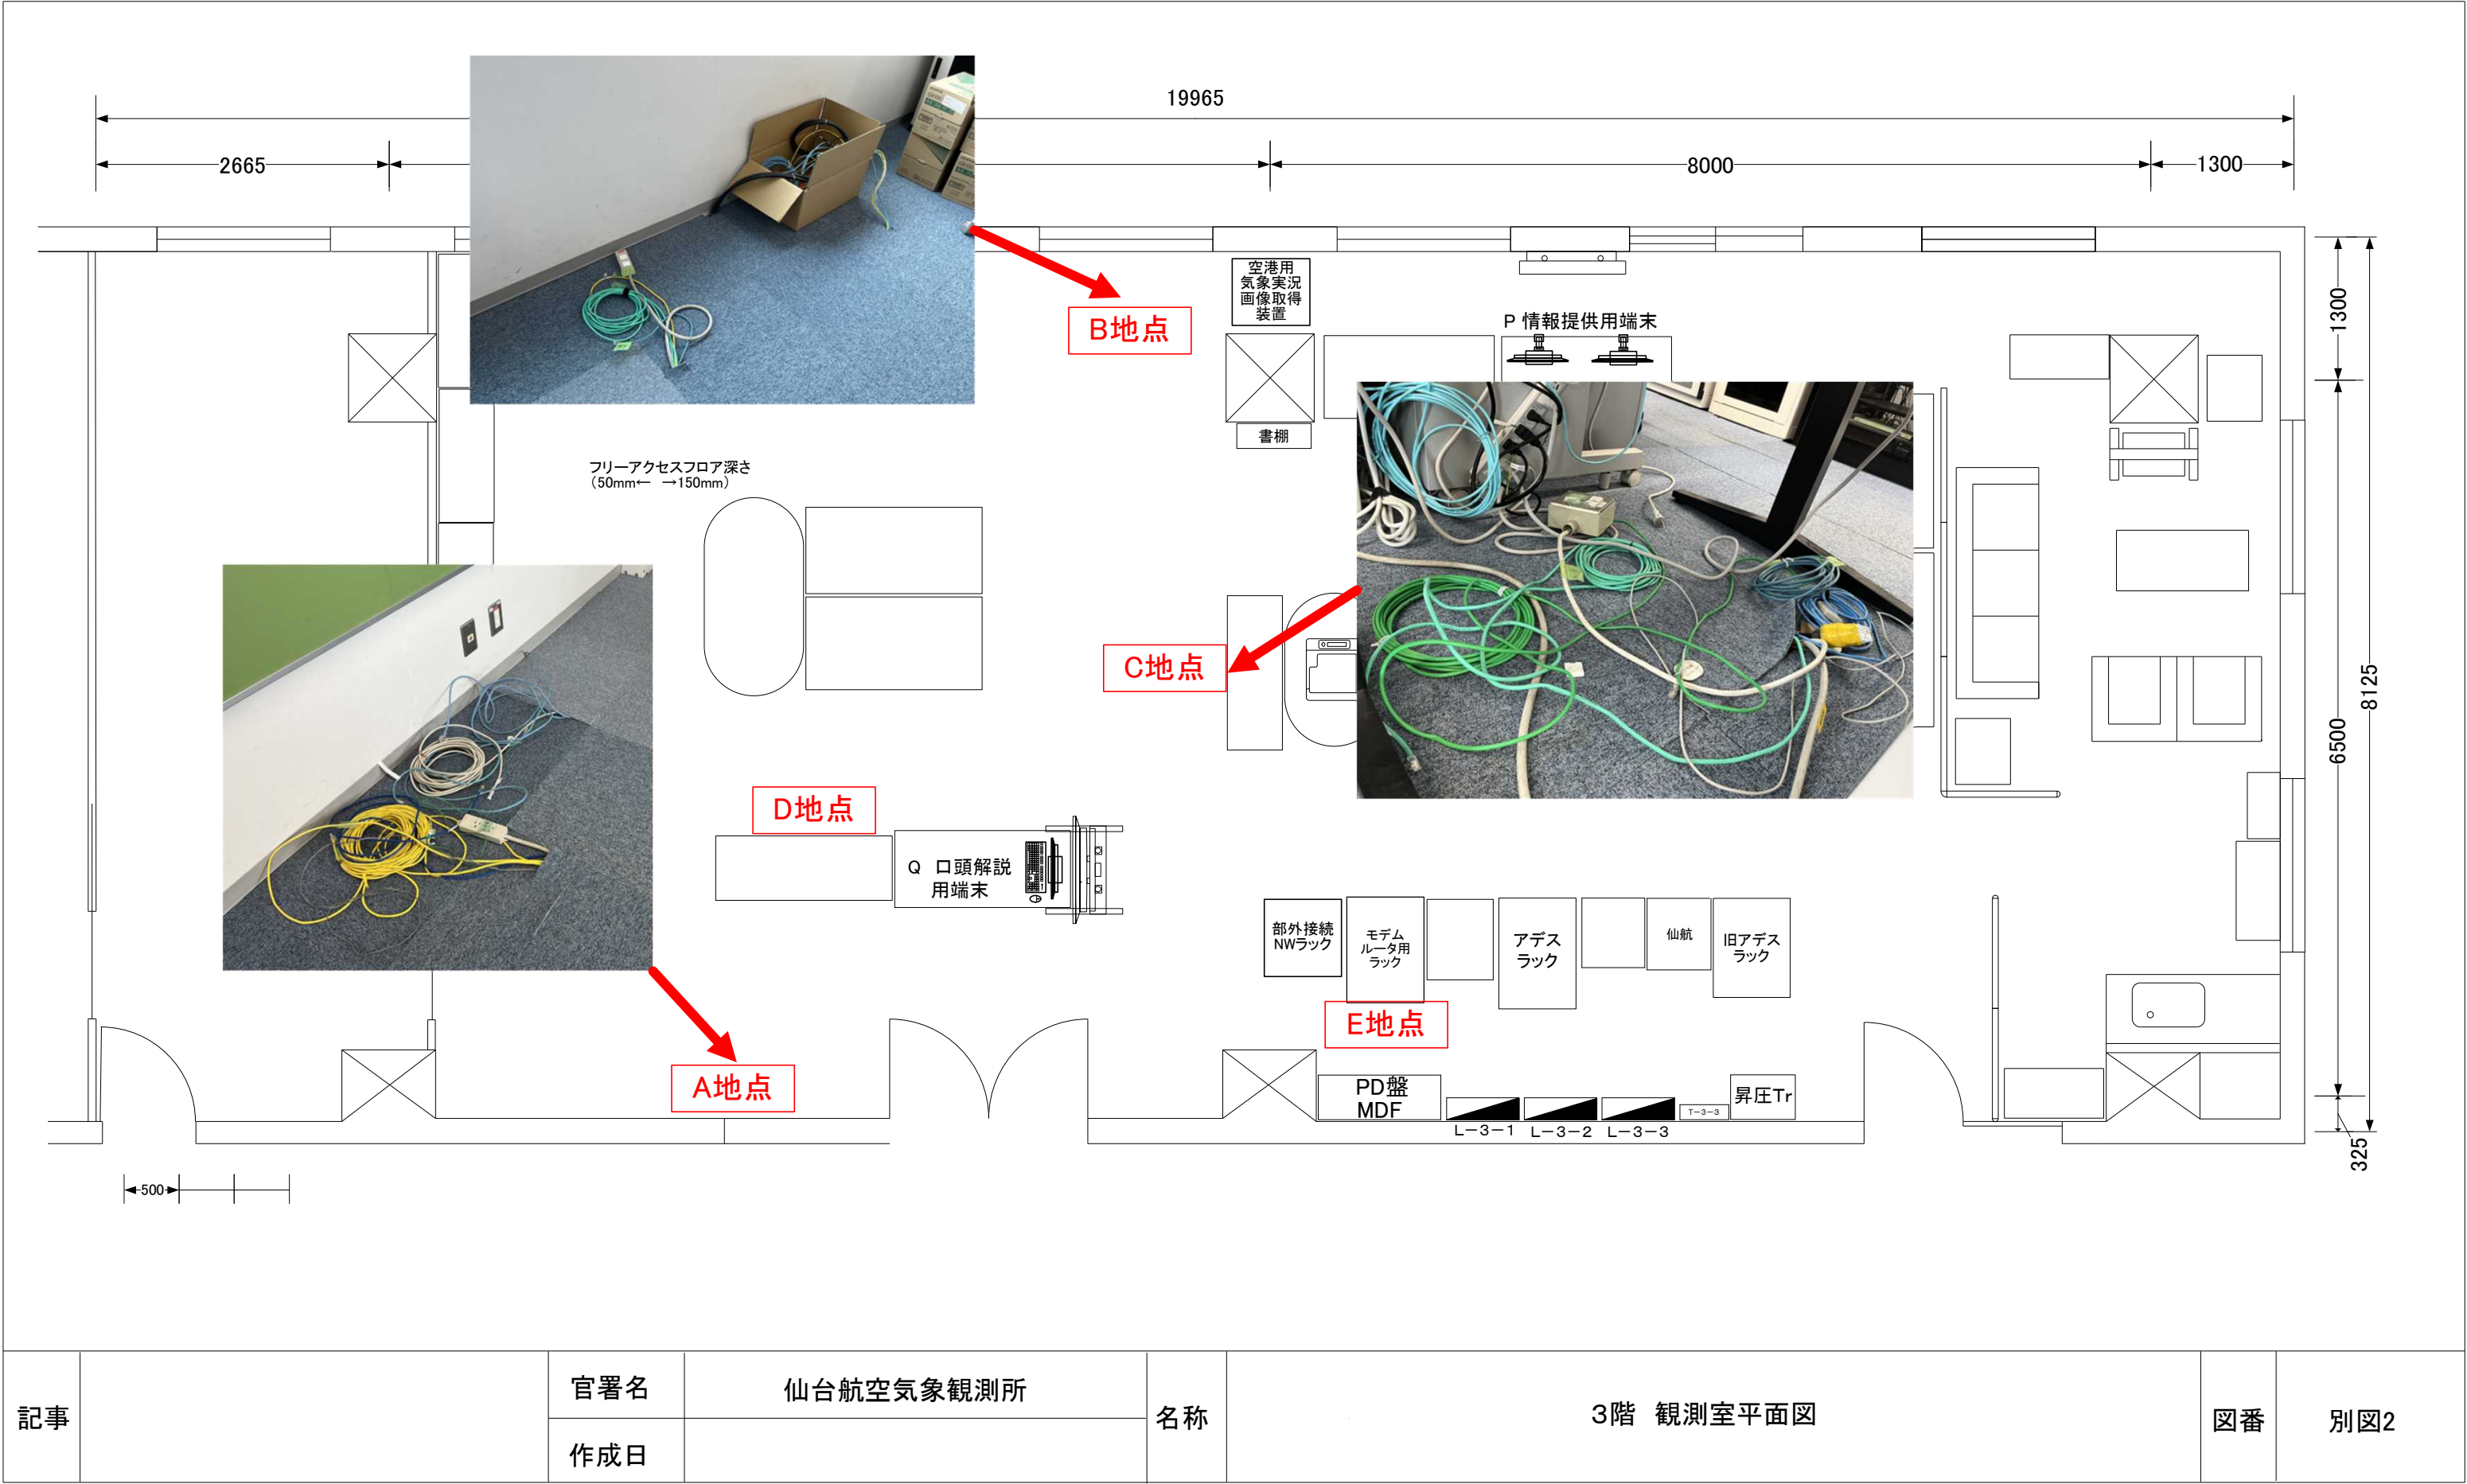

記事	官署名	仙台航空気象観測所	名称	3階 観測室平面図	図番	別図2
	作成日					

別表1

仙台航空気象観測所 撤去ケーブル一覧

No.	地点（元）	地点（先）	タグ	ケーブル色	距離（メートル）
1	A	E	⑨	黄	10
2	A	E	⑩	黄	10
3	A	E	⑪	黄	10
4	A	E	⑬	青	10
5	A	E	⑫	水	10
6	A	不明	不明	水	不明
7	A	不明	不明	水	不明
8	A	E	⑧	白	10
9	B	E	①	緑	15
10	B	E	②	緑	15
11	B	不明	不明	黄	不明
12	B	C	⑤	水	5
13	B	F	⑥	黄	60
14	B	F	⑦	黄	60
15	B	不明	不明	水	不明
16	B	不明	不明	薄水	不明
17	C	D	⑬	水	5
19	C	E	④	緑	10
20	C	E	③	薄緑	10
22	D	E	⑭	薄緑	10
23	D	E	⑮	薄緑	10
24	E	F	⑰	薄緑	50
25	E	F	⑱	水	50
26	E	不明	不明	緑	不明
27	G	不明	不明	水	40
28	H	不明	不明	水	不明
29	B	F	—	V5-3Cケーブル	50
30	B	H	—	V5-3Cケーブル	50